



観測井番号:16(浅層)

【地下水位】

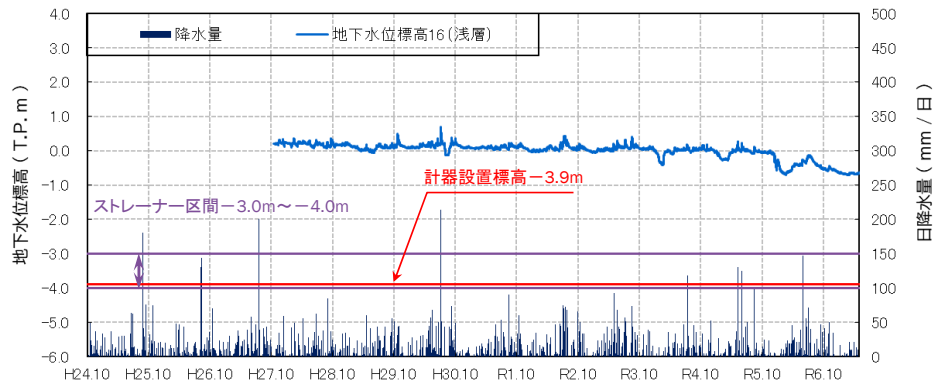


・地下水位は標高0.1m程度であったが、令和4年1月、令和4年12月～令和5年4月、令和5年12月から河川工事の影響で水位が低下した。令和6年7月頃に標高-0.1m程度まで回復したが、その後は再び低下傾向にある。

【地下水温】

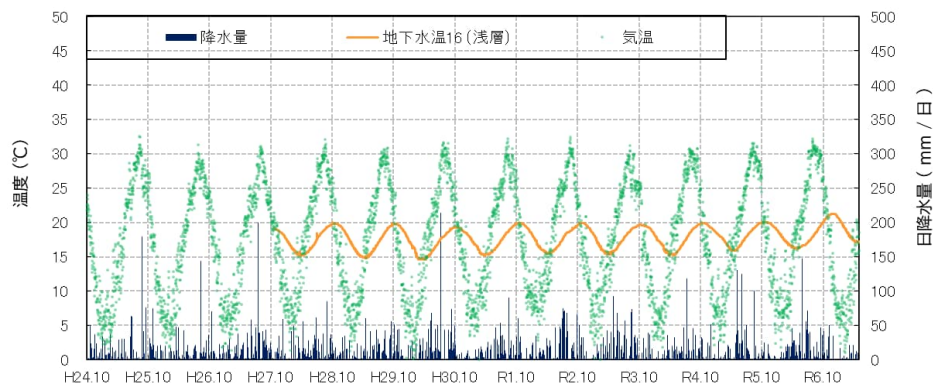

・標高-3.9m付近の水温は14℃～22℃の幅で変動する。周期性をもっており、気温と比較して概ね3～4ヵ月ピークがずれている。

【電気伝導度】

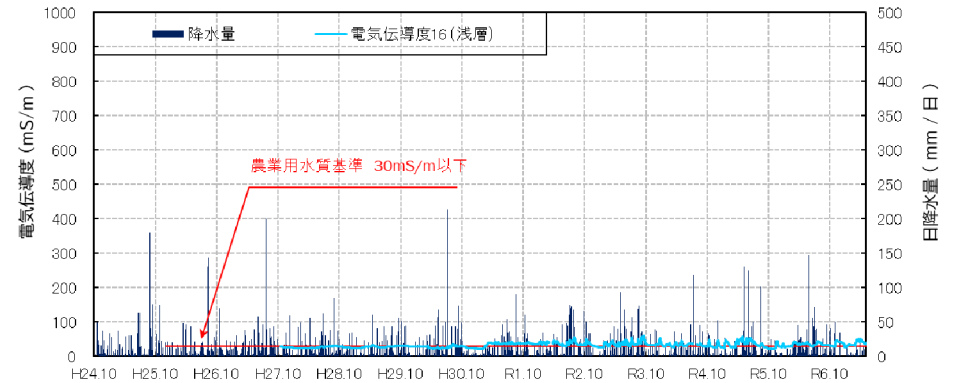

【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		H28 2.25	H29 1.19	H30 2.9	H31 2.15	R2 2.21	R3 2.19	R4 2.24	R5 2.15	R6 2.15	
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	値	値	
塩化物イオン	mg/L	35	24	39	34	48	33	32	34	34	水道水質基準 200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.4	7.1	7.3	7.1	7.4	7.0	7.0	7.0	7.0	5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	-	24	31	30	42	31	27	30	30	30mS/m以下
日付		R7 2.16									
分析項目	単位	値									
塩化物イオン	mg/L	32									水道水質基準 200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.1									5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	33									30mS/m以下

・電気伝導度は農業用水質基準値(30mS/m)をわずかに超過する場合があるが、塩水化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
・水素イオン濃度は、農業用水質基準、水道水質基準ともに基準値内である。