



観測井番号:21(浅層)

【地下水位】

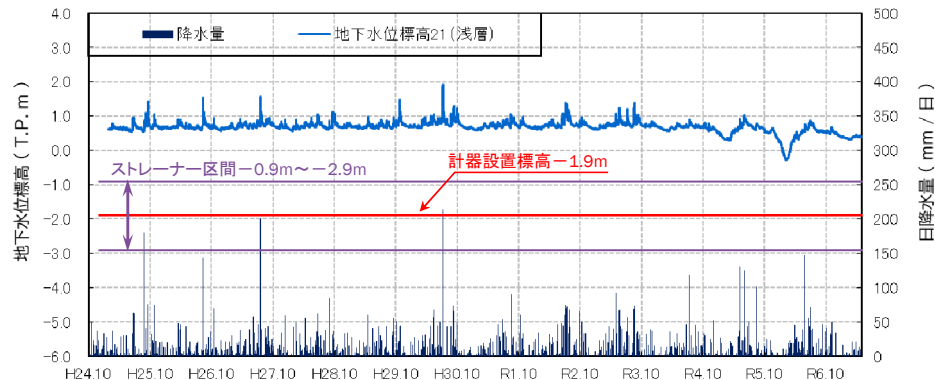


・地下水位は降雨の影響により変動するものの、年間を通じて標高0.7m前後である。令和4年12月～令和5年3月、令和5年12月～令和6年5月に河川工事の影響で一時的に水位低下したが回復している。

【地下水温】

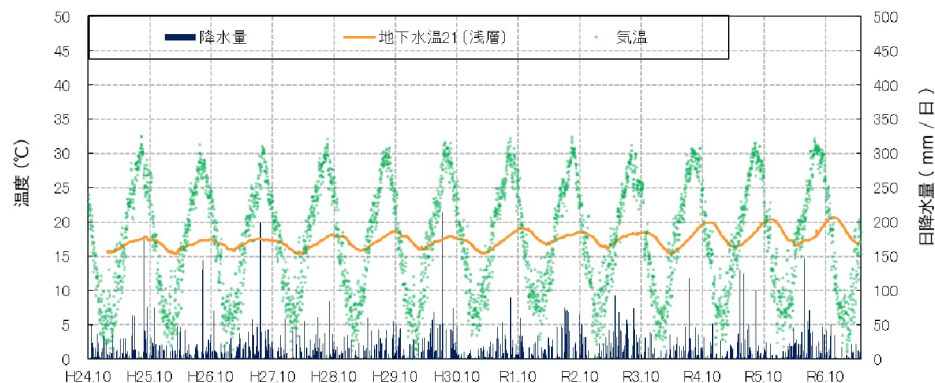

・水温は、15℃～21℃の幅で変動する。周期性を持つが、年ごとに形状の変化があり、全体的に若干の上昇傾向がみられる。気温と比較して、概ね3～4ヵ月ピークがずれている。

【電気伝導度】

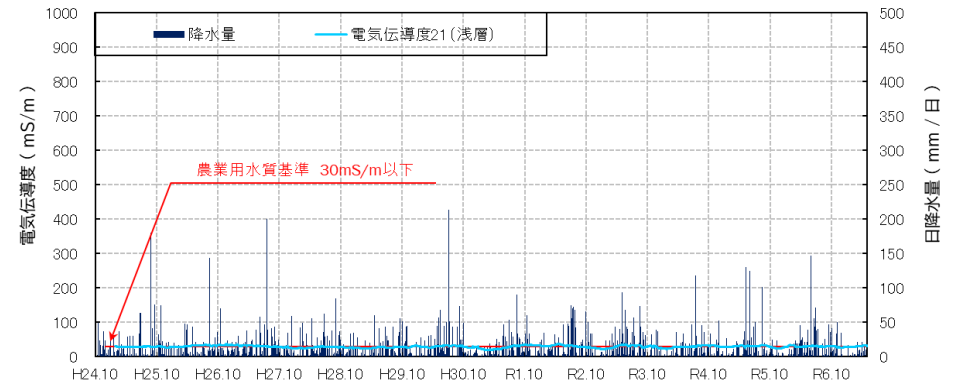

【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		H27 3.18	H28 2.17	H29 2.1	H30 2.27	H31 2.21	R2 2.26	R3 2.3	R4 2.9	R5 2.1	
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	値	値	
塩化物イオン	mg/L	48	46	21	25	19	38	22	19	28	水道水質基準 200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	32	25	23	28	20	31	24	24	28	30mS/m以下
日付		R6 2.7	R7 2.5								
分析項目	単位	値	値								
塩化物イオン	mg/L	26	26								水道水質基準 200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.0	6.9								5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	33	28								30mS/m以下

・電気伝導度は水質基準値(30mS/m)を超過する場合があるが、塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
・水素イオン濃度は、水道水質基準、農業用水質基準ともに基準値内である。