



観測井番号:22(浅層)

【地下水位】

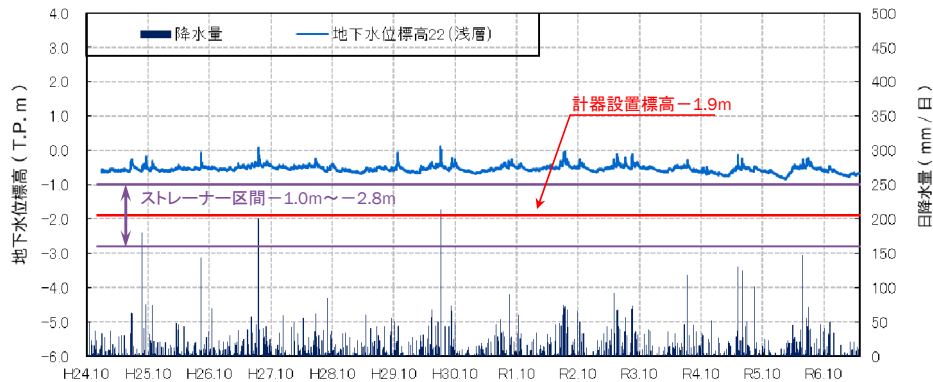


・地下水位は降雨の影響により若干変動するものの、年間を通じて標高-0.5m前後である。変動幅は最大1.0m程度である。

【地下水温】

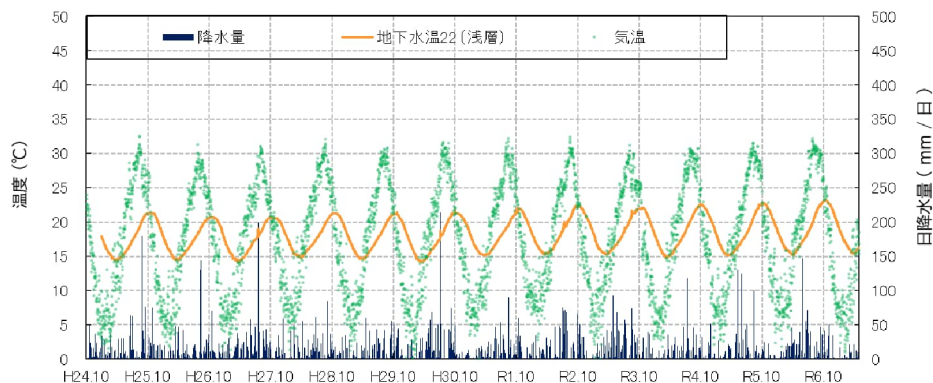

・水温は、14℃～24℃の幅で変動する。周期性を持っており、気温と比較して、概ね2ヵ月ピークがずれている。

【電気伝導度】

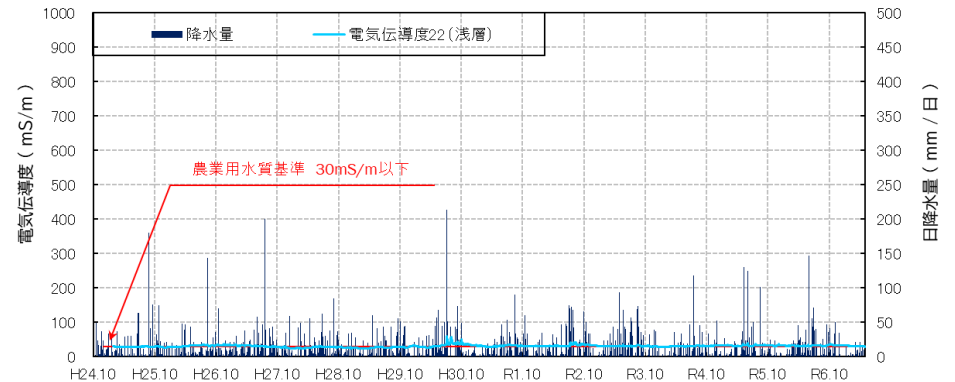

【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		H27 3.18	H28 2.17	H29 2.1	H30 2.27	H31 2.21	R2 2.26	R3 2.3	R4 2.9	R5 2.1	
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	値	値	
塩化物イオン	mg/L	45	39	25	26	27	25	27	28	23	水道水質基準 200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	36	40	33	31	31	31	30	30	34	30mS/m以下
日付		R6 2.7	R7 2.5								
分析項目	単位	値	値								
塩化物イオン	mg/L	28	27								水道水質基準 200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.0	7.1								5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	32	31								30mS/m以下

・電気伝導度は水質基準値(30mS/m)をわずかに超過する場合があるが、塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
・水素イオン濃度が農業用水質基準値を超過することもあるが、水道水質基準では基準値内である。