



観測井番号:24(浅層)

【地下水位】

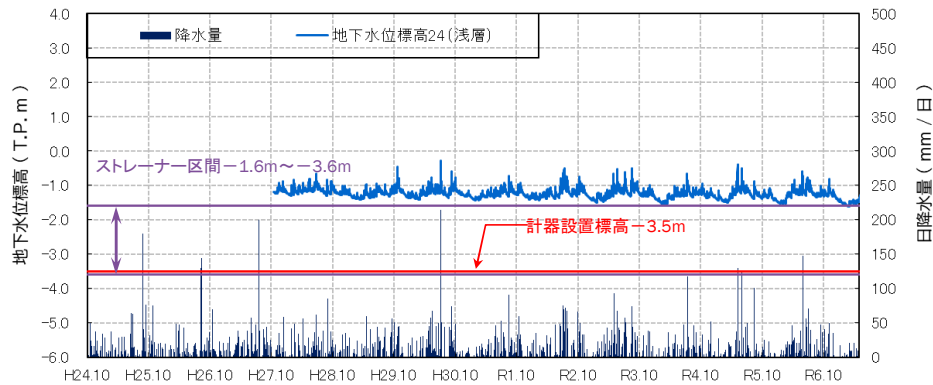


・地下水位は降雨の影響により若干変動するものの、年間を通じて標高-1.3m前後である。

【地下水温】

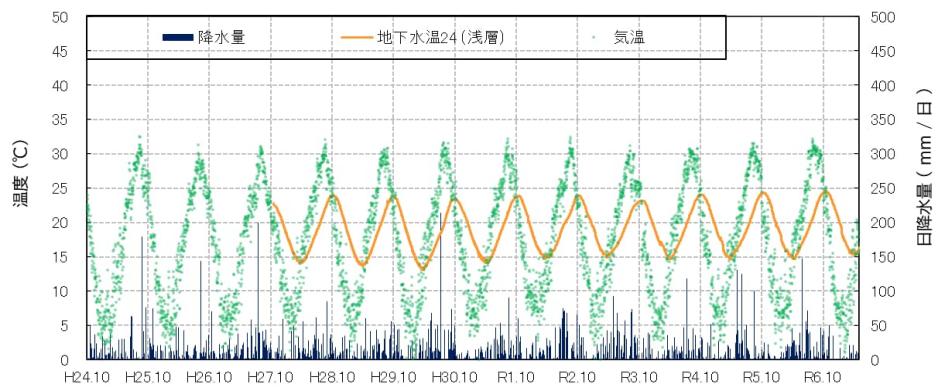

・水温は、13℃～25℃程度の幅で変動する。周期性をもっており、気温と比較して、概ね2ヵ月ピークがずれている。

【電気伝導度】

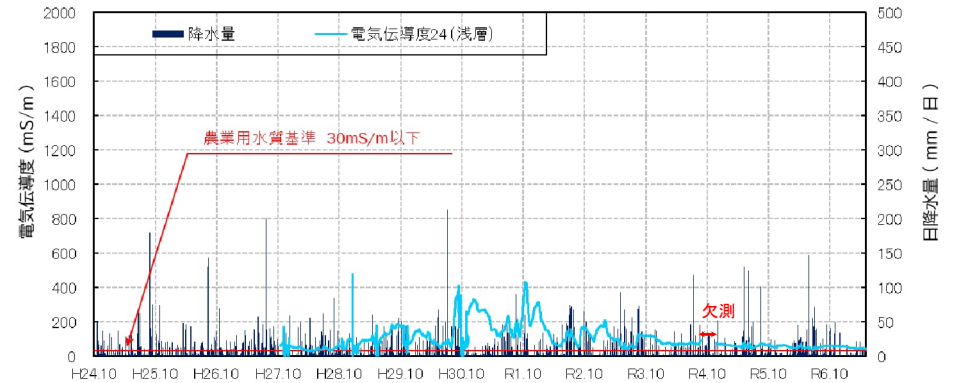

【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		H28 2.25	H29 1.19	H30 2.9	H31 2.15	R2 2.14	R3 2.12	R4 2.24	R5 2.16	R6 2.22	
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値	値	値	値	
塩化物イオン	mg/L	41	120	220	800	350	290	130	88	49	水道水質基準 200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	6.9	6.6	6.7	6.6	6.6	6.9	6.9	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	-	70	110	270	150	150	79	63	49	30mS/m以下
日付		R7 2.7									
分析項目	単位	値									
塩化物イオン	mg/L	48									水道水質基準 200mg/L 以下
水素イオン濃度 (pH)	-	7.0									5.8以上8.6以下
電気伝導度	mS/m	47									30mS/m以下

・電気伝導度は、農業用水質基準値(30mS/m)を超過する。塩水化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を超過し塩水化していたが、R4.2.24以降塩化物イオン濃度は基準値内である。
・水素イオン濃度は農業用水質基準、水道水質基準ともに基準値内である。