



観測井番号:29(洪積層)

【地下水位】

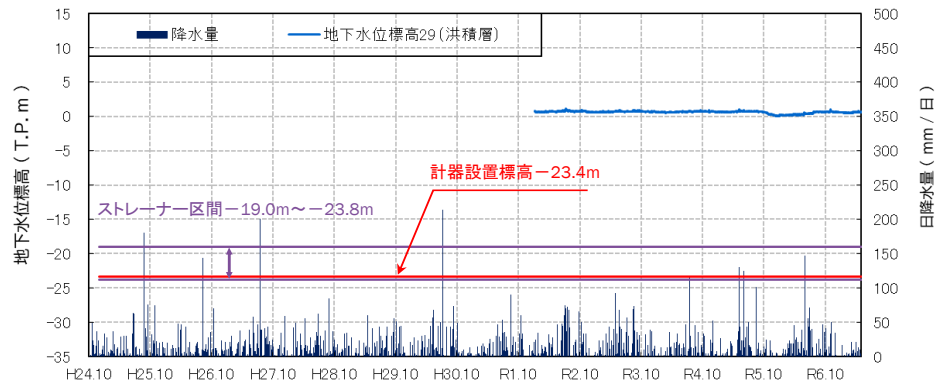


・地下水位は、年間を通じて標高0.6m前後である。

【地下水温】

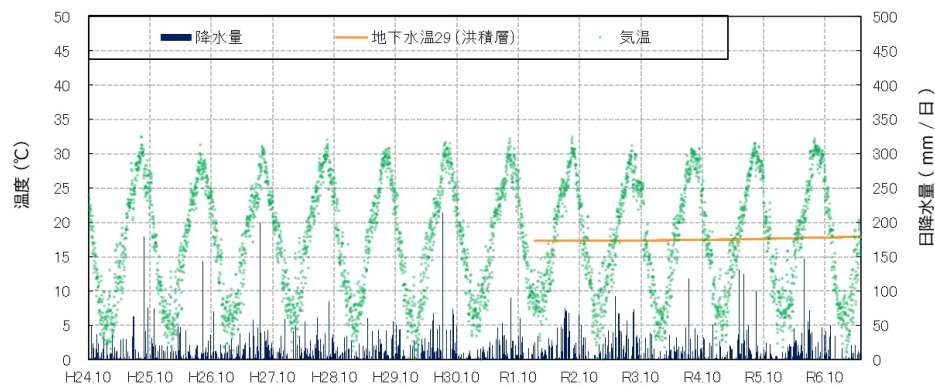

・水温は、18℃程度で季節による変動はほとんどみられない。

【電気伝導度】

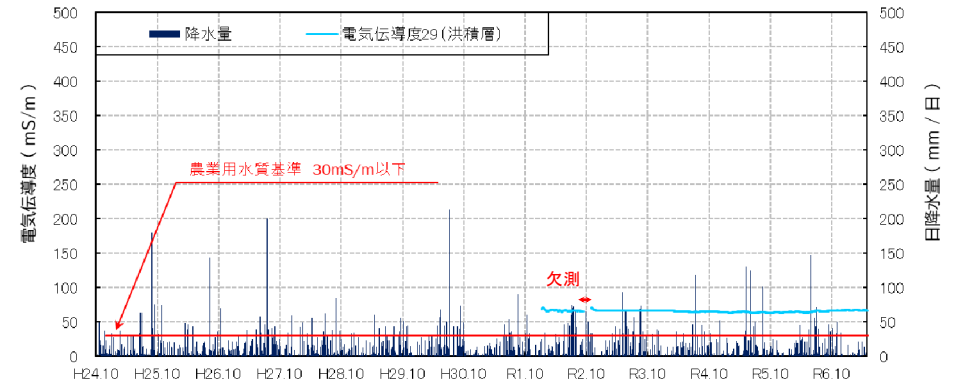

【水質分析結果】

水質分析結果											
日付		R2 2.5	R3 2.24	R4 2.25	R5 2.8	R6 2.14	R7 2.28				
分析項目	単位	値	値	値	値	値	値			水道水質基準	農業用水質基準
塩化物イオン	mg/L	100	97	98	98	99	98			200mg/L 以下	
水素イオン濃度 (pH)	-	7.4	7.1	7.5	7.1	7.1	7.3			5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下
電気伝導度	mS/m	65	65	66	63	64	67				30mS/m以下

・電気伝導度は農業用水質基準値(30mS/m)を超過するが、塩水化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩水化は認められない。
・水素イオン濃度は、水道水質基準、農業用水質基準ともに基準値内である。