



観測井番号:32(浅層)

【地下水水位】

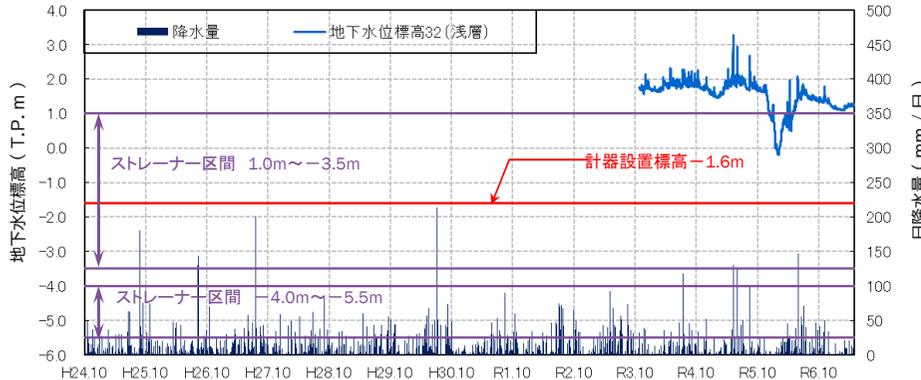


・地下水水位は、標高1.8m前後で降雨の影響により変動していたが、令和4年11月以降に河川工事の影響で一時的に低下した。令和5年11月～令和6年5月に河川工事の影響で一時的に低下し、回復したが、その後徐々に低下傾向にあり、令和7年3月以降はほぼ横ばいとなる。

【地下水温】

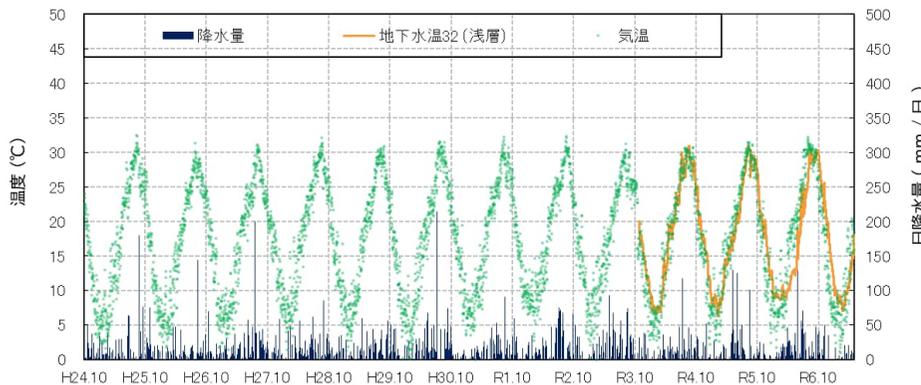

・季節変動がみられ、気温と連動している。水温は6℃～31℃の幅で変動する。

【電気伝導度】

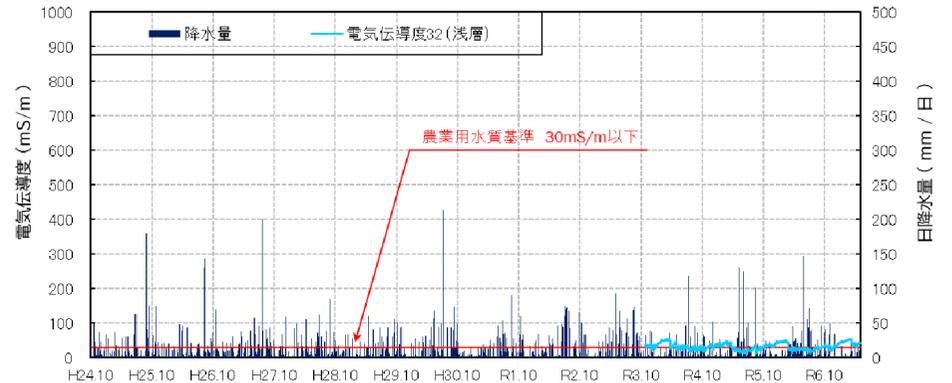

【水質分析結果】

水質分析結果										
日付		R4 2.18	R5 2.24	R6 2.9	R7 2.21					
分析項目	単位	値	値	値	値			水道水質基準	農業用水質基準	
塩化物イオン	mg/L	71	69	77	79			200mg/L 以下		
水素イオン濃度 (pH)	-	7.3	7.5	7.6	7.4			5.8以上8.6以下	6.0以上7.5以下	
電気伝導度	mS/m	47	45	49	51				30mS/m以下	

・電気伝導度は農業用水質基準値(30mS/m)を超過するが、塩化の指標である塩化物イオン濃度は水道水質基準値を下回り、塩化は認められない。
 ・水素イオン濃度は、農業用水質基準、水道水質基準ともに基本的に基準値内であるが、超過する場合がある。