

兵庫県石油コンビナート等
防 災 計 画
(資料 編)

(令和8年1月修正)

兵庫県石油コンビナート等防災本部

資 料 編
目 次

1 災害防止に関する協定等の締結状況一覧表	P	1
2 県下地区協議会・共同防災組織一覧表	P	2
3 特定事業所別石油等貯蔵取扱及び処理状況	P	3
4 地区別石油等貯蔵取扱状況	P	5
5 地区別容量別屋外貯蔵タンク基数（石油類）	P	6
6 関係市消防機関における消防力	P	7
7 特定事業所及び共同防災組織における消防力	P	8
8 防災関係機関における防災資機材保有状況	P	9
9 県下特別防災区域の気象状況	P	10
10 県下特別防災区域内重要港湾等の入港船舶数	P	14
11 災害想定	P	16
12 ヘリコプター臨時離着陸場適地一覧	P	63

1 災害防止に関する協定等の締結状況一覧表

特別防災区域	協定等(覚書)の名称	締結年月日	市町名	特定事業所数	協定等の概要	備考
神戸地区	神戸地区特定事業所防災相互応援協定	H16. 9. 1	神戸市	ティー・エム・ターミナル ㈱神戸事業所 他 7社	特定事業所間の防災業務相互応援	事業所間
東播磨地区	東播磨地区特別防災区域加古川播磨協議会防災相互応援協定	55. 4. 1 H10. 11. 1改定	加古川市	㈱神戸製鋼所加古川製鉄所 他 5社	大規模災害、爆発、大量危険物流出等における人員及び資機材の相互応援	事業所間
	東播磨特別防災区域高砂地区協議会相互応援協定	55. 4. 18	高砂市	㈱カネカ高砂工業所(会長会社) 特定事業所6社及び関係企業3社 計9社	大規模災害、爆発、大量危険物流出等における人員及び資機材の相互応援	事業所間
	高砂市自衛消防隊消防相互応援協定	48. 7. 1	高砂市	会長会社輪番 特定事業所6社及び関係企業 17社 計23社	企業間自衛消防の応援協定	事業所間
姫路臨海地区	姫路化学消火薬剤共同備蓄事業会	43. 4. 9	姫路市	日本製鉄㈱瀬戸内製鉄所広畠地区他 13特定事業所及び関係企業 8社 計 22社	危険物火災等有事に對処する関係27社の化学消火薬剤等の共同備蓄	事業所間
	災害防止協定	50. 10. 6	姫路市	関西電力㈱姫路第一発電所及び姫路第二発電所他 4社	工場の防災体制、整備促進、大規模災害の予防及び拡大の防止等	市と事業所間
	姫路液化天然ガス基地災害防止協定	51. 10. 4 55. 12. 17	姫路市	関西電力㈱姫路第二発電所 大阪ガス㈱姫路製造所	建設及び操業にあたり災害の発生及び拡大の防止等	市と事業所間
	姫路臨海地区特定事業所消防相互応援運用指針	H28. 1.	姫路市	日本製鉄㈱瀬戸内製鉄所広畠地区他 14社	大規模災害、爆発、危険物流出等における事業所間の消防相互応援	事業所間
赤穂地区	消防防災協定	59. 12. 15	赤穂市	関西電力㈱赤穂発電所	工場の防災体制の充実促進、災害の予防・拡大防止に関する協定	市と事業所間

2 県下地区協議会・共同防災組織一覧表

特別防災 区 域	市 町 名	地区協議会名 (設置年月日)	共同防災組織名 (設置年月日)	参画事業所名
神戸地区	神 戸 市	神戸地区石油コンビナート等特別防災区域協議会 (52. 3. 23)	神戸西部地区共同防災組織 (54. 4. 17)	1. シェルルブリカンツジャパン(株)神戸事業所 2. セントラル・タンクターミナル(株)神戸事業所 3. E N E O S(株)神戸油槽所
東播磨 地 区	加古川市 播 磨 町	東播磨地区特別防災区域 加古川・播磨協議会 (52. 4. 15)		
東播磨 地 区	高 砂 市	東播磨特別防災区域 高砂地区協議会 (52. 4. 1)		
姫 路 地 区	姫 路 市	姫路臨海地区防災協議会 (52. 4. 1)		

3 特定事業所別石油等貯蔵取扱及び処理状況

令和7年4月現在

地区	種別	No.	事業所名	石油の貯蔵取扱量(kl)	高圧ガス処理量(m ³ /日)	石油以外の第4類危険物の貯蔵・取扱量(kl)	第4類以外の危険物の貯蔵・取扱量(t・kl)	可燃性固体等		高圧ガス以外の可燃性ガス(Nm ³)	毒物(t)	劇物(t)
								固体(t)	液体(m ³)			
神戸	R1種	1	ティー・エム・ターミナル株神戸事業所	88,626	19,470,954	19,821	0	0	300	0	0	7,744
		1	セントラル・タンクターミナル株神戸事業所	24,388	0	1,588	0	858	300	0	0	0
		2	シェルルブリカンツジャパン(株)神戸事業所	162,564	0	0	0	626	10,323	0	0	0
		3	ENEOS株神戸油槽所	101,906	0	0	0	26	0	0	0	0
	2種	4	シンコーケミカル・ターミナル株神戸事業所	18,937	0	972	0	0	0	0	0	0
		1	(株)神戸製鋼所加古川製鉄所神戸線条工場	849	764,361	0	0	4,268	237	219	0	0
		2	神港有機化学工業(株)	5,167	0	898	0	0	0	0	0	0
	3 昭和産業(株)神戸工場			110	0	0	0	0	11,146	72	0	0
8事業所 合計				402,547	20,235,315	23,279	0	5,778	22,306	291	0	7,744
加古市	R1種	事業所名		石油の貯蔵取扱量(kl)	高圧ガス処理量(m ³ /日)	石油以外の第4類危険物の貯蔵・取扱量(kl)	第4類以外の危険物の貯蔵・取扱量(t・kl)	可燃性固体等		高圧ガス以外の可燃性ガス(Nm ³)	毒劇法	毒劇法
		1	(株)神戸製鋼所加古川製鉄所	24,882	33,405,070	2	100	188	735	490,000	0	35
		2	関西熱化学(株)加古川工場	11,768	5,476,000	0	5	0	0	3,552,000	0	600
	小計			36,650	38,881,070	2	105	188	735	4,042,000	0	635
	2種	1	住友精化(株)別府工場	2,339	617,327	333	225	101	0	0	0	293
		2	多木化学(株)本社工場	62	0	0	30	0	0	0	36	2
		3	住友金属鉱山(株)	395	896,000	0	0	0	0	0	0	0
		4	田岡化学工業(株)播磨工場	4,607	0	65	2	260	3	0	0	0
	小計			7,403	1,513,327	398	257	361	3	0	36	295
東播磨高砂市	R1種	1	(株)力ネ力高砂工業所	40,303	37,498,800	3,023	62	26,494	6,821	150	0	5,744
		1	新日本油化(株)	75,512	0	0	0	0	15,630	0	0	0
		1	J-POWERジェネレーションサービス(株)	9,034	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	AGC(株) 関西工場高砂事業所	3,816	824,170	6	0	0	0	0	0	2
	2種	3	三菱重工業(株) 高砂製作所	2,616	158,261	0	0	0	0	0	0	0
		4	(株)神戸製鋼所 高砂製作所	337	489,465	1	1	1	570	166,326,248	0	0
		小計		131,618	38,970,696	3,030	63	26,495	23,021	166,326,398	0	5,746
12事業所 合計				175,671	79,365,093	3,430	425	27,044	23,759	170,368,398	36	6,676

令和7年4月現在

地区	種別	No.	事業所名	石油の貯蔵取扱量(kl)	高圧ガス処理量(m ³ /日)	石油以外の第4類危険物の貯蔵・取扱量(kl)	第4類以外の危険物の貯蔵・取扱量(t·kl)	可燃性固体等		高圧ガス以外の可燃性ガス(Nm ³)	毒物(t)	劇物(t)
								固体(t)	液体(m ³)			
R1種	1種	1	住友精化(株)姫路工場	10,823	315,779	477	0	20	0	0	0	0
		2	日本製鉄(株)瀬戸内製鉄所広畠地区	50,741	332,215	17	2	10,800	157	481,670	0	39
		3	(株)日本触媒姫路製造所	106,613	910,437	2,687	3,540	72	423	176,000	0	8
		4	製鉄オキシトン(株)広畠工場	20	37,945,693	0	0	0	0	0	7	0
		5	(株)ダイセル姫路製造所網干工場	52,972	52,477,297	22,760	1,508	12,771	0	12,500	0	14
姫 路 臨 海	2種	1	東西オイルターミナル(株)姫路油槽所	14,529	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	関西電力(株)姫路第一発電所	517	0	0	0	0	0	5,963,616	0	50
		2	関西電力(株)姫路第二発電所	521	20,736	0	0	0	5	30,927,399	0	0
		3	姫路タンクターミナル(株)	9,110	122	1,910	0	0	0	0	0	0
		4	大阪ガス(株)姫路製造所	173	0	0	0	0	0	25,056,000	0	5
		5	日本ポリマー工業(株)	2,102	0	92	6	87	30	0	0	1
		6	広畠ターミナル(株)	3,404	0	87,505	0	0	0	0	0	0
		7	(株)ダイセル広畠工場	1,804	150,653	1	6	0	65	8,656	0	254
	14事業所	合計		253,329	92,723,136	117,529	5,062	23,750	680	62,625,841	7	371

地区	種別	No.	事業所名	石油の貯蔵取扱量(kl)	高圧ガス処理量(m ³ /日)	石油以外の第4類危険物の貯蔵・取扱量(kl)	第4類以外の危険物の貯蔵・取扱量(t·kl)	可燃性固体等		高圧ガス以外の可燃性ガス(Nm ³)	毒物(t)	劇物(t)
								固体(t)	液体(m ³)			
赤穂	1種	1	関西電力(株)赤穂発電所	253,964	0	0	0	0	0	0	0	46

全県	35事業所	石油の貯蔵取扱量(kl)	高圧ガス処理量(m ³ /日)	石油以外の第4類危険物の貯蔵・取扱量(kl)	第4類以外の危険物の貯蔵・取扱量(t·kl)	可燃性固体等		高圧ガス以外の可燃性ガス(Nm ³)	毒物(t)	劇物(t)
						固体(t)	液体(m ³)			
1種(レイアウト規制)	9事業所	386,748	187,832,245	48,787	5,217	50,345	8,436	4,712,320	7	14,184
1種(その他)	7事業所	651,800	0	2,560	0	1,510	26,253	0	0	46
2種	19事業所	46,963	4,491,299	92,891	270	4,717	12,056	228,282,210	36	607
	総計	1,085,511	192,323,544	144,238	5,487	56,572	46,745	232,994,530	43	14,837

4 地区別石油類等貯蔵取扱状況

令和7年4月

地区名	市町名	特定事業所数			石油の貯蔵取扱量(千kl)	高圧ガス処理量(百万立方m/日)
		レイアウト1種	第1種	第2種		
神戸	神戸市	1	4	3	402.5	20.2
東播磨	加古川市	2	0	0	36.7	38.9
	高砂市	1	1	4	131.6	39.0
	播磨町	0	0	4	7.4	1.5
姫路臨海	姫路市	5	1	8	253.3	92.7
赤穂	赤穂市	0	1	0	254.0	0.0
合計		9	7	19	1085.5	192.3
35						

※端数処理(四捨五入)の関係上、合計が前頁と一致しない場合がある。

5 地区別容量別形態別屋外貯蔵タンク基数(特定事業所内の石油類タンク基数)

令和7年4月現在

		外部 浮きぶた(容量:kl)					内部 浮きぶた(容量:kl)					その他(容量:kl)					合計
		1,000 未満	1,000~ 1万	1万~ 5万	5万~ 10万	10万 以上	1,000 未満	1,000~ 1万	1万~ 5万	5万~ 10万	10万 以上	1,000 未満	1,000~ 1万	1万~ 5万	5万~ 10万	10万 以上	
神戸地区	神戸市	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	165	40	0	0	0	221
東播磨地区	加古川市、高砂市、播磨町	0	1	0	0	0	2	3	0	0	0	202	19	0	0	0	227
姫路臨海地区	姫路市	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	190	39	0	0	0	232
赤穂地区	赤穂市	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1			0	0	7
合 計		0	3	4	0	0	3	19	0	0	0	572	106	2	0	0	687

6 関係市消防機関における消防力

令和7年4月現在

区分		神戸市 消防局	加古川市 消防本部	高砂市 消防本部	姫路市 消防局	赤穂市 消防本部	合計	
消防職員	(人)	1,613	353	99	597	91	2,753	
大型化学消防車	(台)	0	0	1	0	1	2	
大型高所放水車	(台)	0	0	1	1	1	3	
泡原液搬送車	(台)	1	0	1	1	1	4	
大型化学高所放水車	(台)	1	0	0	1	0	2	
甲種化学消防車	(台)	0	0	0	0	0	0	
普通消防車	(台)	61	11	3	24	6	105	
小型消防車	(台)	0	8	0	0	0	8	
普通高所放水車	(台)	0	2	0	0	0	2	
乙種普通化学消防車	(台)	12	2	1	2	0	17	
可搬式放水銃	(基)	20	15	0	4	4	43	
可搬式泡放水砲	(基)	0	4	1	2	1	8	
消防艇	(隻)	2		0	1	0	3	
消火薬剤 3%	たん白系泡	(kl)	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8
	フッ素たん白	(kl)	19.5	0.0	0.0	0.0	1.7	21.2
	合成界面活性剤泡	(kl)	7.9	1.3	3.9	7.2	8.0	28.3
	水性膜泡	(kl)	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
	水溶性液体用泡 (耐アルコール用)	(kl)	5.5	0.0	0.0	15.5	0.0	21.0
消火薬剤 6%	たん白系泡	(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	フッ素たん白	(kl)	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
	合成界面活性剤泡	(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水性膜泡	(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	水溶性液体用泡 (耐アルコール用)	(kl)	0.0	0.2	0.0	21.1	0.0	21.3
消火薬剤換算 3%	たん白系泡	(kl)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	フッ素たん白	(kl)	19.5	0.0	0.0	0.1	1.7	21.3
	合成界面活性剤泡	(kl)	7.9	1.3	3.9	7.2	8.0	28.3
	水性膜泡	(kl)	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
	水溶性液体用泡 (耐アルコール用)	(kl)	5.5	0.1	0.0	26.1	0.0	31.7
オイルフェンス	(m)	0		100	0	0	100	
県消火薬剤共同備蓄	(kl)	2.6	5.9	0	0	0	8.4	

7 特定事業所及び共同防災組織における消防力

令和7年4月現在

項目	地区名	単位	神戸地区	東播磨地区			姫路臨海地区	赤穂地区	合計	
				加古川市	播磨町	高砂市				
特定事業所	防災要員	総数	人	218	98	206	402	1,227	24	2,175
		1直最小	人	41	28	36	37	93	8	243
共同防災組織	防災要員	総数	人	75	-	-	-	-	-	75
		1直最小	人	14	-	-	-	-	-	14
特定事業所	大型化学消防車	台	0	0	0	1	1	0	2	
	大型高所放水車	台	0	0	0	0	1	0	1	
	泡原液搬送車	台	1	0	0	1	1	1	4	
	大型化学高所放水車	台	1	1	0	0	3	1	6	
	甲種普通化学消防車	台	1	1	0	1	1	0	4	
	普通高所放水車	台	0	1	0	1	0	0	2	
	普通消防車	台	1	0	1	1	4	0	7	
	小型消防車	台	1	1	1	2	1	0	6	
	乙種普通化学消防車	台	0	0	0	0	1	0	1	
共同防災組織	大型化学消防車	台	0	-	-	-	-	-	0	
	大型高所放水車	台	0	-	-	-	-	-	0	
	泡原液搬送車	台	1	-	-	-	-	-	1	
	大型化学高所放水車	台	1	-	-	-	-	-	1	
	甲種普通化学消防車	台	0	-	-	-	-	-	0	
	普通高所放水車	台	0	-	-	-	-	-	0	
	普通消防車	台	0	-	-	-	-	-	0	
	小型消防車	台	0	-	-	-	-	-	0	
	乙種普通化学消防車	台	0	-	-	-	-	-	0	
特定事業所	可搬式放水銃	基	10	3	2	5	27	1	48	
	放水砲(三千型)	基	2	4	0	0	4	0	10	
	放水砲(二千型)	基	2	1	0	3	4	0	10	
	耐熱服	着	17	15	1	15	34	8	90	
	酸素・空気呼吸器	個	18	32	15	22	151	10	248	
共同防災組織	可搬式放水銃	基	0	-	-	-	-	-	0	
	大型放水砲(三千型)	基	1	-	-	-	-	-	1	
	普通放水砲(二千型)	基	0	-	-	-	-	-	0	
	耐熱服	着	3	-	-	-	-	-	3	
	酸素・空気呼吸器	個	1	-	-	-	-	-	1	
特定事業所	泡消火薬剤	たん白(非水溶性用)3%+6%*1/2	kl	26.3	8.1	1.9	23.2	13.6	0	73.1
		ふつ化たん白(非水溶性用)	kl	9.7	0	0	7.0	1.6	16.5	34.8
		合成界面活性剤(非水溶性用)3%+6%*1/2	kl	4.3	18.8	0	0.2	39.0	0	62.3
		水性膜(非水溶性用)	kl	0	0	1.8	0	0.3	0	2.1
		水溶性液体用泡消火薬剤3%+6%*1/2	kl	27.3	0	0	0	34.5	0	61.8
共同防災組織	泡消火薬剤	たん白(非水溶性用)3%+6%*1/2	kl	0	-	-	-	-	-	0
		ふつ化たん白(非水溶性用)	kl	13	-	-	-	-	-	13
		合成界面活性剤(非水溶性用)3%+6%*1/2	kl	0	-	-	-	-	-	0
		水性膜(非水溶性用)	kl	0	-	-	-	-	-	0
		水溶性液体用泡消火薬剤3%+6%*1/2	kl	0	-	-	-	-	-	0
事業所	オイルフェンス	m	6,800	4,720	0	3,120	9,320	1,620	25,580	
	オイルフェンス展張船	隻	2	2	0	4	5	1	14	
	油回収船	隻	0	0	0	0	0	0	0	
災共同防	オイルフェンス	m	820	-	-	-	-	-	820	
	オイルフェンス展張船	隻	2	-	-	-	-	-	2	
	油回収船	隻	0	-	-	-	-	-	0	

※泡消火薬剤…3%原液換算(6%は×1/2)

8 防災関係機関における防災資機材保有状況

令和7年4月

区分		神戸海上保安部	姫路海上保安部	加古川海上保安署	近畿地方整備局神戸港湾事務所	兵庫県加古川土木事務所	兵庫県姫路港管理事務所	兵庫県光都土木事務所	合計
船艇	消防艇 (隻)	1	1	0	0	0	0	0	2
	油回収船 (隻)	0	0	0	2	0	0	0	2
	オイルフェンス展張船 (隻)	0	0	0	0	0	0	0	0
	巡視船艇 (消防艇を除く) (隻)	7 (7)	3 (3)	1 (1)	0	0	0	0	11 (11)
消火薬剤 (kl)		13.0	13.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1
オイルフェンス (m)		800	200	0	320	30	1,020	266	2,636
油吸着剤 (kg)		663	420	100	870	360	1,100	774	4,287
油処理剤 (kl)		3.4	2.1	1.1	0.7	0.2	0.0	0.6	6.0

※巡視船艇のうち()内は消防能力を有する船艇の数で内数

9 県下特別防災区域の気象状況

1 気温（資料：神戸地方気象台）

(1) 平均気温（平年値）

統計期間（1991～2020）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
神 戸	6.2	6.5	9.8	15.0	19.8	23.4	27.1	28.6	25.4	19.8	14.2	8.8	17.0
姫 路	4.4	5.0	8.3	13.6	18.5	22.4	26.4	27.8	23.8	17.9	11.9	6.6	15.6

(2) 日最低気温が0℃未満になった日数（平年値）

統計期間（1991～2020）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
神 戸	2.2	2.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.4
姫 路	15.6	14.4	5.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	6.7	42.7

(3) 日最高気温が30℃以上になった日数（平年値）

統計期間（1991～2020）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
神 戸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1	18.4	25.9	11.0	0.2	0.0	0.0	57.9
姫 路	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.8	18.8	26.4	11.1	0.3	0.0	0.0	59.6

(4) 日最低気温の極値

神 戸	- 7.2 ℃	昭 56. 2.27
姫 路	- 10.0 ℃	昭 38. 1.24

統計期間

神戸 *1 1896.12～2025.12

姫路 1948.1～2025.12

*1 1897～1999.8.31（観測地点：神戸市中央区中山手通7-14-1）

(5) 日最高気温の極値

神 戸	38.8 ℃	平 6. 8. 8
姫 路	38.0 ℃	令 2. 8. 31

統計期間

神戸 *1 1896.12～2025.12

姫路 1948.1～2025.12

*1 1897～1999.8.31（観測地点：神戸市中央区中山手通7-14-1）

2 降水量（資料：神戸地方気象台）

(1) 月及び年間降水量（平年値）

単位mm 統計期間（1991～2020）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
神 戸	38.4	55.6	94.2	100.6	134.7	176.7	187.9	103.4	157.2	118.0	62.4	48.7	1277.8
姫 路	36.9	48.6	92.0	104.7	127.3	160.4	184.3	105.4	177.8	108.7	61.2	47.5	1254.7

(2) 日降水量が10mm以上の日数（平年値）

統計期間（1991～2020）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
神 戸	1.3	1.9	3.6	3.6	3.9	5.4	4.9	2.7	4.2	3.6	2.2	1.6	39.0
姫 路	1.4	1.9	3.5	3.7	4.3	5.1	5.3	3.4	4.4	3.5	2.1	1.8	40.4

(3) 日降水量が30mm以上の日数（平年値）

統計期間（1991～2020）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
神 戸	0.1	0.2	0.5	0.7	1.3	1.9	2.1	1.0	1.5	1.2	0.4	0.3	11.2
姫 路	0.1	0.1	0.4	0.8	1.2	1.5	1.8	1.1	1.9	0.9	0.5	0.3	10.5

(4) 日降水量の極値

神 戸	319.4mm	昭 42. 7. 9
姫 路	294.0mm	昭 51. 9. 10

統計期間

神戸 * 1896.12～2025.12

姫路 1948.1～2025.12

* 1897～1999.8.31（観測地点：神戸市中央区中山手通7-14-1）

(5) 日最大1時間降水量の極値

神 戸	87.7mm	昭 14. 8. 1
姫 路	79.0mm	平 23. 9. 4

統計期間

神戸 * 1897.1～2025.12

姫路 1949.2～2025.12

* 1897～1999.8.31（観測地点：神戸市中央区中山手通7-14-1）

3 風 (資料: 神戸地方気象台)

(1) 日最大風速の極値

神 戸	33.4 m/s	北東の風	昭 25. 9. 3
姫 路	26.7 m/s	南東の風	昭 40. 9. 10

統計期間
 神戸 1897.1～2025.12
 姫路 1948.1～2025.12

(2) 日最大瞬間風速の極値

神 戸	48.5 m/s	南南東の風	昭 40. 9. 10
姫 路	46.8 m/s	南東の風	昭 40. 9. 10

統計期間
 神戸 1937.1～2025.12
 姫路 1951.4～2025.12

(3) 日最大風速が 10m/s 以上の日数 (平年値)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
神 戸	4.5	3.3	4.3	4.2	3.1	2.7	1.4	2.3	2.5	3.1	2.7	4.4	38.6
姫 路	2.3	1.4	2.0	1.7	1.0	0.4	1.1	1.4	1.5	0.8	0.8	2.0	16.5

4 雷 (資料: 神戸地方気象台、兵庫県)

(1) 雷日数 (平年値)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
神 戸	0.2	0.2	0.6	0.7	1.3	1.3	2.5	2.8	2.3	0.9	0.6	0.6	14.0

(注) 神戸: 参考値。平年差や平年比に利用できない。

姫路: 平年値なし

5 雪 (資料: 神戸地方気象台)

(1) 降雪の初終日 (平年値)

神戸: 統計期間 (1991～2020) 姫路: 統計期間 (2004～2020)

	初日	終日
神 戸	12月13日	3月27日
姫 路	12月23日	3月15日

(2) 積雪の深さの月最大値

神 戸	17cm	昭. 20. 2. 25
姫 路	19cm	昭. 59. 1. 31

統計期間
 神戸 * 1897.1～2025.12
 姫路 1948.1～2003.2 (現在は観測を行っていない)
 * 1897.1～1999.8.31 (観測地点: 神戸市中央区中山手通7-14-1)

6 潮位

(1) 既往最高潮位（ただし T P 上）

尼 崎	353cm	平. 30. 9. 4	台風 21 号	兵庫県*1
神 戸	233cm*2	平. 30. 9. 4	台風 21 号	気象庁
高 砂	253cm	昭. 40. 9. 10	台風 23 号	兵庫県
姫 路	232cm	平. 16. 8. 30	台風 16 号	兵庫県

統計期間

尼崎：1954～2020
神戸：1926～2025
高砂：1952～2020
姫路：1935～2020

*1 統計管理機関

*2 波浪等の短周期成分を除いた 3 分平均値

10 県下特別防災区域内国際戦略港湾等の入港船舶数

1. 神戸港

		令和6年中	
		合計	
		隻数	総トン数
総合計		29,350	170,003,174
外航計		6,199	125,070,320
商船	客船	71	4,396,337
	貨客船	40	322,200
	一般貨物船	739	5,866,565
	油送船	—	—
	LPG船	19	872,330
	LNG船	4	163,229
	プロダクトオイルタンカー	—	—
	ケミカル船	515	2,808,499
	その他のタンカー・タンク船	5	55,257
	穀物船	211	6,280,453
	材木船	1	24,991
	チップ船	—	—
	鋼材船	31	949,870
	砂利・砂・石材船	—	—
	セメント船	2	6,140
	石炭船	64	2,927,739
	鉱石船	9	247,444
	自動車専用船	331	13,176,074
	その他専用船	174	1,557,911
	フルコンテナ船	3,782	83,566,814
	セミコンテナ船	42	350,987
	RORO船	124	1,268,414
	自動車航送船	—	—
	漁船	—	—
その他	作業船	—	—
	バトロール船	—	—
	曳船・押船	3	1,609
	訓練船	8	36,441
	軍艦	—	—
	その他の船舶	24	191,016
内航計		23,151	44,932,854
商船	客船	7,550	6,186,180
	貨客船	—	—
	一般貨物船	4,407	1,768,365
	油送船	1,071	1,246,663
	LPG船	5	3,995
	LNG船	—	—
	プロダクトオイルタンカー	—	—
	ケミカル船	1,015	516,239
	その他のタンカー・タンク船	—	—
	穀物船	—	—
	材木船	—	—
	チップ船	—	—
	鋼材船	115	38,933
	砂利・砂・石材船	759	347,314
	セメント船	434	608,071
	石炭船	3	2,244
	鉱石船	—	—
	自動車専用船	329	3,197,967
	その他専用船	—	—
	フルコンテナ船	1,904	3,448,008
	セミコンテナ船	—	—
	RORO船	383	2,552,337
	自動車航送船	2,681	24,363,965
	漁船	6	2,751
その他	作業船	26	42,688
	バトロール船	54	45,679
	曳船・押船	2,308	378,533
	訓練船	96	168,381
	軍艦	3	13,250
	その他の船舶	2	1,291
	内航商船内数	17,975	19,916,316

2. 東播磨港

		令和6年中	
		合計	
		隻数	総トン数
総合計		11,939	23,597,510
外航計		768	15,792,536
商船	客船	—	—
	貨客船	—	—
	一般貨物船	548	6,133,938
	油送船	—	—
	LPG船	35	389,663
	LNG船	—	—
	プロダクトオイルタンカー	—	—
	ケミカル船	45	76,885
	その他のタンカー・タンク船	—	—
	穀物船	—	—
	材木船	—	—
	チップ船	—	—
	鋼材船	—	—
	砂利・砂・石材船	4	3,870
	セメント船	—	—
	石炭船	60	2,642,631
	鉱石船	54	5,209,913
	自動車専用船	3	121,031
	その他専用船	—	—
	フルコンテナ船	—	—
	セミコンテナ船	—	—
	RORO船	19	1,214,605
	自動車航送船	—	—
	漁船	—	—
その他	作業船	—	—
	バトロール船	—	—
	曳船・押船	—	—
	訓練船	—	—
	軍艦	—	—
	その他の船舶	—	—
内航計		11,171	7,804,974
商船	客船	—	—
	貨客船	—	—
	一般貨物船	5,933	3,331,291
	油送船	1	338
	LPG船	190	171,966
	LNG船	198	443,906
	プロダクトオイルタンカー	391	239,844
	ケミカル船	1,064	484,622
	その他のタンカー・タンク船	371	110,481
	穀物船	—	—
	材木船	—	—
	チップ船	—	—
	鋼材船	1	267
	砂利・砂・石材船	1,304	592,691
	セメント船	117	81,212
	石炭船	333	185,455
	鉱石船	—	—
	自動車専用船	—	—
	その他専用船	—	—
	フルコンテナ船	—	—
	セミコンテナ船	—	—
	RORO船	342	2,137,158
	自動車航送船	—	—
	漁船	—	—
その他	作業船	—	—
	バトロール船	—	—
	曳船・押船	923	23,694
	訓練船	—	—
	軍艦	—	—
	その他の船舶	3	2,049
	内航商船内数	10,245	7,779,231

3. 姫路港

		令和6年中	
船舶用途		合 計	
		隻 数	総トン数
総合計		24,719	22,844,129
外航計		601	14,184,313
商船	客船	-	-
	貨客船	-	-
	一般貨物船	444	3,771,765
	油送船	-	-
	LPG船	1	992
	LNG船	74	8,405,589
	プロダクトオイルタンカー	15	26,560
	ケミカル船	33	308,825
	その他のタンカー・タンク船	-	-
	穀物船	3	1,061
	材木船	-	-
	チップ船	2	19,899
	鋼材船	-	-
	砂利・砂・石材船	-	-
	セメント船	-	-
	石炭船	29	1,649,622
	鉱石船	-	-
	自動車専用船	-	-
	その他専用船	-	-
	フルコンテナ船	-	-
	セミコンテナ船	-	-
	RORO船	-	-
自動車航送船		-	-
漁船		-	-
その他	作業船	-	-
	パトロール船	-	-
	曳船・押船	-	-
	訓練船	-	-
	軍艦	-	-
その他の船舶		-	-
内航計		24,118	8,659,816
商船	客船	10,115	254,115
	貨客船	-	-
	一般貨物船	6,492	2,773,684
	油送船	50	6,806
	LPG船	606	478,330
	LNG船	134	393,022
	プロダクトオイルタンカー	229	151,550
	ケミカル船	1,424	700,468
	その他のタンカー・タンク船	43	8,866
	穀物船	45	12,355
	材木船	-	-
	チップ船	-	-
	鋼材船	11	3,251
	砂利・砂・石材船	569	270,210
	セメント船	201	247,165
	石炭船	24	12,546
	鉱石船	-	-
	自動車専用船	350	22,706
	その他専用船	-	-
	フルコンテナ船	90	44,896
	セミコンテナ船	-	-
	RORO船	360	34,819
自動車航送船		2,353	3,056,379
漁船		-	-
その他	作業船	-	-
	パトロール船	-	-
	曳船・押船	951	144,544
	訓練船	-	-
	軍艦	-	-
その他の船舶		71	44,104
内航商船内数		20,743	5,414,789

4. 赤穂港

		令和6年中	
船舶用途		合 計	
		隻 数	総トン数
総合計		2,213	4,341,879
外航計		73	449,779
商船	客船	-	-
	貨客船	-	-
	一般貨物船	6	38,644
	油送船	-	-
	LPG船	-	-
	LNG船	-	-
	プロダクトオイルタンカー	-	-
	ケミカル船	-	-
	その他のタンカー・タンク船	-	-
	穀物船	-	-
	材木船	-	-
	チップ船	-	-
	鋼材船	-	-
	砂利・砂・石材船	-	-
	セメント船	38	122,170
	石炭船	22	219,890
	鉱石船	-	-
	自動車専用船	-	-
	その他専用船	7	69,075
	フルコンテナ船	-	-
	セミコンテナ船	-	-
	RORO船	-	-
自動車航送船		-	-
漁船		-	-
その他	作業船	-	-
	パトロール船	-	-
	曳船・押船	-	-
	訓練船	-	-
	軍艦	-	-
その他の船舶		-	-
内航計		2,140	3,892,100
商船	客船	-	-
	貨客船	-	-
	一般貨物船	287	145,921
	油送船	-	-
	LPG船	-	-
	LNG船	-	-
	プロダクトオイルタンカー	37	44,870
	ケミカル船	12	3,578
	その他のタンカー・タンク船	-	-
	穀物船	-	-
	材木船	-	-
	チップ船	-	-
	鋼材船	9	2,355
	砂利・砂・石材船	99	49,651
	セメント船	869	1,532,782
	石炭船	1	498
	鉱石船	171	1,506,890
	自動車専用船	11	1,078
	その他専用船	611	595,511
	フルコンテナ船	-	-
	セミコンテナ船	-	-
	RORO船	-	-
自動車航送船		-	-
漁船		-	-
その他	作業船	2	6,044
	パトロール船	-	-
	曳船・押船	30	2,723
	訓練船	-	-
	軍艦	-	-
その他の船舶		1	199
内航商船内数		2,107	3,883,134

1.1 災害想定

石油コンビナート等防災計画第3章の各種災害について、その手法及び結果について、説明する。

本想定を実施するにあたり、仮定項目及び技術的に未解明の項目等については、今後、残された問題として検討を加えていくので、これらを充分考慮して予防対策及び応急対策の検討資料として活用されたい。

1. 火災

1.1 初めに

タンク火災、防油堤内火災、リング火災及び類焼火災について、想定を行っているが、火災高さについては、全てタンク直径の1.5倍と仮定している。この仮定は、タンク直径が数十m程度に巨大化するにつれ、火災に対する周囲からの空気の供給が不十分となり、実際には本想定をかなり下回ると考えられる。昭和56年5月30日 静岡県御殿場市において安全工学協会が実施した野外実験（直径30m、50m及び80m槽）において、「全面的な炎は液面上2~3m程度までであり、それ以上は黒煙が多く、その中に部分的又は間欠的に輝いた火炎部分が見られた。また、実際の測定輻射熱量は理論式の1/2~1/4」となっている。

1.2 想定に際しての仮定条件

- (1) タンク火災については、タンク最大容量時におけるタンク全面火災を想定した。
- (2) 防油堤内火災については、タンク最大容量貯蔵時のタンクから石油類が防油堤内に漏えいし、評価側への全面火災を想定した。
- (3) リング火災については、タンク側板と屋根とのシール装置部分を最大1mとした。
- (4) 類焼火災については、火災時にその隣接するタンクへの影響を、隣接タンクが全面開放状態でガソリンを貯蔵している場合の着火可能性で評価した。
- (5) 水幕設備、固定消火設備等の各種防災設備の効果は無視した。

1.3 想定手段

1.3.1 タンク火災、リング火災及び防油堤内火災

火災から任意の位置にある点の受ける輻射強度は次式で表される。

$$E = \phi R f \quad [\text{kcal}/\text{m}^2 \cdot \text{hr}] \quad (1)$$

ただし

E : 輻射強度

ϕ : 形態係数

$R f$: 燃料による輻射発散度

表1及び表2に核燃料の輻射発散度、各種受熱面の許容輻射強度を示す。

表1 油種別輻射発散度

油種	輻射発散度(kcal/m ² ·hr)
ガソリン	50000
カフジ原油	35000
灯油	43000
軽油	36000
重油	20000

表2 各種受熱体の限界輻射強度

受熱体	限界輻射強度(kcal/m ² ·hr)
人體	1850
木造建物	4200
耐熱服着用時の人體	10800

タンクと微小平面（受熱面）との間の形態係数は次式による。

$$\varphi = \frac{1}{xn} \tan^{-1} \frac{m}{\sqrt{n^2-1}} + \frac{m}{x} \left\{ \frac{A-2n}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} - \frac{1}{n} \tan^{-1} \sqrt{\frac{n-1}{n+1}} \right\}$$

ここに

$$A = m^2 + (1+n)^2, \quad B = m^2 + (1-n)^2, \quad m = H/R, \quad n = L/R$$

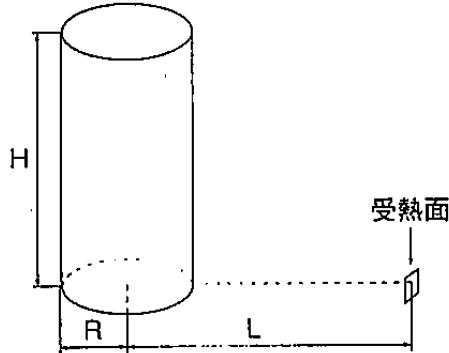


図1 円筒輻射体と微小受熱面との位置関係

H: タンクの長さ、R: タンクの半径、L: タンクの中心から受熱面までの距離である。

有風時の形態係数については、円筒輻射体が傾くとして評価する。

1.3.2 類焼火災

あるタンクが燃焼している時、隣接タンクに延焼する過程は、未燃タンクの液温が火炎タンクの輻射熱によって上昇し、可燃性蒸気の発生が促進される。次に、この可燃性蒸気が火炎タンクの方へ流れていき、油蒸気が燃焼範囲であれば隣接タンクの着火に至る。油蒸気濃度は次式により評価する。

$$C(X, Y, Z, t) = \frac{q}{(2\pi)^{3/2} \sigma_x \sigma_y \sigma_z} F(x) F(y) F(z)$$

ここに

$$\begin{aligned} F(x) &= \exp \left\{ -\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_x^2} \right\} \\ F(y) &= \exp \left\{ -\frac{y^2}{2\sigma_y^2} \right\} \\ F(z) &= \exp \left\{ -\frac{(z_0-z)^2}{2\sigma_z^2} \right\} + \exp \left\{ -\frac{(z_0+z)^2}{2\sigma_x^2} \right\} \end{aligned} \quad (3)$$

ただし

$C(X, Y, Z, t)$: 単発点源から発生した蒸気が (X, Y, Z) において t 秒後に示す濃度 [PPM]

q : 油の蒸発量 [cm^3/m^2s]

σ_x : x軸方向への拡散幅 [m]

σ_y : y軸方向への拡散幅 [m]

σ_z : z軸方向への拡散幅 [m]

結果等一覧表

		1	2	3	4
タンク構造 (直径×高さ) (m)		59×24 (F)	14×15 (C)	14×15 (C)	61×15 (C)
タンク容量及び油種 (k l)		60,000 (原油)	2,000 (ガソリン)	2,000 (灯油)	40,000 (灯油)
木造建造物危険距離 (m)	タンク火災	※	※	※	※
	防油堤内火災	71	41	17	66
タンク火災時の人体の 危険距離 (m)	耐熱服あり	※	※	※	※
	耐熱服なし	※	※	※	※
隣接タンク距離 (m)		21	21	5	43
隣接タンクエッジからの 危険距離	無風時	—	3	3	21
	風速2 m／秒	—	1以下	1以下	3

注1：タンク構造における（C）及び（F）は、それぞれコーンルーフ、フローティングタンクを示す。

注2：表中※のものは、危険範囲がタンク半径より小さくなるものである。

2. 油の海上流出

2.1 初めに

点源から流出した油が、水平な海面上を拡散するとして評価している。流出量はタンク容量の10%が一度に海上に流出するとしているが、現在では、タンクの全量が流出しても防止できるよう、防油堤、防止堤等で厳重に取り囲まれているため、かなり過大な想定をしている。

2.2 想定に際しての仮定条件

- (1) 油の密度、粘度等の物性値は重油（C重油）のデータをとった。
- (2) 油膜はちぎれないものとし、風向は最悪の方向とした。

2.3 想定手法

油膜の拡散速度式は、初期においては重力支配、中期以降は粘性力支配となる。なお、風が吹けば油膜は吹送流により移動する。

2.3.1 拡散速度

拡散初期及び中期以降の拡散速度式は、それぞれ(1)、(2)で表される。

$$\frac{dR}{dt} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} K^2 \left[\left(\frac{P_w - P_o}{P_o} \right) g \delta \right]^{1/2} \quad [\text{cm/sec}] \quad (1)$$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{\pi^{3/2} K v^4}{4} \left[\left(\frac{P_w - P_o}{P_o} \right) \frac{g}{V_w^{1/2}} \right]^{2/3} V_o^{-1/6} \delta^{3/2} \quad [\text{cm/sec}] \quad (2)$$

ただし

$K_i = 1.14$ (実験定数)、 P_w 、 P_o =海水、油の密度 [g/cm^3]

g =重力加速度=980 [cm/sec^2]、 V_o =流出油体積 [cm^3]

t =時間 [sec]、 R =拡散半径 [cm]、 π =円周率、 $\delta = V_o/s$ (油膜厚さ) [cm]

$K_v = 1.45$ (実験定数)、 $V_w = \mu w / P_w$ =海水の動粘度 [cm^3/sec^2]

2.3.2 吹送流による油の拡散速度

海面上を一定方向に風が吹くと、風と海面との摩擦により海面が動き、いわゆる吹送流が生起する。この吹送流の速度は、緯度を ϕ として次式で計算される。

風速 $W < 4 \text{ m/sec}$ の時

$$V_w = \frac{0.259}{\sqrt{\sin \phi}} W^{1/2}$$

風速 $W \geq 4 \text{ m/sec}$ の時

$$V_w = \frac{0.0126}{\sqrt{\sin \phi}} W$$

2.4 結果

次頁に例図として示す。

■ : 陸地


例 1 流出量 4000kl 流出位置 (X印)

風速 0m/s

◎ : 屋外タンク位置


× : 流出位置

— : 防波堤

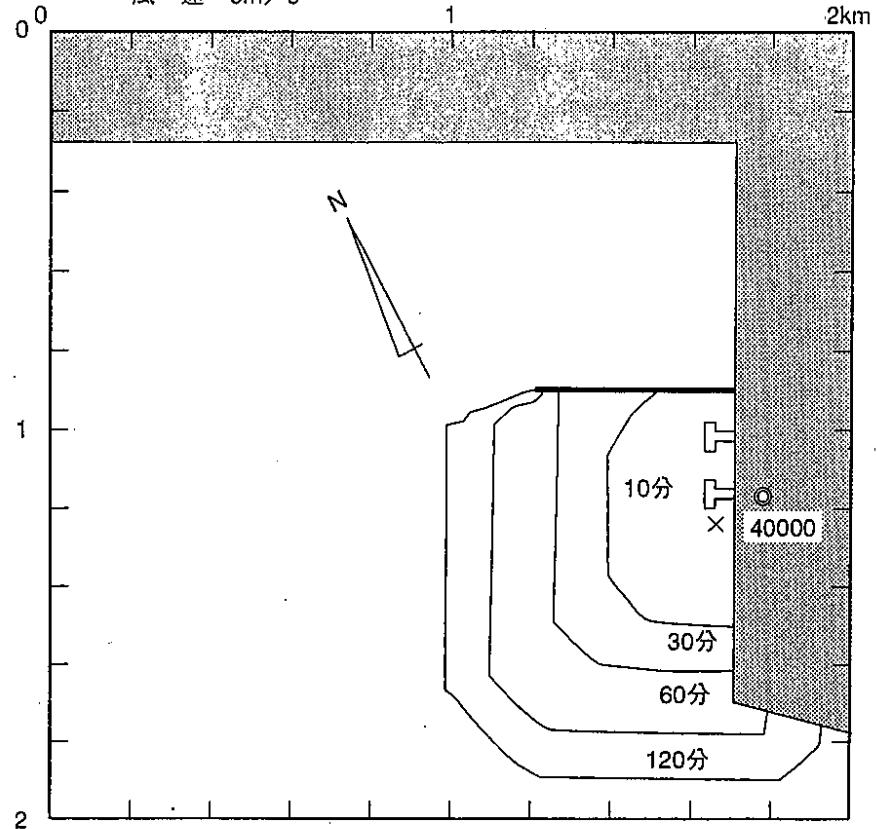

例 2 流出量 4000kl 流出位置 (X印)

風速 5m/s 風向 NNE

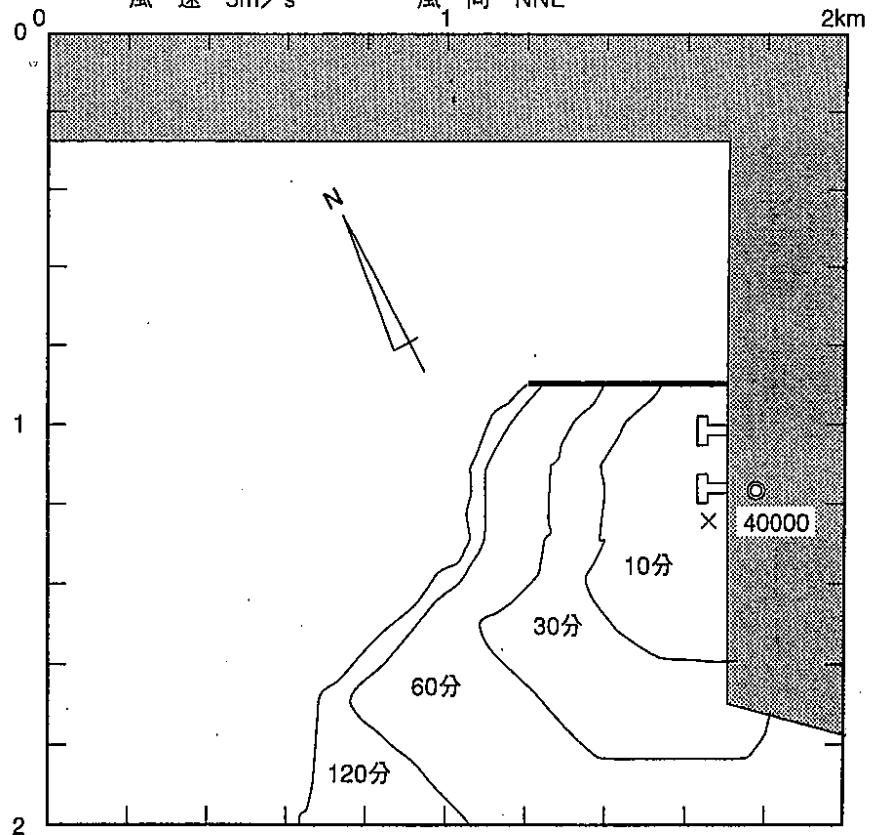

3. 爆発

3.1 初めに

最近の爆発する物質の多様性に鑑み、爆発の形態、種類、あるいは原因等を知り、保安距離の基準に対する考え方を理解することにより、爆発災害を未然に防ぐことに役立てられたい。

3.2 爆発の種類

3.2.1 物理的爆発と化学的爆発

物理的爆発とは、高圧容器の破損、真空容器の破裂、水蒸気爆発、ヒューズの過大電流による爆発、超音速機の連続音源よりのソニックブーム等がその例である。

化学的爆発の例も多いが、化学工場で見られる分解、酸化、重合反応等等の激しい発熱を伴う異常時の爆発はその主たるものである。発熱すると反応系の温度は上昇し、反応速度は増大していく。

その結果、温度は更に上昇し、反応系の液体蒸気圧が急激に増大して爆発現象を呈するに至る。

3.2.2 気相爆発と凝相爆発

気相爆発では、爆発を起こす以前の物質の状態が気体の場合であり、凝相爆発では、爆発以前の物質が固体又は液体の状態である。

i) 気相爆発

混合ガス爆発、ガスの分解、粉塵爆発、噴霧爆発

ii) 凝相爆発

混合危険物質の爆発、爆発性化合物の爆発、蒸気爆発、導線爆発、固相転位による爆発

3.2.3 着火源に着目した分類

ガス爆発が起るためには、次の二つの条件が必要である。

1) ガスの存在とその状況

2) 着火エネルギーの存在

以下の分類は北川氏が分類したものをそのまま引用した。

i) 着火源を必要とする爆発

着火破壊型の爆発、漏えい着火型の爆発

ii) 化学反応熱の蓄積による爆発

自然発火型の爆発、反応暴走型の爆発

iii) 加熱液体の蒸発による爆発


熱移動型の蒸気爆発（高温度の物質への接触によりおこる）

平衡破綻型の蒸気爆発（蒸気圧平衡が失われることによる）

3.3 爆風による被害

3.3.1 爆風

爆風というのは、爆発によって生じた衝撃波と、それが減衰して音速で進む圧縮波の総称であって、はじめは切り立った圧力隆起の波面を持った波が超音速で進み、それが減衰して音波に近づくと波面もなだらかになっていく。

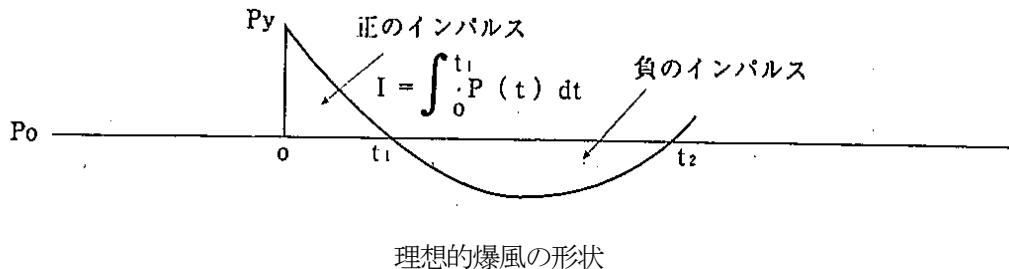

爆風が物体を通過すると、


- 1) まず物体は圧力負荷を受ける。衝撃波面のピーク圧による力を受ける。
- 2) その後の風による力積を受ける。大気圧に下がるまでの正のインパルスである。
- 3) また、爆風からある程度離れた距離では、負の力積が作用する。往々にして、遠距離にある窓ガラスが爆風を受けた後、破片が外側に飛散するのはこのためである。

いずれにしても、爆風被害は爆発のピーク圧または力積の関数であるが、単にピーク圧のみで、爆風被害を論ずることが多い。

3.3.2 爆風のスケール則

爆発の取り扱いに、ホプキンソンの3乗根則が古くから広く用いられる。

つまり、直径 d の爆発物の中心から距離 R の所までの爆風のピーク圧を ΔP 、正圧部がゼロになるまでの時間を τ 、正の力積を I とする。さらに下図のように、同じ爆発物の直径が $a d$ になると、同じ過圧 ΔP を与えるのは $a R$ の距離の所であり、そこでの正圧持続時間は $a \tau$ 、正の力積は $a I$ となるという考え方である。

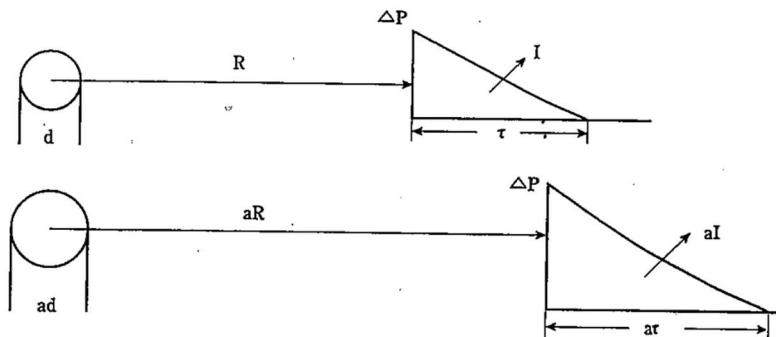

爆発物の量 (W/kg) は d^3 に比例するから、 d の代わりに W を用い、次のようなパラメーターで整理したものが、爆風のスケール則である。

$$\lambda = R^{3/4} W \quad \text{スケール距離}$$

$$\tau = \tau^{3/4} W \quad \text{スケール化時間}$$

$$I = I^{3/4} W \quad \text{スケール化インパルス}$$

注1) d が距離 R に対して、十分小さくないと、スケール則は成立しない。

3.3.3 保安距離の基準に対する考え方

i) 消防地第180号（昭和55.6.25）「石油コンビナート災害想定の手法について」には、可燃性ガスの流出爆発による爆風圧を次式で取り扱っている。

$$X_C = 0.04 \lambda \sqrt[3]{K W} \quad (1)$$

ただし、

X_C : 影響範囲 (m)

λ : 影響強度 ($m/kg^{1/3}$)

(爆風圧に対する影響強度 λ に換算した値をとる)

K : コンビナート等保安規則第3条で定める値

W : 想定流出量 (トンで表した数値)

W については、コンビナート等保安規則で、次のように定められている。

貯蔵施設の場合：

液化ガスにあっては、貯蔵能力 (トン) の数位の平方根の数値。1トン未満のものにあっては、そのままの数値

圧縮ガスにあっては、貯蔵能力 (m^3) を当該ガスの常用の温度及び圧力におけるガスの質量 (トン) に換算して得られた数値の平方根の数値。

処理施設の場合：

設備内にあるガスの質量 (トン) の数値

ii) 可燃性ガスの流出事故による爆風圧の影響範囲については、高圧ガス保安協会は次のような取り扱いを提供している。（コンビナート保安防災技術指針、昭和50年）

まず、次式で可燃性ガスの流出全量を TNT の量に換算する。

$$W_{TNT} = \frac{W_0 e \phi Q \gamma}{1000} \text{ (1000Kcal/kg)} \quad (2)$$

ただし、

W_{TNT} : TNT の量 (kg)

W_0 : 可燃性ガスの流出全量 (kg)

e : 気化率、モリエル線図より求める。圧縮ガスの場合は $e=1.0$

ϕ : 爆発係数

λ : ガスの燃焼熱量 (Kcal/kg)

γ : TNT 収率

高圧ガス及び火薬類保安審議会の答申「今後の高圧ガス保安体制のあり方」（昭和49.7.30）では、ガスの種類に応じて危険性を加味して、次の表のように定めている。

分類	爆発係数 (%)	ガスの種類
1	15	アセチレン、ビニルアセチレン、二硫化炭素
2	10	エチレン、酸化エチレン、水素、一酸化炭素
3	8	エタン、プロパン
4	6	メタン、ブタン、ヘキサン
5	4	アンモニア、メタノール

保安距離は W_{TNT} により、次式で計算される。

$$R = \lambda \sqrt[3]{W_{TNT}} \quad (\text{m})$$

ここで、 λ は次にあげる図1.爆風圧対影響強度に関する曲線より求める。

爆風圧と被害の程度は、概ね次の表を参照されたい。

爆風圧 (kg/cm ³)	被害の程度
0.08~0.1	窓ガラスがほとんど破損する。
0.15~0.2	窓枠、雨戸が破損
0.25~0.35	窓枠、雨戸がほとんど破損
0.4~0.5	瓦が落ち、羽目板が裂ける
0.6~0.7	小屋組がゆるみ、柱が折れる
1.5	小建坪家屋が倒れる
10	煉瓦建が壊れる
20	重量コンクリート構造がはなばなしく損傷する

例：保有量10トンの内圧19kg/cm³の液化エチレン貯槽に対する保安距離を算定する。

W_0 は液ガス、1トン以上の場合であるから、貯蔵量(トン)の平方根をとる。

$$W_0 = \sqrt{10} \text{ton} = 3.16 \text{ton} = 3,160 \text{kg}$$

e : 0.382 消防地第180号より引用

ϕ : 0.1

λ : 11250

γ : 0.064

λ : 12

$$\begin{aligned} \therefore R &= \lambda \sqrt[3]{W_{TNT}} = \lambda \left(\frac{W_0 e \phi Q \gamma}{1000} \right)^{1/3} \\ &= 12 \times (3,160 \times 0.382 \times 0.1 \times 11,250 \times 0.064 / 1,000)^{1/3} \\ &= 53 \quad (\text{m}) \end{aligned}$$

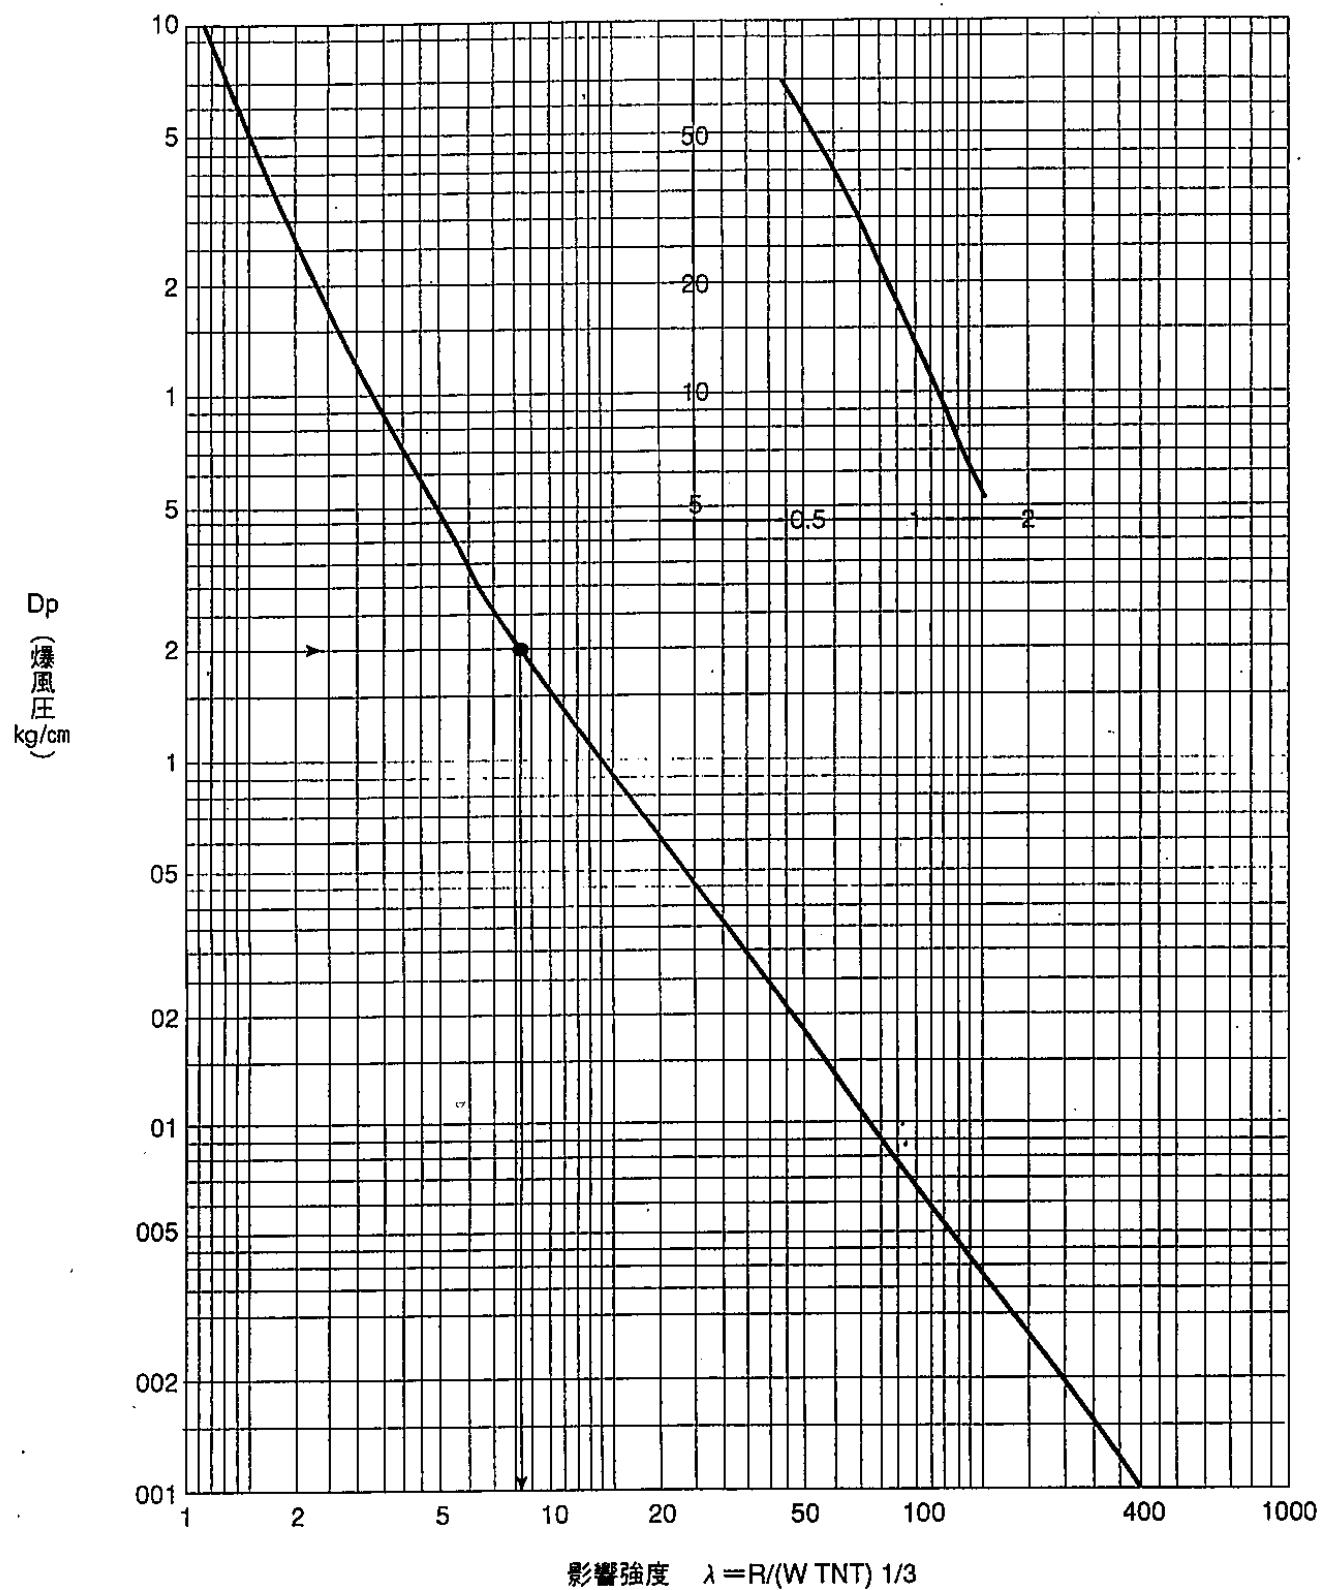


図1 爆風圧対影響強度に関する曲線

3.4 反応に関連した爆発

火災や爆発が起こる可能性のある反応は、分解反応、酸化反応、重合反応等の発熱を伴う反応である。そのために反応槽には、かくはん機、冷却器、圧の開放弁、反応物の添加のあり方等をあらかじめ十分に配慮されているのであるが、万一、異常な事態を説明すると、発熱が円滑にコントロールできない場合である。反応温度は上昇し、それに伴って反応速度は増大する。

$$v = A_0 \cdot e^{AE/RT} [A]^n [B]^m$$

ただし、

v は反応速度 (m)

T は温度 (° K)

A_0 、 E は一つの反応で固有の値

R は気体定数 (cal/mol)

$[A]$ 、 $[B]$ は反応物の濃度 (mol/l)

反応速度は温度上昇により著しく速くなり、結果として反応槽中の圧力が激しく高まる。

アクリロニトリルの例

温度 (°C)	蒸気圧 (atm)
77.7	1
150	6
200	15
220	20
250	30

従って、反応槽には

発熱、蓄熱を防止する

反応温度を管理する

反応が暴走を起こした場合の対策

を十分に行なうことが大切である。

3.5 容器内及び容器外の爆発

工場爆発災害では、密閉容器におけるベッセル内爆発と、容器または配管から大気中に漏洩することによって起こる気中爆発に分けて考えるのも一つの手段である。

ガス漏れ、液体蒸気漏れ、粉じん等が引火爆発を起こすのは容器外のそれである。

密閉容器で爆発が起こると、その瞬間に多量の高温ガスが発生し、容器内は高圧となり、その圧力に耐えられないと破裂するか、破裂してその破片が周辺に飛散する。同時に容器から漏れたガスが急速に膨張して、まわりの空気中に爆風を生じて近辺の器物、建物、人を損傷する。


密閉容器内の爆発による圧力は、次の式で与えられる。

$$P_2 = P_1 \times \frac{\Sigma M_2}{\Sigma M_1} \times \frac{T_2}{T_1} \quad (5)$$

ただし

P_1 は初圧、 P_2 は終圧、 M_1 は最初のモル数、 M_2 は反応後のモル数、 T_1 は最初の温度、 T_2 は反応後の温度。

例 プロパンガス容器 (3.26m^3) 内で爆発下限温度 (2.2Vol%) であった場合
燃焼反応論式を



として、プロパンガスの発熱量を 530.6kcal/mol とすると、爆発後の保有熱量は、

$$530.6 \times (334.88 - 332) = 1,528\text{kcal}$$

となり、ガス比熱を考慮すると、保有温度は 920°K になる。

従って、爆風圧は、(5)式より

$$1.0 \times \frac{334.88}{332} \times \frac{920}{303} = 3.06\text{kg/cm}^2$$

この例では、容器内の圧力は 3.06kg/cm^2 となる。

4. 可燃性ガス及び毒性ガスの漏出拡散

4.1 ガスの貯蔵方式

ガスの貯蔵方式は、大別して高圧圧縮ガスによるもの、低温常圧液化ガスによるもの、常温高压液化ガスによるものに分類できる。ガスの中で、常温、大気圧下では气体であるが、冷却や加圧操作によって液化されたものを液化ガスと呼び、このうち、冷却状態（かつ一般的には大気圧程度の容器内部圧力）で貯蔵されるものを低温液化ガス、高圧状態で常温貯蔵されるものを高圧液化ガスと呼ぶ。このう、低温液化ガスは大容量の容器で貯蔵される場合が多く、従来の地上タンク式容器以外に地下タンク式容器も用いられている。

4.2 貯蔵容器の損傷形態

地震による振動および振動に伴う地盤の液状化や断層形成に伴う地盤のずれに起因する貯蔵容器の損傷は、容器本体に関するものと、容器に接続した管路に関するものに大別できる。損傷の程度が軽い順に、前者の例として、容器の亀裂、破壊等があげられ、後者の例としては、周辺管路の亀裂や破断、容器と元栓の接続部の亀裂や破断等があげられる。しかし、管路周辺で亀裂や破断が生じても、元栓を迅速に閉じることで漏洩ガス量をかなり小さく抑えることが可能であることにより、ここでは、容器と元栓の接続部を含む容器本体の損傷についてのみ考慮することとする。また、想定すべき損傷の形態は貯蔵方式により異なるので、方式別に記す。

4.2.1 高圧圧縮ガス

容器の亀裂、元栓接続部の亀裂と破断を考慮すべきである。また、貯蔵ガスが可燃性である場合でも、自然発火する可能性は小さい。

4.2.2 低温液化ガス

容器の亀裂、元栓接続部の亀裂と破断を考慮すべきである。また、貯蔵ガスが可燃性であり、かつ損傷箇所から液滴が高速で飛び散っているような場合は静電気着火による自然発火の可能性がある。

4.2.3 高圧液化ガス

一般には容器の亀裂、元栓接続部の亀裂と破断を考慮すればよいが、容器内圧の急激な低下をもたらすほど亀裂が大きい場合には、容器内部での沸騰現象に起因する容器の瞬間破壊（蒸気爆発と呼ばれる現象）が生じる可能性に対しても考慮すべきである。また、容器内圧が低温液化ガスよりかなり高いので液滴の飛行速度も大きく、可燃性ガスの場合は、破壊と同時に静電着火する可能性もある。

4.3 貯蔵ガスの漏出形態

貯蔵容器に亀裂等（以下、漏出孔と記す）が生じ、外部に液化ガスが漏出する場合、その形態は貯蔵方式で大きく異なると共に、漏出孔の種類、規模によっても異なるが、以下の形態に分類可能である。

漏出孔から外部へ气体状態で噴出したガスは、容器周辺に拡散するが、液状状態で噴出したガスの一部は、液体自身の有するエネルギーを利用してあるいは外部の空気と熱交換してほぼ瞬間に蒸発すると共に、残りは、周囲の地表面上にプール（液溜り）を形成する。また、雲を形成して空中を漂うこともある。プールの液化ガスは周囲の空気や地面と熱交換すると共に、日中であれば太陽からの放射熱も得て連続的に蒸発する。一般には、液滴粒子径が小さく、容器周辺の風速が大きいほど漏出直後に瞬間蒸発する割合は大きい。また、プール液面の表面積が大きいほどプールからの蒸発速度も大きい。

4.3.1 高圧圧縮ガス

漏出ガスは容器内外の圧力差を推進力として気体の状態で噴出する。

4.3.2 低温液化ガス

漏出孔が貯蔵容器内液面より上部で生じたときには、漏出ガスは容器内外の圧力差、圧力差がない場合は温度差を推進力として気体の状態で漏出するのに対して、孔が液面より下部で生じたときには、孔と液面間の高さに相当する液圧と容器内部圧力の和と、大気圧の差を推進力として、孔から液の状態で噴出する。その際、漏出液の一部は液滴となり、残りは液柱状や膜状で地表面上へと落下する。液滴の一部は、地面に達するまでの間に容器周囲の空気と熱交換して瞬時に蒸発し、残りは容器周囲にプールを形成しながら徐々に蒸発する。

4.3.3 高圧液化ガス

高圧液化ガス漏出の場合、漏出孔が貯蔵容器内液面より上部で生じたときには、漏出ガスは容器内外の圧力差によって、気体の状態で噴出するが、このときに、孔の規模が大きければ容器内部の液体が突沸し、容器全体を破壊する可能性もある(この場合を蒸気爆発と呼び、最悪の場合は、内部液体の全てが液滴の状態で広範囲にわたって瞬間に飛び散り、空中で蒸発する)。これに対して孔が液面よりも下部で生じたときには、液圧と容器内部圧力の和と、大気圧の差を推進力として、孔から液の状態で噴出するが、噴出液の一部(20~40%程度)は、容器内での高圧常温状態から容器外部での安定状態(常圧低温)に平衡が移動する際の液自身の有するエネルギー差に基づいて、瞬時にフラッシュ蒸発する。さらに容器内部圧力が高いので、漏出流量が低温液化ガスの場合に比してかなり大きくなると考えられる。

例えば、容器内液面から10m下方で漏出孔が生じた場合、液化ガスの比重が1として、容器内が大気圧で冷却貯蔵されている低温液化ガスの漏出推進力は1気圧である。これに対して、容器内が10気圧で加圧貯蔵されている高圧液化ガスの漏出推進力は10気圧となる。従って、後者は前者に比して、噴出液滴の飛行距離および周囲空気と熱交換する時間が格段に長くなると共に、形成されるプールの面積も大きい。

4.4 ガスの漏出流量と拡散源流量

気体状態で漏出したガスは、漏出と同時にその全量が大気中に拡散し始めるのに対して、液体状態で漏出したガスは、漏出流量がきわめて小さなときには、プールの形成までにその全量が蒸気して拡散すると近似できるのに対して、流出流量が大きなときは、低温液化ガスの場合、漏出直後に蒸発する割合が小さく、全漏出流量がプール形成に寄与すると近似できるので、拡散源流量はプールからの蒸発流量と等しくなるのに対して、高圧液化ガスの場合は、フラッシュ蒸発流量を考慮しなければならない。一般には次の関係が成立する。

$$\text{漏出流量(気体ガス)} = \text{拡散源流量} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{漏出流量(液化ガス)} &= (\text{フラッシュ蒸発流量を含む}) \text{ 漏出直後の蒸発流量} + \text{プールからの蒸発流量} \\ &\quad + \text{プールの体積増加速度} = \text{拡散源流量} + \text{プールの体積増加速度} \end{aligned} \quad (2)$$

図1に液化ガスの漏出・蒸発様式の模式図を示す。図における漏出規模の定義は便宜的に貯蔵容器に孔や亀裂が生じ、そこから漏出した液化ガスが周辺地表面上でプールを形成しなければ「小規模」、形成すれば「中規模」、容器本体に致命的なダメージが与えられたときに「大規模」とした。また図中において「点源連続」等で示した蒸発様式の分類は「4.8 気体ガス拡散過程の概算」で述べる概算方法の分類に対応している。

液化ガスの(拡散源流量/漏出流量)の値を気化率と呼ぶことにすれば、漏出流量の充分小さな場合は気化率=1であり、漏出流量が大きくなるほど気化率は小さくなる。また漏出初期では周囲との熱交換速度が大きいのでプールからの蒸発流量も大きく、従って気化率も大きいのに対して、漏出開始後しばらくすると地表面をはじめとする周囲温度が低下するので気化率は小さくなる。このとき低温液化ガスの場合は気化率がかなり小さくなるのに対して、高圧液化ガスの場合はフラッシュ蒸発の影響で最低でも気化率=0.2~0.4程度までしか低下しない。

	低温常圧貯蔵方式	常温高温貯蔵方式		
小規模漏出	<p>蒸気（気体） 液面 液滴 △△△*1 外気*2</p>	<p>★ 液面 蒸気 △△△外気</p>		
	点源連続／点源連続 [液面より上部] [液面より下部]	点源連続／点源連続 [液面より上部] [液面より下部]		
中規模漏出	<p>★ 液面 外気 △△△プール 地表・外気</p>	<p>★ 液面 外気 △△△地表・外気</p>		
	点源連続／面(点)源瞬間 [液面より上部] [液面より下部]	点源連続／点源連続 [液面より上部] [液面より下部] (フラッシュ蒸発による寄与が大きいとき)		
大規模漏出	<p>* 3</p>			
	<p>面(点)源瞬間</p>			
<p>* 1 熱を与える媒体を示す。 * 2 外気には、太陽による放射も含む。 * 3 貯蔵容器の完全破壊</p>				
<p>* 小規模漏出・中規模漏出を経て大規模漏出となる可能性有</p>				

図1 液化ガス漏出・蒸発形態の模式図

4.4.1 高圧圧縮ガス

漏出流量は漏出に伴う容器内圧力の低下と共に減少し、拡散源流量は漏出流量と等しい。

4.4.2 低温液化ガス

容器内液面より上部にできた漏出孔からの漏出流量は、漏出開始後しばらくしてほぼ一定となる。このときの質量流量は、外部より容器内の液に供給される伝熱速度（貯蔵容器は断熱材で覆われているので伝熱速度は小さい。）をそのときの液温での蒸発潜熱で除した値に等しく、この状態が容器内の液が消失するまで続く。拡散源流量は漏出流量と等しい。

4.4.3 高圧液化ガス

フラッシュ蒸発が生じる以外は基本的には低温液化ガスと同様であるが、容器内部圧力が大きいので、液漏出流量ならびに漏出開始後の気体漏出流量は低温液化ガスに比して格段に大きい。また容器内突沸現象に伴う蒸気爆発の可能性もある。さらに貯蔵容器が断熱材で覆われていない場合、時期が経過しても気体漏出流量低温液化ガスの場合ほど低下しない。

4.5 ガスの漏出時間と拡散源持続時間

気体状態でガスが漏出した場合、拡散源持続時間は漏出時間と等しい。一方、液化ガスが漏出した場合、プールを形成しなければ拡散源持続時間は漏出時間と等しく、プールを形成すれば、たとえ漏出が停止していたとしてもプールが存在している限り、液化ガスの蒸発拡散が続く。従って、液化ガスが漏出した場合には、一般に、拡散源持続時間 \geq 漏出時間である。漏出時間、拡散源持続時間と前述の漏出流量、拡散源流量および全漏出量の関係を次に示す。

漏出停止時刻

$$\text{全漏出量} = \int \text{漏出流量} \quad d\theta = \text{漏出時間} \times \text{漏出流量} \quad (\text{流量が一定のとき}) \quad (3)$$

$$\theta = 0$$

$$= \text{拡散源持続時間} \times \text{拡散源流量} \quad (\text{流量が一定のとき})$$

$$\begin{aligned} & \text{拡散源持続停止時刻} \\ & = \int \text{拡散源流量} \quad d\theta \\ & \theta = 0 \end{aligned}$$

ここで θ は時刻である。

4.5.1 高圧圧縮ガス

生じる漏出孔の規模は小さい可能性が高いので、漏出孔を塞がない限り、漏出は長時間にわたる。気体状態での漏出しか起きてないので、拡散源持続時間＝漏出時間である。また気体ガスの拡散挙動を推定したい場合、拡散源は漏出孔なので、これは拡散領域に比して充分小さいことから点源と近似できる。

4.5.2 低温液化ガス

漏出液化ガスがプールを形成しなければ高圧圧縮ガスと同様である。プールを形成すれば、プールの面積が拡散領域に比して充分小さければ拡散源は点源、そうでなければ面源と近似できる。拡散源持続時間 \geq 漏出時間である。

4.5.3 高圧液化ガス

基本的には低温液化ガスの場合と同様であるが、漏出孔の規模が同じならば、漏出流量、拡散源流量ともに低温液化ガスに比してかなり大きくなるだろう。さらに蒸気爆発が起きた場合、容器は瞬間に破壊するので漏出時間はきわめて短いものの、爆発によって飛散した液滴が容器本体周囲の比較的広範囲に液化ガスのプールを形成するならば、ある程度の拡散源持続時間を考慮すべきである。また、プールを形成しなければ持続時間は瞬間と近似できる。また、両者とも拡散源は面源である。

4.6 漏出孔からの漏出流量と蒸発流量の概算

4.6.1 漏出孔からの気体流量

高圧圧縮ガスや液化ガスであっても漏出孔が液面より上部に形成された場合、孔からは気体のみの漏出が起こり、その時の流量は次式で求められる。

$$Q = \{(273+t)/273\} \{0.000341 C_1 a P_1 [1/\{z M(t_1+273)\}]^{(1/2)} \times [\{k/(k-1)\} (P_2/P_1)^{2/k} - (P_2/P_1)^{\{k+1\}/k}\}]^{(1/2)} \quad (4)$$

ここで

λ : 漏出気体流量 [m^3/s]

M : 分子量 [$kg/kmol$]

C_1 : 流出係数 [—]

a : 漏出孔面積 [m^2]

z : 圧縮係数 [—]

t_1 : 容器内温度 [$^\circ C$]

P_1 : 容器内圧力 [$kgf-abs/cm^2$]

P_2 : 容器内圧力 [$kgf-abs/cm^2$]

k : 断熱指数 [—]

t : 外気温 [$^\circ C$]

4.6.2 漏出孔からの液体流量

液化ガスのように、液体状態で容器内に貯蔵されているとき、漏出孔が液面より下部に形成された場合、孔から液体の漏出が起こり、その時の流量は次式で求められる。

$$q = C_1 C_2 a \sqrt{(2gh + \frac{2}{\rho}P)} \quad (5)$$

ここで

q : 漏出液体流量 [$m^3\text{-液}/s$]

C_1 : 流出係数 [—]

C_2 : ノズル係数 [—]

a : 漏出孔面積 [m^2]

g : 重力加速度 ($= 9.8m/s^2$)

h : 容器内液深 [m]

ρ : 液密度 [kg/m^3]

P : 容器内ゲージ圧 [P_a] (飽和蒸気圧-大気圧 [$= 1.013 \times P_a$])

H が変化する場合には最大値で代表させるべきである。また C_1 、 C_2 が不明のときは、 $C_1C_2=0.5$ とする。

さらに孔から漏出した液体の一部が液滴となり、これが地表面に到達する前に大気と熱交換して蒸発する場合の気体流量は次式で求められる。

$$Q_{ev} = \{(273+t)/273\} (22.4) \alpha q \rho / M$$

ここで

Q_{ev} : 蒸発流量 [m³/s]

α : 気化率 [-]

ρ : 液密度 [kg/m³]

M : 分子量 [kg/kmol]

t : 外気温 [°C]

また漏出流量が小さく漏出した液体の全てが漏出直後に蒸発する場合には $\alpha \approx 1$ である。各種液化ガスの M および種々の温度に対する ρ と飽和蒸気圧の値を表4.8.6に示す。

4.6.3 低温液化ガスの蒸発流量

低温液化ガスが漏出すれば、地表面、外気、周囲の構造等と接触して熱交換を行うと共に太陽から放射熱を受けて蒸発する。もし、漏出に際して液体が液滴等に分散せず安定に流れ落ちてプールを形成する場合、漏出初期では、周囲の温度が液温に比して高いので、蒸発流量は大きいが、特に液体流量が多い場合は液体が地表面を急速に冷却して、ある時間経過した後は外気との熱交換量と太陽放射熱の和に対応した小さな蒸発流量で安定する。この安定に至る期間を初期蒸発期間と呼ぶ。

一般に初期蒸発期間での蒸発に際しては、地表面との熱交換が支配的であり、プールを半径 R [m] の円形と仮定した場合、次式が成立する。

$$\lambda_{ev} = \{(273+t)/273\} \{(22.4)xk/(ML)\} (\pi R^2) (t_1 - t_0) / \{\sqrt[4]{(k\pi\theta)}\} \quad (7)$$

ここで

Q_{ev} : 蒸発流量 [m³/s]

R : プール半径 [m]

M : 分子量 [kg/kmol]

x : 地表面粗さ [-] (コンクリート床のような滑らかな面の場合は1)

k : 地面の熱伝導度 [W/(m·k)]

L : 沸点における液体の蒸発潜熱 [J/(kg)]

t_0 : 液体の沸点 [°C]

t_1 : 地表面温度 [°C]

θ : プール形成直後からの経過時間 [s]

k : 地面の熱拡散率 [-] ($= k/P_G C_p$)

P_G : 地面の密度 [kg/m³]

C_p : 地面の比熱容量 [J/(kg·K)]

t : 外気温 [°C]

ただし上式は地面の各種物性が不变の下で導かれたものであり、実際には温度低下に伴う地面中の水分の凍結で特に k が大きく増加する。そこでこの式を用いて計算する場合には地面の k を氷のそれで代用すれば過小評価の恐れはない。

一方、初期蒸発期間終了後の安定期間での蒸発に際しては、外気との熱交換と太陽放射熱が支配的となり、特に液面上に並行風が流れ、かつ蒸発流量が充分小さい場合、次式が成立する。また、蒸発流量が大きくなるほどこの式は過大な結果を与える。

$$Q_{ev} = \{(273+t)/273\} \{(22.4)/(ML)\} (\pi R^2) \left[\frac{k_2 Nu}{(2R)} \right] / (t-t_0) + \beta$$

ここで

Q_{ev} : 蒸発流量 [m³/s]

M : 分子量 [kg/kmol]

L : 沸点における液体の蒸発潜熱 [J/(kg)]

k_2 : 地面の熱伝導度 [W/(m·k)]

R : プール半径 [m]

t_0 : 液体の沸点 [°C]

β : 太陽放射熱強度 [W/m²] ($\leq 1,360$)

Nu : ヌッセルト数 [—]

$$Nu = 0.664 (C_{p2}\mu_2/k_2)^{1/3} (2U_{p2}R/\mu_2)^{1/2} \quad \text{ただし } 2U_{p2}R/\mu_2 < 320,000$$

または

$$Nu = 0.037 (C_{p2}\mu_2/k_2)^{1/3} (2U_{p2}R/\mu_2)^{0.8} - 15,200 \quad \text{ただし } 2U_{p2}R/\mu_2 > 320,000$$

C_{p2} : 外気の比熱容量 [J/(kg·K)]

μ : 外気の粘度 [Pa·s]

U : 外気の風速 [m/s]

P_2 : 地面の密度 [kg/m³]

t : 外気温 [°C]

また漏出した液体が貯槽の底部で溜まっている場合、 Q_{ev} は上式で計算した値よりかなり小さくなる。

4. 6. 4 高圧液化ガスの蒸発流量

容器内において常温加压状態で平衡にある高圧液化ガスが外気中に漏出するとき、液体は大気圧下の沸点まで急速に温度降下する。その際に生じる熱エネルギーによって漏出液体の一部は瞬間に蒸発し、その流量は次式で求められる。

$$Q_{ev} = \{(273+t)/273\} (22.4) (\rho q/M) (H_0 - H_3) / L \quad (10)$$

ここで

Q_{ev} : 蒸発流量 [m³/s]

q : 漏出液体流量 [m³-液/s]

ρ : 液密度 [kg/m³]

H_3 : 貯蔵温度における液体のエンタルピー [J/(kg)]

H_0 : 沸点における液体のエンタルピー [J/ (kg)]

L : 沸点における液体の蒸発潜熱 [J/ (kg)]

t : 外気温 [°C]

$Q_{ev}/ \{ (22.4) (\rho q M) \}$ は (蒸発質量流量/漏出質量流量) であり、この値をフラッシュ率と呼び、貯槽液温が決まれば計算できる。種々の温度で貯蔵された各種液化ガスのフラッシュ率を4.8.6に示す。

以上のように液化ガス自身がもつエネルギーによって漏出直後に急激な蒸発が起きる以外は低温液化ガスと同様の蒸发现象が起きる。

4.7 液化ガスの蒸発・拡散の抑制原理

貯蔵容器を中心とした各種ガスの貯蔵設備は、技術の発展と災害事例を反映した各種法律の下で充分な強度を有するよう設計・建造されてはいるものの、貯蔵設備を有する事業所敷地外へのガス拡散を引き起こす、規模の大きな漏出の危険性が皆無であるとは言えない。そこで、本項では液化ガスに着目し、その万が一の漏出時に蒸発・拡散を抑制するための原理と対策について述べたい。

液化ガスの貯蔵方式として一般的である高圧常温方式と常圧低温方式では、前者がフラッシュ蒸発により最低でも漏出流量の20~30%が必ず蒸発してしまうのに対して、後者では、漏出液化ガスの外部との熱交換を徹底的に防げることで、蒸発流量を限りなくゼロに近づけることが理論的には可能である。従って、原理的には液化ガスの貯蔵は全て常温低温方式によるべきであり、いかに挙げた対策をも含めていかなる対策を講じようともこれに勝るものはない。

規模の大きな漏出が生じた場合、漏出液のかなりの部分が地表面上にプールを形成しながら緩慢に蒸発し続けると予想できる。従って、同じプール体積ならば、蒸発面積の値が小さいほどプールの上の風速が小さいほど蒸発流量も小さい。このときプールからの蒸発に要する熱エネルギーは、プール下の地表面、プール上の外気と太陽光から与えられるので、例えば断熱材で内張りした地下液溜めをあらかじめ設けておき、漏出液をそこへ導けば蒸発流量をかなり低減できると考えられる。

一般的に大規模貯蔵容器の周囲には、プールの蒸発面積の拡大防止と周辺地表面付近での拡散ガス濃度の低下を目的として高い防液堤が設けられている。また、高い防液堤は堤内部に形成されるプール上の風速を低下させ、太陽光を遮る効果もあると考えられる。さらにそれ以外の蒸発・拡散抑制設備として、防液堤内の床面に断熱コングリートを使用する。防液堤上端部から上方へ放水して水膜を作り、見せかけの堤高を増す、プール蒸発面を高発砲薬剤で覆う、等の設備が実用化されている。

アンモニアや塩素ガス等のように、水やアルカリ水溶液等と接触させることで無害化可能な物質については、法令によりこれらの保有が義務づけられているので、万一の漏出の際には遺漏なきよう充分に準備しておく必要がある。

液滴は表面積／体積の値が非常に大きく、外気との熱交換による蒸発流量がきわめて大きくなることから、漏出時には液化ガスが液滴として周囲に飛び散らないように配慮すべきである。

4.8 気体ガスの拡散過程の概算

4.8.1 拡散現象の概説

高圧容器より気体として漏出したガスはもちろん、液体として漏出したガスも急速に、あるいは緩慢に蒸発して低温の気体となり、大気との熱交換で昇温しながら大気中を拡散して周辺に拡がっていく。また、気体の拡散速度は、拡散源流量、気象条件および構造物や地理的状況等に大きく左右されるが、ここでは平坦

な地表面上における等温拡散現象を気象条件をパラメータとした坂上らのモデル式に従って推定することとする。

ただし、このモデルでは拡散過程を通じて気象条件が不变であるとしており、またパラメータはある程度以上の風速下で決定されていることから風速1m/s以下の場合に対する計算結果は信頼性に乏しい。

さらに発生気体密度の大小による効果を考慮していないので、例えば塩素等の空気に比して密度の大きいガスが拡散する場合には、ガスは地表面近くに留まろうとし、特にモデルによる計算結果は地表面近くでは過小となる。また密度が小さい場合はこの逆である。しかしガス濃度が数%以下の希薄な場合は、この密度効果が充分小さいと考えられる。

4.8.2 点源から連続発生する場合の拡散

高圧圧縮ガスの場合、および低温液化ガスと高圧液化ガスで漏出液体流量が小さい、あるいは比較的漏出流量が大きくとも液滴として空中に飛び散ることで蒸発し、周囲にプールが形成されない場合、高圧液化ガスで漏出流量が大きく周囲にプールが形成されるものの、プールからの蒸発流量に比して流出直後のフラッシュによる蒸発流量が支配的な場合に適用できる。

$$\Omega = cu / Q_{ev} \quad (\text{液化ガスの場合})$$

(または $c\lambda / \lambda$) (圧縮ガスの場合)

$$= \exp(-y^2/A) \exp\{(-h+z)/B\} \quad I_0(2\sqrt{(hz)}/B) \quad \{B\sqrt{(A\pi)}\} \quad (11)$$

ここで

$$A = q_A \{\Phi_A + \exp(-\Phi_A x) - 1\} / (3.03^2) \quad (12)$$

$$B = q_B \{\Phi_B + \exp(-\Phi_B x) - 1\} \quad (13)$$

また q_A 、 q_B 、 Φ_A 、 Φ_B は気象条件による拡散パラメータであり、 $I_0(\zeta)$ は ζ を変数とする0次の変形第1種ベッセル関数である。なお、拡散パラメータは4種の気象条件（きわめて安定、中立、やや不安定、不安定）に対してそれぞれ与えられており、 h が変化すればパラメータ値も異なる。従って、気象条件と h の値が決まれば拡散パラメータの値も決まる。

c : (x, y, z) 地点の濃度 [m³/m²]

Q_{ev} : 点源からの蒸発流量 [m³/s]

(λ : 点源からの漏出気体流量 [m³/s])

u : 風速 [m/s]

h : 発生源高さ [m]

x : 発生源から風下方向への距離 [m]

y : 風下方向と直角な地表面に沿った方向への距離 [m]

z : 地表面からの高さ [m]

高さ h で発生し始めた気体ガスが充分時間が経過した後も同流量で発生し続けている場合、最も発生源から遠方までガス濃度が高くなるのは、モデルによれば、風下方向で源と同じ高さの位置になることから、 $h = 0.5\text{m}$ 、 $y = 0\text{m}$ 、 $z = 0.5\text{m}$ を上式に代入すれば、 Ω は x のみの関数で与えられる。この結果を気象条件

(中立) の場合に対して図2に示す。また $\Omega = cu / Q_{ev}$ の関係からガス濃度、風速、蒸発流量（または気体流量）が与えられれば、図よりそのガス濃度の最大到達距離が得られる。例えば $\Omega = cu / Q_{ev} = 6 \times 10^{-3}$ の値を得れば図より最大到達距離は約160mとなる。

ここで、ガス濃度 c としては、燃焼下限値（可燃性ガス）またはIDLH値（有毒性ガス）を用いれば良い。各種液化ガスに対するこれらの値を4.8.6に示す。一方、蒸発流量 Q_{ev} の推定は、4.8.3、4.8.4で述べたように難しいが、高压液化ガスの場合に限って、式(6)の気化率 α にフラッシュ率の値を代入することで、若干の過小評価であるが大略の値が推定可能である。種々の温度で貯蔵された各種液化ガスのフラッシュ率を4.8.6に示す。また災害想定を行う際には風速 u として年間平均値あるいは3 m/sが使われることが多い。

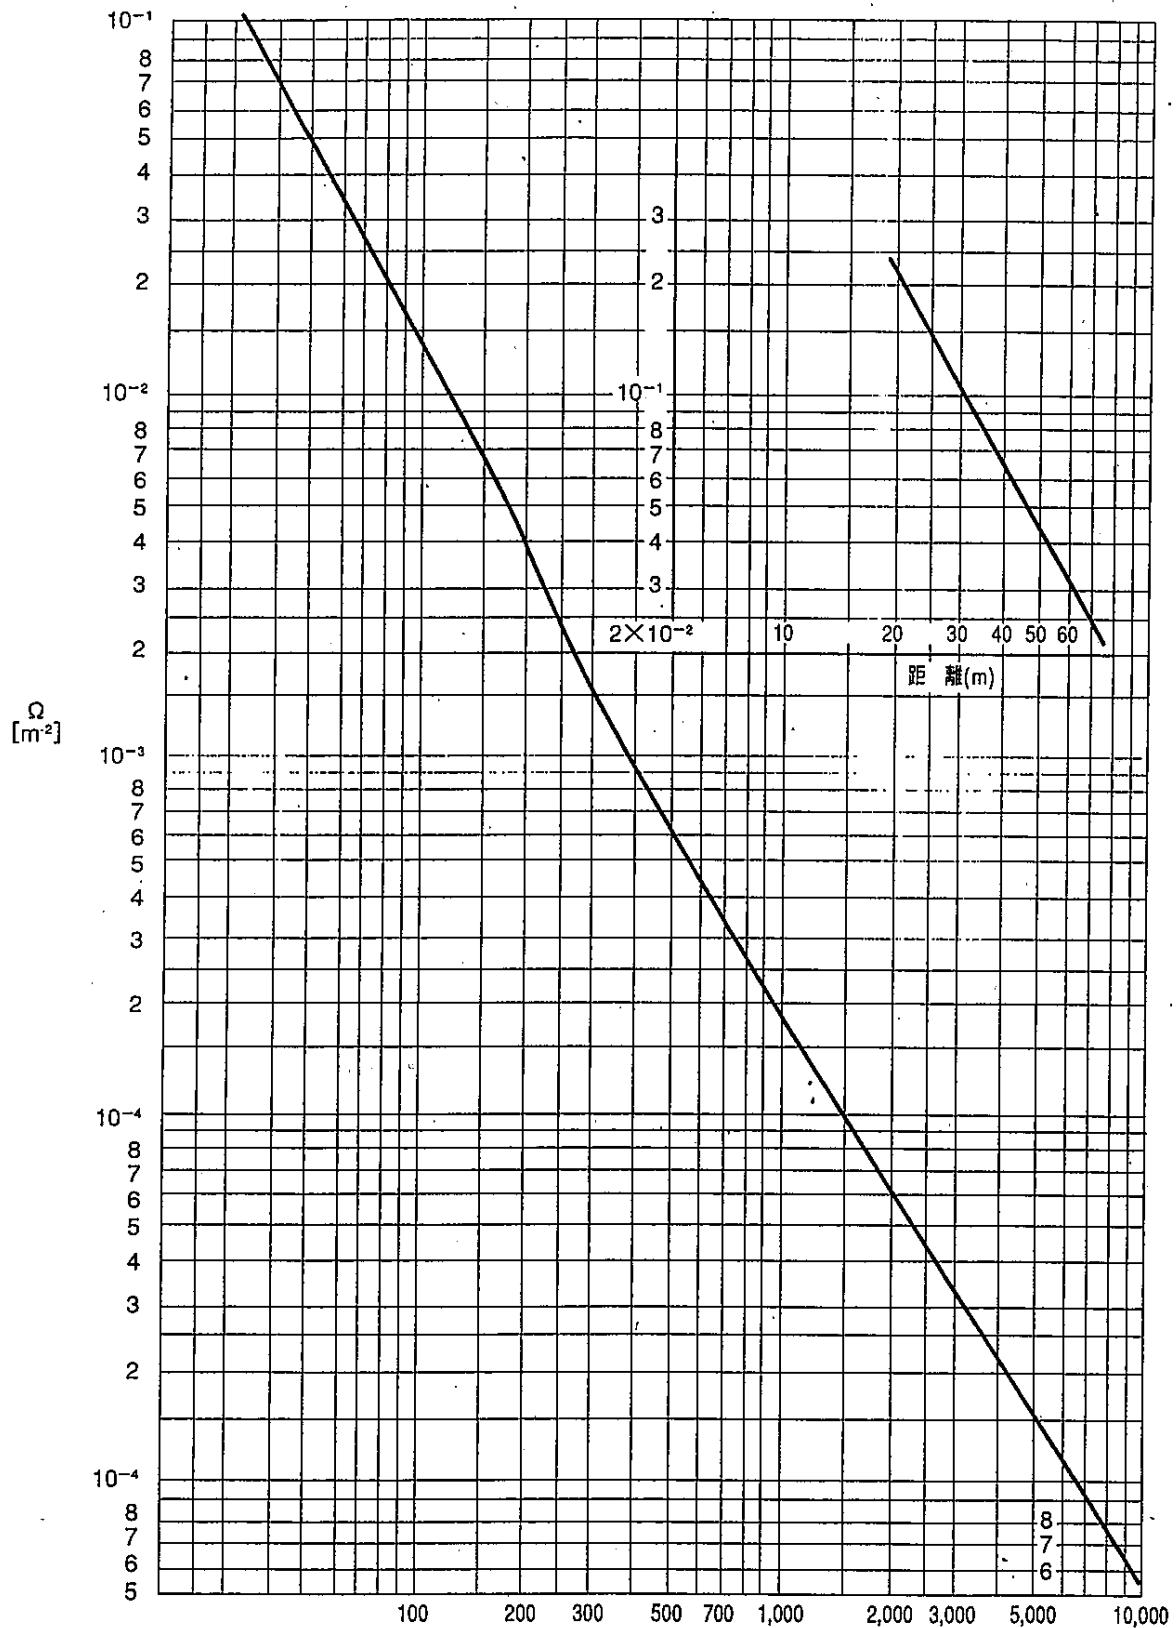


図2 連続発生点源からの最大到達距離（点源高さh=0.5m、気象条件：中立）

4.8.3 面源から連続発生する場合の拡散

低温液化ガスと高压液化ガスで漏出液体流量が大きく、例えば液貯めや防油堤内部等の周囲の限られた領域内全面にプールが形成された場合で、プール形成からかなりの時間を経て領域内の固体表面温度が充分低くなっているときに適用できる。またガスの拡散範囲がプール面積と比して大きい場合は4.8.2の取り扱いで近似できる。


$$c = \left(Q^* u \right) \{ \sqrt{A} / (4B) \} \exp\{(-h+z)/B\} \{ A((x+\delta)/\sqrt{A}) - A((x-\delta)/\sqrt{A}) \} \{ \operatorname{erf}\{ (y+m)/\sqrt{A} \} - \operatorname{erf}\{ (y-m)/\sqrt{A} \} \} I_0(2\sqrt{(hz)/B}) \quad (14)$$

ここで

$$A(\xi) = \xi \operatorname{erf}(\xi) + \xi + \operatorname{erf}(-\xi^2)/\sqrt{\pi} \quad (15)$$

Q^* : 単位面積あたりの面源からの蒸発流量 [$\text{m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{s})$]

また、 c 、 u および A 、 B は4.8.2の場合と同じであり、 x 、 y 、 z 、 δ 、 m 、 h は下図で示す距離[m]である。

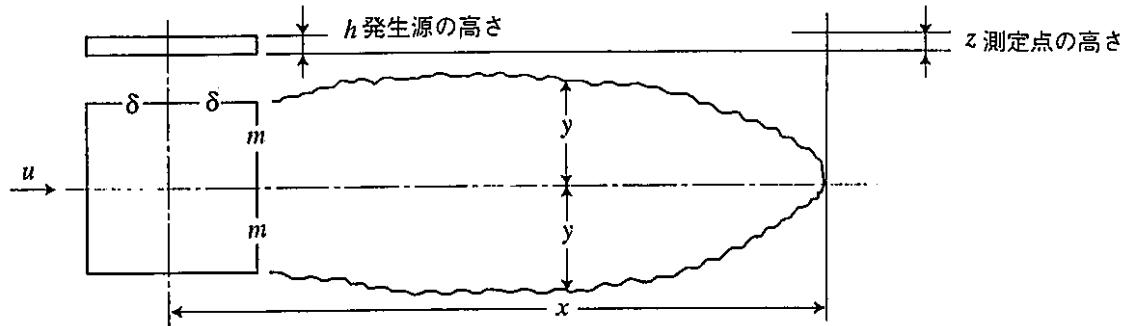

4.8.4 連続発生源からの到達時間

1m/s程度以下の極端な低風速を除いて、風速 u [m/s]の場合、発生源から風下方向に x [m]離れた地点に発生気体ガスが到達するまでに要する時間は、 x/u [s]で近似的に与えられると考えてもいいだろう。例えば風速3 m/sのとき、風下方向に300m離れた地点までガスが到達するのは、漏出開始後 $300/3=100$ 秒後と概算できる。

4.8.5 面源から瞬間発生する場合の拡散

4.8.3と同様に周囲の限られた領域内全面にプールが形成された場合で、地表面との熱交換による流出初期の急速な蒸発が生じているときに適用できる。ただし、地表面が充分冷却されたそれ以後の蒸発流量は初期蒸発流量に比して小さな場合に限定される。しかし高压液化ガスの場合は低温液化ガスと異なり、流出直後に液化ガス自身が有するエネルギーにより、漏出液の20~40%が瞬時に蒸発するので全期間にわたって4.8.2を適用すべきである。さらに高压液化ガス容器が蒸発爆発を起こして貯蔵液化ガスの全量が液滴状態で飛散蒸発する場合にも適用できる。

$$c = \left(Q_i^* / (4B) \right) \exp\{(-h+z)/B\} \{ \operatorname{erf}\{ (x-u\theta + \delta)/\sqrt{A} \} - \operatorname{erf}\{ (x-u\theta - \delta)/\sqrt{A} \} \} \{ \operatorname{erf}\{ (y+m)/\sqrt{A} \} - \operatorname{erf}\{ (y-m)/\sqrt{A} \} \} I_0(2\sqrt{(hz)/B}) \quad (16)$$

ここで

Q_i^* : 単位面積あたりの面源からの瞬間蒸発量 [m³/m²]

θ : 発生開始からの経過時間 [s]

4.8.6 各種液化ガスの物性

プロパン、ブタン、メタン、アンモニア、塩素に関して、貯蔵状況を考慮し次のとおりその物理的性質を記載する。ここで、正常沸点とは飽和蒸気圧=大気圧(=1.033kgf/c m³)のときの液温である。

4.8.6.1 プロパン

可燃性ガス		燃焼下限値 2.1%	
正常沸点 -42.1°C		分子量 44	
温度 [°C]	液密度 [kg/m ³]	飽和蒸気圧 [kgf/cm ²]	フラッシュ率 [%]
-45	585	0.906	—※1
-40	579	1.131	1.1
-35	573	1.397	3.8
-15	549	2.971	15.0
-10	542	3.517	17.9
-5	536	4.135	20.7
0	538	4.830	23.7
5	522	5.608	26.6
10	515	6.473	29.6
15	508	7.430	32.6
20	500	8.489	35.7
25	492	9.644	38.8
30	484	10.910	42.0
35	480	12.289	45.3

※1 フラッシュ蒸発は生じない。

4.8.6.2 (ノルマル) ブタン

可燃性ガス		燃焼下限値 1.6%	
正常沸点 -0.6°C		分子量 58	
温度 [°C]	液密度 [kg/m³]	飽和蒸気圧 [kgf/cm²]	フラッシュ率 [%]
-10	611	0.710	—
-5	605	0.868	—
0	601	1.053	0.4
5	595	1.267	3.4
10	588	1.513	6.4
15	584	1.795	9.5
20	579	2.116	12.6
25	572	2.478	15.7
30	566	2.886	18.9
35	560	3.341	22.1

4.8.6.3 メタン

可燃性ガス		燃焼下限値 5.0%	
正常沸点 -161.5°C		分子量 16	
温度 [°C]	液密度 [kg/m³]	飽和蒸気圧 [kgf/cm²]	フラッシュ率 [%]
-170	436	0.482	—
-165	429	0.766	—
-160	422	1.166	1.0
-155	415	1.707	4.5
-150	408	2.419	8.0
-145	400	3.331	11.5
-140	392	4.471	15.2
-135	383	5.869	18.8
-130	374	4.551	22.6

4.8.6.4 アンモニア

有毒性ガス		IDLH値 ^{*2} 300ppm ^{*3}	
正常沸点 -33.3°C		分子量 17	
温度 [°C]	液密度 [kg/m ³]	飽和蒸気圧 [kgf/cm ²]	フラッシュ率 [%]
-10	654	2.952	7.7
-5	647	3.595	9.3
0	640	4.341	11.0
5	633	5.203	12.7
10	625	6.191	14.4
15	618	7.317	16.1
20	610	8.591	17.9
25	602	10.027	19.6
30	594	11.637	21.4
35	586	13.431	23.2

*2 この値は30分以内に救出されないと元の健康状態に回復しないとされる暴露濃度である。

*3 50ppm : 臭気を感じる限界。敏感な人は5ppmでも感知できる。

100ppm : 長時間暴露の限界濃度

300～500ppm : 30分～1時間暴露の限界濃度

2,500～4,500ppm : 30分暴露すれば生命の危険性あり

5,000ppm : 短時間の暴露で生命の危険性あり

4.8.6.5 塩素

有毒性ガス		I D L H値 ^{*2} 10ppm ^{*4}	
正常沸点 -34.1°C		分子量 71	
温度 [°C]	液密度 [kg/m ³]	飽和蒸気圧 [kgf/cm ²]	フラッシュ率 [%]
-25	1535	1.513	3.0
-20	1522	1.844	4.7
-15	1509	2.228	6.4
-10	1496	2.671	8.1
-5	1483	3.178	9.6
0	1469	3.754	11.4
5	1454	4.405	13.2
10	1440	5.138	14.9
15	1425	5.957	16.6
20	1411	6.868	18.4
25	1395	7.877	20.1
30	1380	8.989	21.8
35	1364	10.211	23.6

*4 0.1~0.2ppm : 臭気を感じる限界。

3~ 6ppm : 目、鼻、喉に刺激があり頭痛を招く

14~21ppm : 30分~ 1時間暴露で生命の危険性あり

40~60ppm : 短時間の暴露で生命の危険性あり

100ppm : 1分以上耐えられない

900ppm : 即死

参考：引用文献

高压ガス保安協会「コンビナート保安・防災技術指針、本編および資料編」

消防庁特殊災害室「石油コンビナートの防災アセスメント策定指針」

坂上、“大気汚染の流体力学”、日本機械学会誌、76 (660)、1416 (1973)

加藤、殿谷、“携帯用関数付電算機によるガス拡散計算の手引き”、高压ガス、14 (7)、377 (1977)

日本機械学会「技術資料流体の熱物性値集」、1983.

日本機械学会「伝熱工学資料、改訂第4版」、1986.

日本冷凍協会「冷凍空調便覧、新第5版、第1巻基礎編」、1983.

日本化学会「化学防災指針集成 I 物質編」、1996.

5. 静電気災害

5.1 まえがき

災害予防的な見地から静電気知識の教育普及に資するため、静電気災害の特質と管理基準を兵庫県石油コンビナート等防災本部専門委員会災害想定調査研究会報告書「静電気災害対策指針」としてまとめている。それによると、震災時には、タンク、配管などの機械的損傷によりガスや液体の漏洩噴出、流出及び漏洩噴出・流出物の付近物体への衝突による静電気帶電が原因となって可燃性ガス・液体に放電着火し、火災・爆発にいたる災害が条件次第では発生する可能性がある。本報告書では、この点（噴出帶電）に絞って、最近の事故例などの調査を踏まえ研究した結果を報告する。

5.2 噴出帶電

液体や気体がパイプやノズル、あるいは配管の裂け目等から噴出（または噴射）に伴って発生する静電気帶電現象を一般に噴出帶電と呼んでいる。最初にこの帶電現象の説明を行い、次にこれまでに行われた研究と実験例を紹介する。

5.2.1 噴出帶電現象

静電気学会技術報告第2号「絶縁体の帶電現象」（平成2年11月）によると、噴出帶電現象について、次のような説明がなされている。

噴出帶電現象は、多くの発生要因が複雑に絡み合っているので、単独の帶電機構を抽象化して取り出すことは難しい。たとえば、液体がノズルから噴出し壁面などへ衝突する帶電過程を考えると、(a) 液体がノズルや配管中を流れる際に起こる流動帶電現象（図1）、(b) 外部に電界が存在する場合には静電誘導の影響、(c) 液滴が分解するときに起こる分裂帶電や噴霧帶電、(d) 液体が壁面に衝突するときに起こる衝突帶電（図2）などがあるが、実際には複合して帶電が現れることになる。

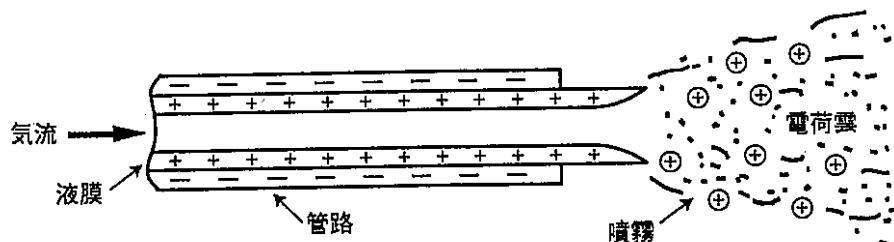


図1 絶縁性液体の管壁からの剥離による帶電

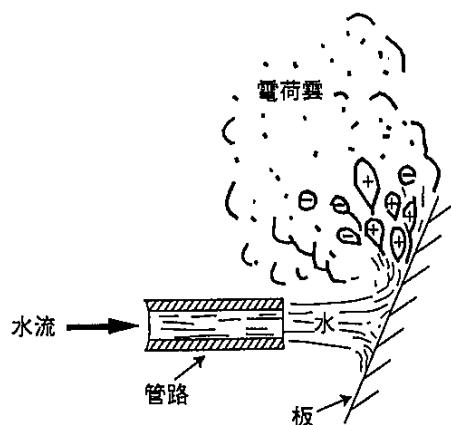


図2 しぶきの帶電

ここでは、液体の分裂または噴霧時に生ずる帶電現象について、これまで行われてきた研究の一部を紹介することとする。

水滴の分裂による帶電現象はElsterらがヨーロッパアルプスの滝壺の周りで発光現象を観察し、しぶきが強く帶電しており放電が起きていることを観測して注目されるようになった。Lenardはこの現象を考察し、滝帶電と名付け、後にLenard効果とも呼ばれるようになった。彼は、滝の周囲にある小水滴は負に帶電し、大きい水滴や水面は常に帶電していることを認め、水面の空気と接している両側を負とし、内面を正とする電気二重層の存在を仮定して、これが剥離して帶電するであろうと推定した。彼はまた電解質についての実験で、ごく薄い食塩水が分裂すると液滴は負に帶電し、空気は正に帶電するといっている。

その後、Chapmanは比較的純粋な数種の液体を用いた実験によって正および負に帶電した同じ粒形の液滴は大体同数でき、オクタンの例外を除くと電荷量は近似的に直径に比例するという結果を報告した。また、電解質の液体については、電解質濃度が高くなるにつれて、帶電効果が著しく減少し、正および負電荷は大体等量発生したと報告している。

川崎弘司らは液体の分裂によってできる個々の液体の帶電や帶電極性を知るために、霧吹きで発生させた液滴を交番電界中に落下させるという方法を用いて、液滴の質量、電荷量について、詳細な観測を行った。その結果、噴霧によってできる液滴は大体表面積に比例した電気量を持ち、蒸留水、1%食塩水、エチルアルコールでは、エチルアルコールが一番電気量が大であった。食塩水の帶電はその濃度によって非常に異なり、海水ぐらいの濃度では蒸留水の場合よりずっと少ない。液滴の極性分布については蒸留水の場合、多数の正および負の電荷を持つ液滴と若干の中性の液滴からなり、大きな液滴は正の電荷を持つものが多く、小さな液滴（直径 $2\mu\text{m}$ 以下）では、負の電荷を持つものが多い。そして、大体平均すると正の電気量が大である。食塩水についてもやはり多数の正負の電気を持つ液滴からなっているが、極性分布は濃度によって大きく変化する。1%の濃度では大体等量という測定結果を得たなどと報告している。

Doddは液滴の帶電量を精密に測定した。その結果、各粒形範囲で正と負の帶電確率は大約等しく全電荷量の平均値は大凡ゼロに等しい対称帶電特性を得た。その曲線はほぼガウス分布曲線であることを示した。

この他、各種液体の蒸気の噴出に関する実験において、分子構造が有極性の液体の蒸気の噴出では噴出ミストが帶電し、無極性液体では帶電しないとの報告もある。

これらの報告を元に分裂帶電の帶電素要因を考えると、(a) 液滴中に正、負のイオンが等量含まれている場合、(b) 電気二重層が液の表面に分布している場合、(c) 液に外部から電界が加わり誘導帶電する場合、(d) 外部から電荷を注入した場合、等に分類できる。

(a) の場合の液滴の帶電状況は、分裂する破断面の幾何学形状の統計的揺らぎに左右され（図3）、(b) の場合には液表面直下のイオンの配列や分裂したミストとのサイズによって左右される（図4）。また(c) の場合は外部電界、分裂直前の液体の形状によって、(d) の場合は与えられた電荷によって左右されるであろう。

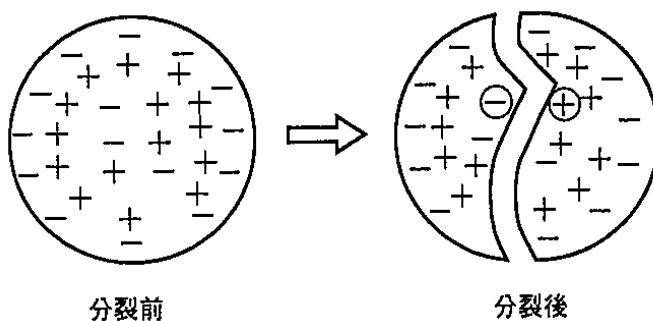


図3 液滴の分裂による電荷分布の統計的ゆらぎ

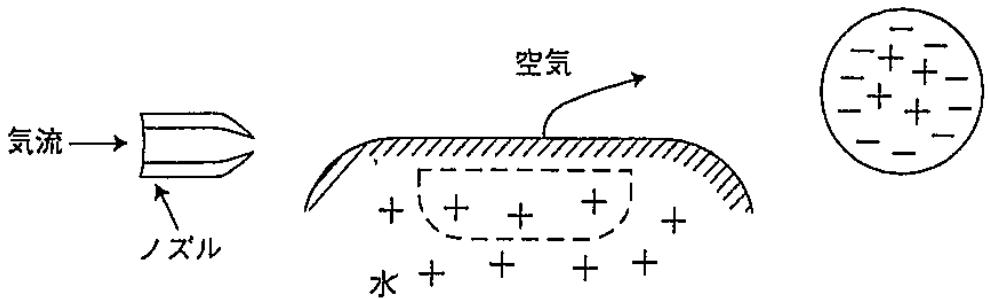


図4 水の噴霧による帶電

噴出帶電に伴い放電が発生することがある。図5は液体などが噴出帶電して噴射口近傍で放電を起こす様子を示している。配管中のフランジにおける漏れ箇所で気体や液体が噴出するときも同様の放電が生ずることがある。

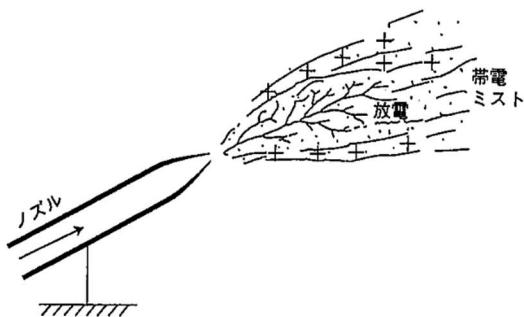


図5 噴霧帶電による放電

以上は、比較的純粋な液体の液滴の帶電について考えたものであるが、不純物の混入により帶電量や帶電極性が変化したり、非対称帶電現象が現れることも報告されている。しかし、この場合の体系的な研究はまだ充分に行われていない。

5.2.2 これまで行われた研究

1962年から1979年にかけて、6件の実験的研究が行われた。ほとんどの研究は、金鋼製あるいは金属製の電荷捕捉用電極を高圧ガス噴流中に置いて、静電気帶電量を測定するという方法を採用している。従って、これらの実験で得られた結果は、噴出による帶電と電極との衝突による帶電の和となっていて、純粋の噴出帶電と見ることはできないが、およその傾向は把握できる。

これらの研究の概要を松原美之、萩本安昭；[L Pガス噴出時の静電気帶電現象について]、L PガスプラントVol. 33、No. 4、pp. 1-10 (1996) などにより調査したので紹介する。

(1) 消防研究所 (1962～1964年)

a. 噴出させた物質

アルコール、ヘキサン、ペンタン、ベンゼン、ガソリン、JP-4、アセトン水、キシレン

b. 実験方法と結果の概要

- ① 直径2mmの金属電極で電荷捕捉を行った
- ② ほとんどの物質で、圧力の増加とともに帶電量も増加した
- ③ 有極性の物質が帶電した

(2) 公害資源研究所 (1962～1964年)

a. 噴出させた物質

水+CO₂、L Pガス

b. 実験方法と結果の概要

- ①金網により電荷捕捉を行った
- ②帶電量測定は電圧法と電流法を使用した
- ③金網の距離が近づくほど帶電量が増加した
- ④水はL Pガスよりも帶電量が大きかった
- ⑤圧力の増加とともに帶電量が増加した
- ⑥3kg/cm²以下の圧力ではL Pガスの帶電は測定されなかつた
- ⑦金網に電荷を蓄積させ、電極間の放電でL Pガスに着火させた

(3) T社 (1966年)

a. 噴出させた物質

水素ガス

b. 実験方法と結果の概要

- ①電化補集用金網の電圧を測定した
- ②圧力50kg/cm²までの測定では、純粋な水素ガスは噴出時の帶電が測定されなかつた
- ③鉄粉、ベンゼン、水、四塩化炭素の添加により、帶電量が増加した
- ④添加による帶電の符号、圧力特性等は添加する物質により異なつた
- ⑤ノズル内面が平滑なものでは帶電量が数分の1に減少した
- ⑥電荷を電極に導き着火させることのできた最低噴出圧力は5kg/cm²であった

(4) N社 (1967年)

a. 噴出させた物質

プロパンガス

b. 実験方法と結果の概要

- ①ボンベから直接噴出させたボンベ電圧を測定した。
- ②気体での噴出では帶電せず。帶電量は、気液混在、液、気の順であった
- ③符号はボンベが正で液が負であった

(5) N石化・他 (1970年)

a. 噴出させた物質

プロピレンガス

b. 実験方法と結果の概要

- ①電荷捕捉用金網及び噴出ノズルの電位を測定
- ②炭素、酸化鉄、鉄粉、水を添加
- ③気体の放出の場合、無添加では帶電しなかつたが、炭素粒子を添加すると帶電（表1）
- ④液体の放出の場合にも、添加物の存在により帶電の増加が観測された（表1）

表1 プロピレンガスの噴出による発生電位

実験番号	噴出状況	噴出圧力 [kg/cm ²]	金網と大地間の電位 [kV]	備考
1	Gas	14.0	0	
2	Liq+C	13.0	-20.0	
3	Liq+C	12.8	-12.0	
4	Liq+H ₂ O	14.0	+11.6	放火着電する
5	Liq+H ₂ O	11.3	+14.0	
6	Liq+Fe ₂ O ₃	12.4	+12.4	
7	Liq+Fe	11.0	+12.0	

(OHM '76/5. pp. 24~31)

(6) 東京工業試験所 (1979年)

a. 噴出させた物質

水素ガス

b. 実験方法と結果の概要

- ①電荷捕捉用金網の電位を測定
- ②純粋な乾燥水素は帶電せず、酸化鉄を含有させると帶電した
- ③金網で捕捉した電荷を電極に導き着火させた

(7) ボンベからの噴出 (不純物混入時)

a. 噴出させた物質

アセチレン、水素、L P ガス

b. 実験方法と結果の概要

- ①ボンベからの噴射
- ②ガス中に、アセトン、酸化鉄、L P G (液体) のような不純物をミスト (霧滴) やダスト (ほこり) として混入すると数10kVの高い帶電電位を示す (表2)

表2 ボンベの噴射帶電

ガス種	封入圧力 (kg/cm ²)	混入ミスト、ダスト	帶電電位 (kV)
アセチレン	15	アセトン	52以上
水素	150	酸化鉄	32
L P G	6.5	L P G (液体)	50以上

(8) ホースからの噴出

a. 噴出させた物質

スチーム

b. 実験方法と結果の概要

- ①図6でM1という人がホースを持ってM2という人の方向に15kg/cm² 230°Cのスチームを噴射

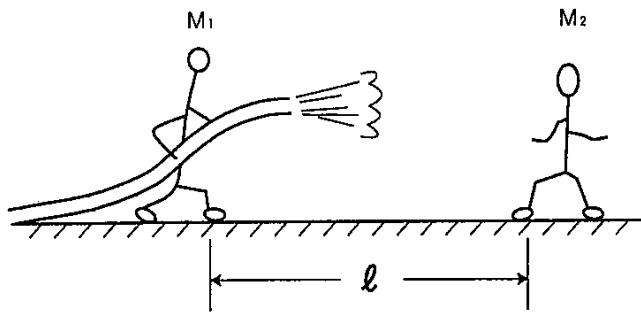


図6 噴出するスチームの近くにいる人体への帶電

②M2という人が表3のように帶電（帶電した人が絶縁性の靴をはいていると）電位が高くなる

表3 スチーム噴射による人体帶電 (kV)

人体(図2のM2)の状態	人体の対地抵抗 (Ω)	離隔距離(図6の1)				
		1 m	3 m	5 m	7 m	9 m
高絶縁台上	2×10^{10}	25kV	27kV	18kV	21kV	13kV
コンクリート床上(絶縁靴)	—	7.8	8.4	5.6	3.9	2.6
コンクリート床上(耐油性作業靴)	3×10^8	0.45	0.55	0.40	0.40	0.40
コンクリート床上(静電靴)	3×10^6	0	0	0	0	0

以上の諸研究から次の結果が導かれた。


- ①気体状態での噴出に比べて液体状態での噴出の方が帶電量が大である。スチームの場合も噴出帶電が生ずる。
- ②酸化鉄、炭素などのダストやミスト（霧滴）が含まれる状態では、気体の噴出時の帶電が著しく増加する場合が多い。
- ③圧力が大きな場合に帶電量が増加する。
- ④有極性の物質（水、二酸化炭素など）の方が噴出時の帶電量が大である。

5.2.3 噴出帶電による放電着火実験（静電気学会：1990年2月28日～3月3日実施）

静電気学会によりL Pガス噴射時の帶電に与える、ノズルの径、噴出条件（バルブの開度、気体・液体の別など）、衝突物体の影響を調べる実験が行われた。更に実験の最終日には、噴出されたL Pガスを絶縁状態のボンベに衝突させ、電位が上昇したボンベからの放電によりL Pガス保安に関する講演会資料（L Pガス協会）の中に報告されている。以下、それを引用して実験方法と結果を示す。

(1) 実験装置

20kgボンベからのL Pガスを、配管、電磁弁をへてノズルに導き、ノズルから噴出。ノズルの径は2mm、4mm、6mmの3種類を使用。ボンベ、配管、ノズルのそれぞれは絶縁材料を使用して、大地から及び相互に絶縁し、各部分での電荷の収支を電流計により計測。ボンベ内での圧力は2.5～5.2kg/cm²の範囲であった。実験場の配置を図7に示す。

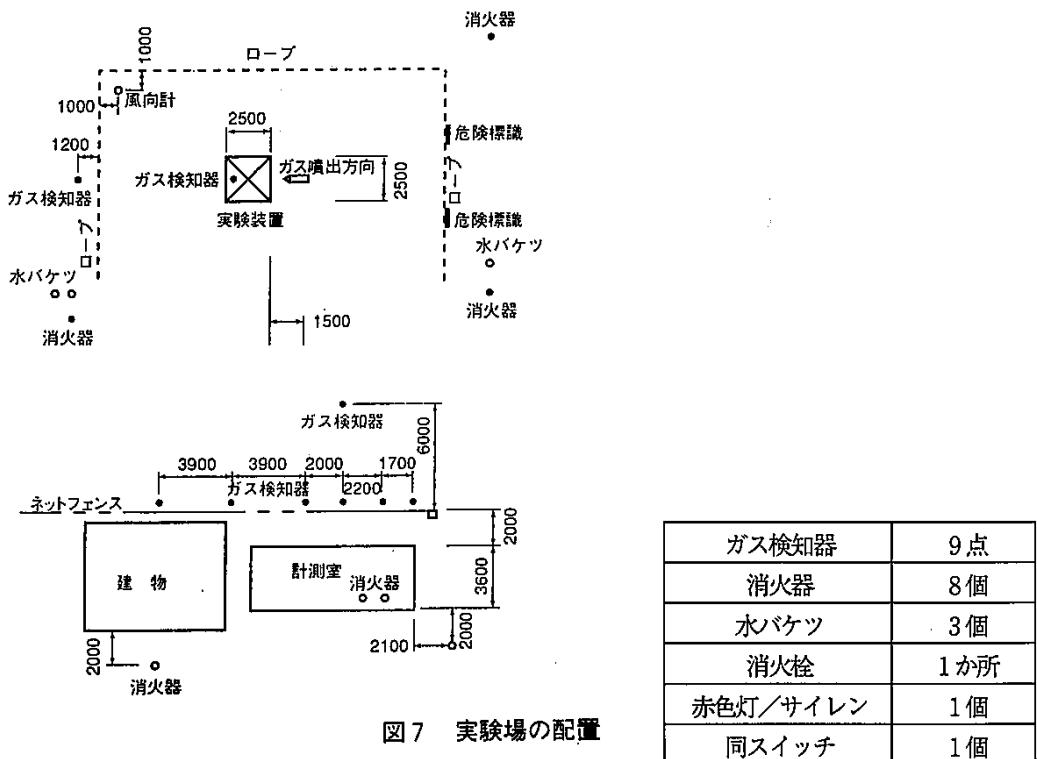

(2) 実験項目

実験期間は4日間であった。各日ごとの実験項目を表4に示す。

表4 各日の実験項目

第1日目	噴出時の帶電に与えるノズル径、バルブ開度、噴出状態（気体、液体の別）と帶電量の関係を調べる
第2日目	衝突板への衝突時のL Pガス及び衝突板の帶電
第3日目	衝突板への衝突時の帶電（続き）
第4日目	絶縁されたボンベにL Pガスを衝突させ、帶電したボンベからの静電気放電により着火させる実験

(3) 結果の概要

a. 噴出条件の影響

噴出状態と電荷発生量との関係を図8及び図9に示す。図8は噴出時の静電気発生量を表すノズル部分での漏洩電流値を縦軸に、流量を横軸にとり、液体、気体、気液混在の各条件での実験結果をしたものである。図9は、ノズルより噴出したL Pガスが衝突板に衝突した時の静電気発生量を示す衝突板電流を縦軸に、流量を横軸とし、液体、気体、気液混在の各条件で噴出させた実験結果である。

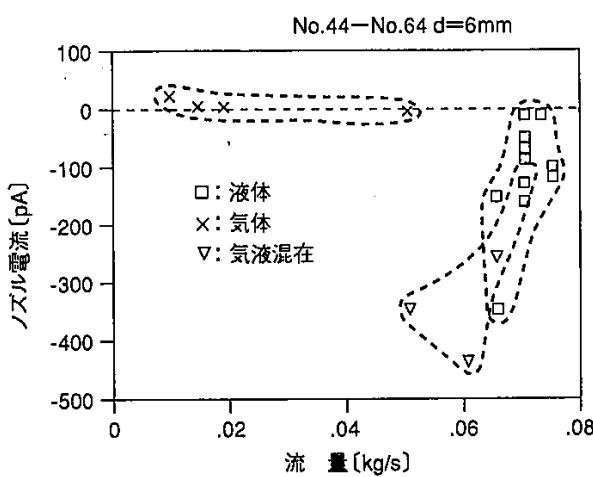


図8 ノズル電流と噴出条件の関係

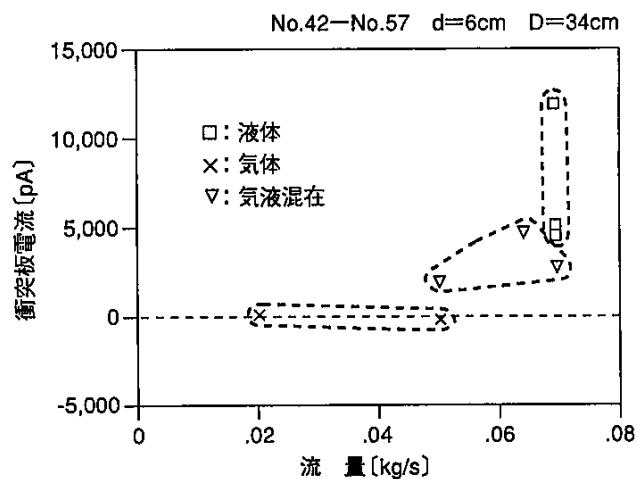


図9 衝突板電流と噴出条件の関係

b. 衝突物の有無の影響

ノズルより噴出したLPガスが、衝突板に衝突する時に発生する静電気の量に与える、ノズル・衝突板間距離の影響を図10に示す。


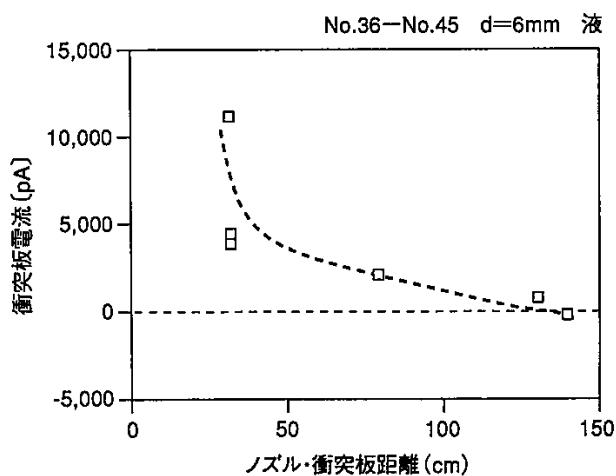


図10 衝突板電流とノズル・衝突板間距離の関係

c. 放電着火実験

図11に示すように、大地から絶縁されたポンベに向かって34cmの近距離から液状のL Pガスを噴出させ、その際にポンベに蓄積される静電気の放電により噴出させたL Pガスに放電着火させる実験を行った。ポンベ内の圧力は4.2kg/cm²、ポンベの対大地静電容量は約60 pFであった。この実験では、噴出開始後約20秒で着火した。

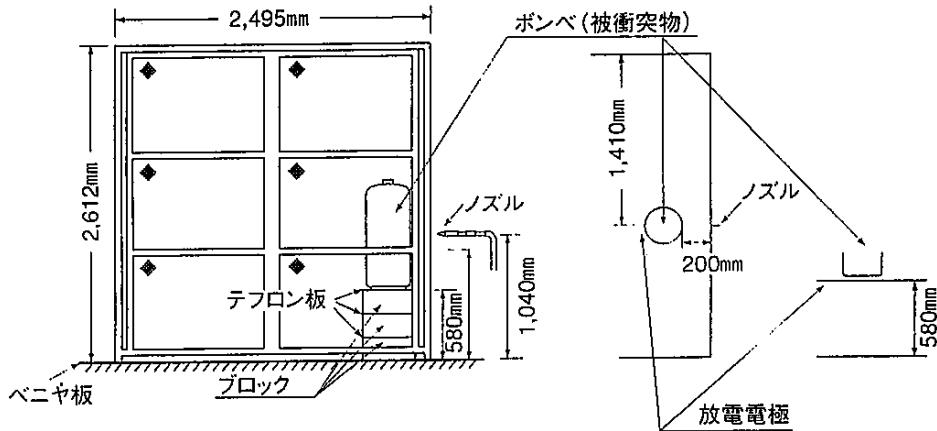

(4) まとめ

- a. 気体状態での噴出あるいは、衝突時に発生する静電気は、液体もしくは気体混在の状態での噴出あるいは衝突時に比較して著しく小さい。
- b. 噴出時と衝突時との帶電を比較すると衝突板衝突時の静電気発生量の方が大である。また、この場合、衝突板との距離が近づくにつれて急激に静電気の発生が増加する。
- c. 今回の放電着火実験は雨天に行われたこと、噴出圧力は気温が低いこともあり必ずしも高くはなかったことなどから、絶縁された金属に近距離から液体もしくは気液混在状態のL Pガスが衝突する時には、特に条件が揃わなくとも着火にいたる帶電が起きうることが確認されたと言える。

5.3 事故事例の調査

消防庁特殊災害室より、平成元年以降の比較的新しい静電気事故の情報提供を受けた。ここではその中から噴出帶電が原因と推定された3例を紹介し、所見を付した。

5.3.1 事故事例

第1例：液状化防止対策工事の削孔機が転倒し、L Pガスが漏洩して火災発生

(1) 事故の概要等

a. 発災日時及び経過

ア 発生日時	平成元年 2月21日 (火)	8時34分頃
イ 消防覚知日時	平成元年 2月21日 (火)	8時40分
ウ 鎮圧日時	平成元年 2月21日 (火)	9時03分
エ 鎮火日時	平成元年 2月21日 (火)	14時44分

b. 災害場所

神奈川県川崎市（京浜臨海地区特別防災区域；第1種事業所レイアウト対象）

c. 被害状況

ア 死傷者

なし

イ 物的被害

削孔機の転倒により、ポンプ、配管等破損、火災により LPG ポンプヤード（ポンプ、配管等）、高压ガスローリー、削孔機等破損

d. 事故概要

地震等の液状化防止対策として、深さ約22mの止水壁を設置する工事を行っていた。事故当日、削孔機（高さ34m）を移動させていたところ、約7～8m移動した地点で、削孔機が進行方向左側に横転し、LPG ポンプヤードに転倒した。

その際、転倒した削孔機がポンプ及び配管等を破壊したため、ガスが漏洩し、転倒時に発生した火花により引火して、火災が発生した。

自衛防災組織は、発災と同時に LPG 貯槽およびローリー出荷場の緊急遮断弁を閉じた。また、共同防災組織とともに、冷却放水を実施した。

e. 原因

削孔機が LPG ポンプヤード内に転倒し、ポンプおよび配管等を破損させたことから、漏洩したガスが設備破損時の衝撃火花またはガス噴出時の静電気火花により着火、発災したものと推定される。

f. その他

削孔機の転倒により、消火用屋外給水施設の配管も一部破損した。

(2) 防災活動の状況

a. 消防車両等の状況

ア 消防車両

- ・公設消防 29台、1機、2隻
- ・自衛防災組織等 8台
- ・その他（海上保安本部等） 6隻
- ・合計 37台、1機、8隻

イ 防災活動人員

- ・公設消防 139名
- ・自衛防災組織等 54名
- ・その他（海上保安本部等） 40名
- ・合計 233名

b. 防災活動の概要

発災と同時に LPG 貯槽 3 基およびローリー出荷場の緊急遮断弁を閉止した。さらに、自衛防災組織、共同防災組織により冷却放水を実施し、配管はバルブロックするとともに、残ガスは全て燃焼させた。

(3) 問題点・対策等

石油等を大量に取り扱う特定事業所内で大型重機を使用する場合は、その性能や作業場の特性を熟知するとともに、取り扱い操作を慎重に行う必要があり、また、作業に応じて必要な保安空地を確保する等の防災上の措置を講じておく必要がある。

第2例：フランジ締め付け圧力不足により水素が漏洩して火災発生

(1) 事故の概要等

a. 発災日時及び経過

ア 発生日時	平成5年7月3日（土）	15時45分頃
イ 発見日時	平成5年7月3日（土）	15時45分
ウ 消防覚知日時	平成5年7月3日（土）	15時50分
エ 鎮圧日時	平成5年7月3日（土）	15時55分
オ 鎮火日時	平成5年7月3日（土）	16時38分

b. 災害場所

大阪府高石市（堺泉北臨海地区特別防災区域；第1種事業所レイアウト対象）

c. 被害状況

ア 死傷者

なし

イ 物的被害

なし

d. 事故概要

定期点検整備に備えてガソリン水添設備の定常停止操作を開始していた。事故当日、9時20分に一次・二次水添反応器へのC6～C8溜分と水素の供給を停止し、系内置換のため二次水添反応器に置換用水素を供給しながら、降温・降圧の操作を継続した。

15時45分ごろ、現場付近の作業員が当該二次水添反応器の上部フランジ部の保温材の隙間から炎が出ているのを発見した。直ちに脱圧を急ぎ、系内を不活性ガスで置換した。

e. 原因

ガスの漏洩の原因は、フランジのボルト締め付け力の不足に起因し、降温・降圧操作時のボルト応力の低下、フランジ面の微少な片締め及びガス組成が高濃度の水素に変化したこと等が相まって発生したものと推定される。また、出火原因是このような原因で漏洩した高濃度水素ガスが静電気により着火したものと推定される。

f. その他

当該フランジは直近の平成5年5月28日の検査でも漏れは認められなかった。

(2) 防災活動の状況

a. 消防車両等の状況

ア 消防車両

- ・公設消防 13台（大型化学消防車等）
- ・自衛防災組織等 5台（高所放水車等）
- ・合計 18台

イ 防災活動人員

- ・公設消防 46名
- ・自衛防災組織等 15名
- ・合計 61名

b. 防災活動の概要

消化器による初期消火を実施するとともに、系内への窒素ガスの封入を行って空気の遮断を実施した。さらに、再出火を防止するために、高所放水車により二次水添反応器の冷却注水を実施した。公設消防隊は放水体制を取って待機し、二次災害等に備えた。

(3) 問題点・対策等

- a. フランジの締め付けのトルク管理を導入し、必要な締め付け力を確保する。
- b. 類似箇所についても適正な数値管理を実施する。

第3例：ブタジエンポップコーンポリマーの暴走反応によりボンベ破裂、近隣にも被害発生

(1) 事故の概要等

a. 発災日時及び経過

ア 発生日時	平成6年8月14日（日）	14時40分頃
イ 発見日時	平成6年8月14日（日）	14時40分（119）
ウ 消防覚知日時	平成6年8月14日（日）	14時56分
エ 鎮圧日時	平成6年8月14日（日）	14時56分
オ 鎮火日時	平成6年8月14日（日）	14時56分

b. 災害場所

三重県四日市市（四日市臨海地区特別防災区域；第1種事業所レイアウト対象）

c. 被害状況

ア 死傷者

なし

イ 物的被害

爆発現場付近のホッパー3基、排ガス脱臭装置2基部分焼、事業所内の32棟、付近の住宅85棟（半径約900m）の窓ガラスなどが破損した。

d. 事故概要

プラント内に置かれていたブタジエンボンベが突然爆発し、事業所内の他、近隣の住宅にも被害が発生した。

このブタジエンボンベ（500kg）内にはブタジエンポップコーンポリマーが生成蓄積されていたが、このポリマーがボンベの液相内壁に付着してボンベの断熱性を高めており、さらに夏季の高温下に長時間（52時間）にわたって静止状態に置かれていたことから、ポップコーンポリマーの生成反応が進行していた、さらに断熱状態における反応熱の蓄積及びこれによる反応の加速が相乗して暴走反応に至り、生成した内圧によってボンベの一部延性破壊が生じ、ついでに発生したBLEVE現象によつて、ボンベが爆発的に破壊し、内容物のブタジエン及び同ポップコーンポリマーの全量が噴出すると同時に爆発し、さらに火災に至った。

e. 原因

ボンベの安全弁（設定圧28.8kg）は作動したが、ポップコーンポリマーによって詰まってしまったために、ガスの放出が不可能になって内圧が上昇し、ブタジエンポップコーンポリマーの暴走反応によりボンベが爆発し、噴出したガスによって発生した静電気により着火し、火災に至った。

(2) 防災活動の状況

a. 消防車両等の状況

ア 消防車両

- ・公設消防 9台
- ・自衛防災組織等 4台
- ・合計（消防団含む） 19台

イ 防災活動人員

- ・公設消防 33名
- ・自衛防災組織等 28名
- ・合計（消防団含む） 135名

(3) 問題点・対策等

a. 対策

ア 重合の進展を防止するために、私用するボンベを小さいものに変更する。

イ ガスを充填する前には容器のページを行い、形成されている可能性のあるポップコーンポリマー や、その他の不純物を除くこととする。

b. その他

本事故においては、ボンベそのものには問題点は発見されなかつたが、高圧ガスボンベの管理については充分な安全を確保する必要がある。

5.3.2 所見

- (1) 第1例のLPGガス漏洩の場合は、2.3で紹介した静電気学会の実験結果から判断すると、実際に配管の破損部から漏洩したものは気体ではなく液体あるいは気液混在のものであったと推定される。また、配管の破損部に鉄さび（酸化鉄）のようなものが付着していたとすれば、それも静電気帯電量と着火を助長させた要因となつたであろう。
- (2) 第2例の水素ガスの漏洩の場合は、2.2(6)(7)で紹介した基礎実験の結果から判断すると、漏洩した水素ガスは純粋なものではなく、フランジ部に付着していた鉄さび（酸化鉄）を巻き込んだものであったと推定される。
- (3) 第3例のブタジエンの噴出の場合も実際にボンベの爆発で噴出したものは、気体状のものではなく、液体あるいは気体混在の状態のものであった可能性が高い。（ボンベ内のブタジエンは液相であった）ポップコーンポリマーを巻き込んだことの影響については、基礎実験での検証がないので不明である。

5.4 震災時静電気事故防止に関する留意事項

震災時に発生しうる静電気事故として、配管部等の損傷による液状化ガスや加圧ガスの噴出帶電から放電着火・火災・爆発に至る一連の過程を想定し、これまでの研究結果と類似原因の事故事例を調査した。

その結果、この種の事故防止策として、次に列挙するものが有効であると考えられる。

- (1) 液化ガスについては、配管フランジ部等を主に、水分、さび、スケール等の付着物を定期的に清掃し、それらが開口部で漏洩流出物と摩擦して静電気帯電を生じないようにする。
- (2) 加圧ガスについては、ボンベや配管を使用前に清掃し、さび、水分等を除去しておく。絶縁性のホースはできるだけ使用せず、金属製パイプを使用し設置することが望ましい。
- (3) 配管損傷部から流体が噴出した場合、それが大地から絶縁された付近の構造物に衝突すると静電気帶

電量が増え、放電着火の確率が大きくなる。従って、配管近傍構造物は大地から絶縁せず設置しておくほうがよい。

(4) 噴出圧力は $10\text{kg}/\text{cm}^2$ 以下、できれば $5\text{kg}/\text{cm}^2$ 以下が望ましい。また、流体の噴出量は50g/秒以下、噴出口から流体が衝突する付近の構造物までの距離は1m以上離れていることが望ましい。

[参考]

石油タンクに対する消防力の算定について

石油類を貯蔵する屋外タンクの火災に対応する災害応急対策計画の作成に資するため必要な消防力を算出する資料とする。

石油類を貯蔵する屋外タンクには、タンク側壁頂部に発砲器等の固定式消防設備が取り付けられているが、火災や爆発等により固定式消防設備及び附属設備の配管等が破壊されることがある。

固定式屋外貯蔵タンク、浮屋根式貯蔵タンクに取り付けている固定式消防設備の効果はそれぞれ違うが、ここでは前述のとおり固定式消防設備の稼働率を一応安全をみて0と仮定し、大型化学消防車等による消火活動を考えることとする。

消防力の算定基礎として燃料油面に対する消火効果を $6.5\ell/\text{m}^2 \cdot \text{min}$ の割合で120min注入して消火活動を完了することとする。

従って、本筋では稼働可能な消防車両による消火活動が実施できる消防力およびこれに必要な水利を計算することとする。

タンク火災として、固定式屋外貯蔵タンク全面火災、浮屋根式屋外貯蔵タンクは浮屋根面の排水設備が消火用の泡の堆積により浮力バランスを失して浮屋根の沈殿もありうるのでリング火災および全面火災とする。

1. 燃焼油面の大きさ

(1) 全面火災

$$S_1 = \pi R^2 \quad (1)$$

(2) リング火災

$$S_2 = \pi R^2 - \pi(R-L)^2 \quad (2)$$

R : タンク半径(m)

L : 側板と堰板の隔壁(m)

2. 大型化学消防車による泡水溶液量

タンク全面火災時およびリング火災時における泡水溶液の有効泡放射効率として、70%および30%とする。

(1) 全面火災時の泡水溶液量

$$V_1 = \frac{6.5S1}{0.7} \quad (\ell/\text{min})$$

(2) リング火災時の泡水溶液量

$$V_2 = \frac{6.5S2}{0.3} \quad (\ell/\text{min})$$

3. 大型化学車必要台数

(1) 全面火災時

$$N_1 = V_1/3,100 \quad (0 < N_1 < 2 の時は N_1 = 2 とする)$$

(2) リング火災時

$$N_2 = V_2/3,100 \quad (0 < N_2 < 2 の時は N_2 = 2 とする)$$

(1)、(2)とも端数は切り上げる。

4. 必要泡消火薬剤量

3項で算出した N_1 、 N_2 の大型化学車が 2 時間連続放出可能となる 3 %型泡消火薬剤量

$$F = 3,100 N \times 120 \text{min} \times 0.03 \quad (\ell)$$

5. 消火用水利

$$W = \frac{3,100 N \times 120 \text{min} \times 0.97}{1,000} \quad (\text{m}^3)$$

6. 冷却を要する冷却放水量

火災タンク及び隣接タンクで類焼着火限界濃度の範囲に入るタンクを冷却を要するタンクとする。

(1) 火災タンクに対する必要冷却散水量

火災タンクについては、その側板全面に $2 \ell/\text{m}^2 \cdot \text{min}$ の割合で冷却放水することとする。

$$W_2 = \frac{2\pi D H}{1,000} \quad (\text{m}^3)$$

D : タンク直径 m

H : タンク高さ m

π : 円周率

(2) 隣接タンクに対する冷却放水量

隣接タンクについてはタンク屋根全面および火災タンクに面する側の側板半面のうち、側板頂部から 10m の範囲に対して $1 \ell/\text{m}^2 \cdot \text{min}$ の割合で冷却放水することとする。

$$W_3 = \sum_i \frac{\pi \left(\frac{D_i}{2}\right)^2 + 5\pi D_i}{1,000}$$

D_i : i 番目のタンク直径 m

(1)、(2)において対象タンクに既に冷却用散水設備が設置されている場合にあっては、所定散水量から当該設備の散水量を減じた水量を放出することとする。

7. 普通消防車の必要台数

使用する普通自動車はA 2級ポンプを積載している車両で放水量2,000ℓ/minとして計算する。

(1) 火災タンク冷却用普通消防車台数

$$N_3 = W_3/2 \quad (\text{台})$$

(2) 隣接対象タンク冷却用普通消防車台数

$$N_I = W_I/2 \quad (\text{台})$$

(1)、(2)より冷却放水に必要な普通消防車台数

$$N_5 = N_3 + N_I \quad (\text{台})$$

ただし、端数は切り上げる。

8. 冷却用水利

$$W_4 = \frac{2,000 N_5 \times 120}{1,000} \quad (\text{m}^3)$$

9. 耐熱服

耐熱服は、原則として箇先要員が着用するものとし、3点セットについては、4着/セット、普通消防車にあっては、3着/台として算出する。

$$\text{全面火災時} \quad M = 4N_I + 3N_5$$

$$\text{リシグ火災時} \quad M = 4N_2 + 3N_5$$

M : 必要な耐熱服の数 (着)

消防力算定試算例

屋外タンクの火災時における自衛防災組織および共同防災組織等による対応消防力の試算例を次に示す。

なお、本試算例は、化学消防車両を最低2セット確保する等の安全率を考慮することとする。

凡例1 5,000 k^øタンク 半径12m 高さ13.7m

タンク構造		フローティング ループ	コーンループ
消防力			
燃焼面積	m ²	72.22	452.16
泡水溶液量	ℓ/min	1,564.7	4,198.6
大型化学消防車両台数	台	2	
必要泡消火薬剤量	ℓ	22,320	
消防用水利	m ³	721.7	
火災タンク冷却散水量	m ³	2.06	
隣接タンク(同規模時)冷却散水量	m ³	0.83	

凡例2 10,000 k^øタンク 半径18m 高さ10.6m

タンク構造		フローティング ループ	コーンループ
消防力			
燃焼面積	m ²	109.9	1,017.36
泡水溶液量	ℓ/min	2,381.2	9,446.9
大型化学消防車両台数	台	2	3
必要泡消火薬剤量	ℓ	22,320	33,480
消防用水利	m ³	721.7	1,082.5
火災タンク冷却散水量	m ³	2.39	2.39
隣接タンク(同規模時)冷却散水量	m ³	1.29	1.29

凡例3 22,500 k^øタンク 半径22.25m 高さ15.3m

タンク構造		フローティング ループ
消防力		
燃焼面積	m ²	136.6
泡水溶液量	ℓ/min	2,959.7
大型化学消防車両台数	台	2
必要泡消火薬剤量	ℓ	22,320
消防用水利	m ³	721.7
火災タンク冷却散水量	m ³	4.27
隣接タンク(同規模時)冷却散水量	m ³	2.25

凡例4 34,400 k^øタンク 半径25.18m 高さ18.26m

タンク構造		フローティング ループ
消防力		
燃焼面積	m ²	155
泡水溶液量	ℓ/min	3,358.9
大型化学消防車両台数	台	2
必要泡消火薬剤量	ℓ	22,320
消防用水利	m ³	721.7
火災タンク冷却散水量	m ³	5.8
隣接タンク(同規模時)冷却散水量	m ³	2.78

凡例5 40,000 k^øタンク 半径26.75m 高さ19.51m

タンク構造		フローティング ループ
消防力		
燃焼面積	m ²	164
泡水溶液量	ℓ/min	3,553.3
大型化学消防車両台数	台	2
必要泡消火薬剤量	ℓ	22,320
消防用水利	m ³	721.7
火災タンク冷却散水量	m ³	6.5
隣接タンク(同規模時)冷却散水量	m ³	3.08

ヘリコプター臨時離着陸場適地一覧

(令和7年4月4日現在)

県民局（センター）別	離着陸場適地数	備考
神戸県民センター	25	
阪神南県民センター	16	
阪神北県民局	30	
東播磨県民局	21	
北播磨県民局	27	
中播磨県民センター	33	
西播磨県民局	36	
但馬県民局	36	
丹波県民局	25	
淡路県民局	27	
合計	276	

(神戸県民センター管内)

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
神001	神戸市	神戸市東灘区青木1丁目1-1	新明和工業㈱ 甲南工場ヘリポート	新明和工業㈱ 甲南工場長	078-412-9151	川崎CH-47J	50×60m
神002	神戸市	神戸市東灘区魚崎浜町37 (第3工区)	海上自衛隊阪神基地隊	海上自衛隊阪神基地隊司令	078-441-1001	米国シコルスキー社 MH53-E	75×70m
神003	神戸市		(欠番)				
神004	神戸市		(欠番)				
神005	神戸市		(欠番)				
神006	神戸市		(欠番)				
神007	神戸市	神戸市東灘区本山町森	芦屋カントリーゴルフ練習場	芦屋カントリークラブ	0797-31-0501	川崎バトルKV-107	180×60m
神008	神戸市		(欠番)				
神009	神戸市		(欠番)				
神010	神戸市		(欠番)				
神011	神戸市	神戸市灘区王子町2	王子陸上競技場	神戸市長 (神戸市教育委員会事務局 体育保健課)	078-322-5800	川崎CH-47J	175×110m
神012	神戸市	神戸市灘区五毛字丸山	灘丸山公園	神戸市建設局 (神戸市東部土木事務所)	078-854-2196	川崎CH-47J	130×80m
神013	神戸市		(欠番)				

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
神014	神戸市		(欠番)				
神015	神戸市		(欠番)				
神016	神戸市		(欠番)				
神017	神戸市	神戸市北区長尾町宅原	掖谷公園多目的広場 場外離着陸場	神戸市土木局北神開発事務所	078-981-5655	川崎CH-47J	130×70m
神018	神戸市		(欠番)				
神019	神戸市		(欠番)				
神020	神戸市		(欠番)				
神021	神戸市		(欠番)				
神022	神戸市	神戸市西区福吉台1丁目1617-1	(株)ナブテスコ 西神工場グラウンド	(株)ナブテスコ (機械部西神工場)	078-967-1551	川崎CH-47J	130×90m
神023	神戸市	神戸市西区押部谷町栄南山848	市立神港高校第2グランド	神戸市立神港高等学校	078-511-8031	川崎CH-47J	110×100m
神024	神戸市	神戸市西区押部谷町高和字性海寺山 1557	農業公園駐車場	神戸市長 (神戸市産業振興局)	078-331-8181	川崎CH-47J	130×100m
神025	神戸市		(欠番)				
神026	神戸市		(欠番)				
神027	神戸市		(欠番)				

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
神 028	神戸市		(欠番)				
神 029	神戸市	神戸市西区岩岡町野中	野中中央市民公園	野中自治会長	078-967-0760	川崎CH-47J	95× 60m
神 030	神戸市		(欠番)				
神 031	神戸市		(欠番)				
神戸 249	神戸市	神戸市西区岩岡町岩岡994	岩岡公園	岩岡公園管理会長	078-967-0005	ベル412SP	67× 40m
神戸 250	神戸市	神戸市西区神出町田井627	神出町公園	神出町公園管理会	078-965-0464	BK117	175× 95m
神戸 251	神戸市		(欠番)				
神戸 252	神戸市	神戸市垂水区海岸通11	アジュール舞子	神戸市長 (建設局公園砂防部管理課)	078-322-5420	ベル412SP	40× 40m
神戸 253	神戸市		(欠番)				
神戸 254	神戸市		(欠番)				
神戸 255	神戸市	神戸市西区神出町宝勢417-1	上北古下池市民広場	自治会長 中井 一美	078-965-0719	ベル412SP	87× 85m
神戸 256	神戸市	神戸市西区室谷1丁目3-2	シスマックス	シスマックス ソリューションセンター	078-997-6415	BK117	95× 150m
神戸 257	神戸市	神戸市北区八多町附物下殿閑 地内	八多町公園	神戸市長 (建設局北建設事務所)	078-981-5191	BK117	115× 95m
神戸 258	神戸市		(欠番)				

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
神戸 259	神戸市	神戸市北区唐櫃台4丁目38	六甲唐櫃台公園	神戸市長 (建設局北建設事務所)	078-981-5191	B K117	75×80m
神戸 260	神戸市		(欠番)				
神戸 261	神戸市		(欠番)				
神戸 262	神戸市	神戸市北区山田町福地北山28-2	淡河環境センター	神戸市長 (環境局淡河環境センター)	078-959-0715	B K117	50×50m
神戸 263	神戸市		(欠番)				
神戸 288	神戸市	神戸市兵庫区御崎町1丁目	御崎公園	神戸ウイングスタジアム(株) (施設管理部)	078-652-5656	川崎CH-47J	200×50m
神戸 289	神戸市	神戸市北区大沢町上大沢2150	フルーツフラワーパーク 駐車場	フルーツフラワーパーク (管理課)	078-954-1000	川崎CH-47J	100×80m
神戸 290	神戸市		(欠番)				
神戸 292	神戸市	神戸市北区有野町唐櫃字六甲山	裏六甲公園多目的広場	神戸市北建設事務所	078-981-5191	B K117	34×34m
神戸 293	神戸市	神戸市北区山田町下谷上	再度公園駐車場	神戸市建設局 (森林整備事務所)	078-371-5937	B K117	50×34m
神戸 294	神戸市	神戸市北区有野町二郎 (北神戸田園スポーツ公園内)	あじさいスタジアム駐車場	(財)神戸市公園緑化協会 北神戸田園スポーツ公園	078-951-5901	川崎CH-47J	120×50m
神戸 295	神戸市	神戸市須磨区緑台	ユニバー記念補助競技場	(財)神戸市公園緑化協会 (神戸市総合運動公園運営課)	078-795-5691	川崎CH-47J	162×93m
神戸 320	神戸市	神戸市中央区楠町7丁目5-1	神戸大学医学部付属病院屋上	神戸大学長 (医学部事務部総務課病院総務係)	078-382-5020	A S332L 1	22.8×20m

(阪神南県民センター管内)

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
阪※032	尼崎市	尼崎市大島1丁目~2丁目	武庫川河川敷 (武庫川第1)	尼崎市長 (尼崎市都市整備局公園維持課)	06-6489-6531	川崎CH-47J	1000×50m
阪※033	尼崎市	尼崎市武庫町3丁目	武庫川河川敷 (武庫川第2)	尼崎市長 (尼崎市都市整備局公園維持課)	06-6489-6531	川崎CH-47J	2500×74m
阪※034	尼崎市	尼崎市西長洲町1丁目4-1	尼崎市記念公園陸上競技場	尼崎市長 (尼崎市都市整備局公園維持課)	06-6489-6531	川崎CH-47J	150×70m
阪※035	尼崎市	尼崎市上食満	藻川河川敷	近畿地方整備局長 (猪名川河川事務所園田出張所)	06-6493-1281	川崎CH-47J	260×78m
阪南※360	尼崎市	尼崎市扇町33-4	尼崎の森中央緑地	兵庫県阪神南県民センター長 (尼崎港管理事務所尼崎21世紀プロジェクト推進室)	06-6105-4430	川崎BK117	180×100m
阪036	西宮市	西宮市鳴尾浜1丁目5-3	兵庫医科大学グランド	兵庫医科大学学長 (学務部学務課)	0798-45-6153	川崎バートルKV-107	120×100m
阪037	西宮市		(欠番)				
阪038	西宮市		(欠番)				
阪039	西宮市		(欠番)				
阪040	西宮市	西宮市津門住江町14	津門中央公園	西宮市長(西宮市環境局 公園緑地グループ)	0798-35-3611	川崎バートルKV-107	62×44m
阪041	西宮市		(欠番)				
阪042	西宮市	西宮市東山台5丁目	塩瀬中央公園多目的グランド	西宮市長(西宮市環境局 公園緑地グループ)	0798-35-3611	川崎CH-47J	110×75m
阪043	西宮市	西宮市山口町船坂字北山鯉塚	山口町多目的広場	西宮市長 (西宮市総務局管財課)	0798-35-3469	川崎CH-47J	230×210m
阪044	西宮市		(欠番)				

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
阪南 264	西宮市		(欠番)				
阪南 265	西宮市	西宮市河原町1番16号	中央運動公園陸上競技場	西宮市教育委員会 (社会教育部スポーツ振興課)	0798-74-6327	川崎CH-47J	180×80m
阪南 322	西宮市	西宮市甲子園浜3丁目	阪神南広域防災拠点	兵庫県知事 (兵庫県災害対策課)	078-362-9982	川崎BK117C2	135×70m
阪南 328	西宮市	西宮市山口町上山口字中谷1432	ダイハツ工業㈱ 西宮グラウンド(野球用)	ダイハツ工業㈱西宮部品センター	(平日) 090-5050-0187 (休日) 078-907-2251	川崎CH-47J	175×100m
阪 045	芦屋市	芦屋市奥山1-42	宝殿ゲート南	芦有ドライブウェイ株式会社	0797-38-0001	川崎BK117C1	130×43m
阪 046	芦屋市		(欠番)				
阪 047	芦屋市		(欠番)				
阪南 266	芦屋市	芦屋市若葉町1番1号	芦屋市中央公園野球場	芦屋市長 (都市建設部防災安全課)	0797-38-2093	川崎バトルKV-107	110×110m
阪南 267	芦屋市	芦屋市陽光町10番	芦屋市総合公園	芦屋市長 (都市建設部防災安全課)	0797-38-2093	川崎CH-47J	115×75m
阪南 339	芦屋市	芦屋市奥池南町1番230号	奥池遊びの広場	芦有ドライブウェイ株式会社	0797-38-0001	川崎BK117C2	57×40m

※印を付した適地については、大阪国際空港運用中は、原則として、当該適地に代えて大阪国際空港を活用する。

(阪神北県民局管内)

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
阪※048	伊丹市	伊丹市鴻池1丁目1番	伊丹市スポーツセンター 陸上競技場	(公財)伊丹スポーツセンター 理事長(総務担当)	072-783-5613	川崎CH-47J	185×110m
阪※049	伊丹市	伊丹市東桑津字池田川筋地先	猪名川第3運動広場B	近畿地方整備局猪名川河川事務所 園田出張所長(園田出張所)	06-6493-1281	川崎CH-47J	98×65m
阪※050	宝塚市	宝塚市小浜1丁目1-1	宝塚市立スポーツセンター グラウンド	宝塚市長 (宝塚市公園緑地課)	0797-71-1141	川崎バートルKV-107	100×69m
阪※051	宝塚市	宝塚市東洋町1番地先	武庫川河川敷緑地公園	宝塚市長 (宝塚市公園緑地課)	0797-71-1141	川崎CH-47J	1000×70m
阪052	宝塚市		(欠番)				
阪053	宝塚市		(欠番)				
阪※054	宝塚市	宝塚市切畠字長尾山7-888	山手台中央公園グラウンド	宝塚市長 (宝塚市公園緑地課)	0797-71-1141	川崎CH-47J	100×75m (扇形)
阪※055	宝塚市	宝塚市高司4丁目92-1	宝塚市立高司グラウンド	宝塚市長 (宝塚市教育委員会スポーツ振興課)	0797-87-5911	川崎バートルKV-107	78×80m
阪056	宝塚市	宝塚市大原野字松尾1	宝塚市立少年自然の家	宝塚市長 (宝塚市教育委員会少年自然の家)	0797-91-0314	川崎バートルKV-107	90×70m
阪※057	宝塚市	宝塚市花屋敷荘園4丁目2-22	宝塚市立花屋敷グラウンド	宝塚市長 (宝塚市教育委員会スポーツ振興課)	0797-87-5911	川崎CH-47J	100×80m
阪※058	宝塚市		(欠番)				
阪北※284	宝塚市	宝塚市末広町3番地	防災公園末広中央公園	宝塚市長 (宝塚市公園緑地課)	0797-71-1141	AS332L1	150×120m
阪北※285	宝塚市	宝塚市安倉中6丁目72番	安倉下の池公園グラウンド	宝塚市長 (宝塚市公園緑地課)	0797-71-1141	AS332L1	75×58m
阪北286	宝塚市	宝塚市中山桜台6丁目12番8号	中山中央公園	宝塚市長 (宝塚市公園緑地課)	0797-71-1141	AS332L1	100×110m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
阪 059	川西市	川西市東久代1丁目14	東久代運動公園	川西市教育長 (生涯学習部)	072-740-1111	川崎CH-47J	600×150m
阪 060			(欠番)				
阪 061	川西市		(欠番)				
阪北 326	川西市	川西市国崎字小路13番地	猪名川上流広域ごみ処理施設組合 国崎クリーンセンター多目的広場	川西市長 (川西市消防本部)	072-759-0119	川崎CH-47J	110×72m
阪北 334	川西市	川西市出在家町23-5	猪名川河川防災ステーション	川西市長 (川西市総務部危機管理室)	072-740-1145	AS332L1	27×25m
阪 062	三田市		(欠番)				
阪 063	三田市		(欠番)				
阪 064	三田市	三田市加茂1221番地	青野ダムサイド公園	三田市長 (三田市役所公園みどり課)	079-559-5253	川崎式BK117C-2	80×70m
阪 065	三田市	三田市布木298番地	三田市立高平ふるさと交流 センター	三田市長 (三田市役所コミュニティ課)	079-559-5046	川崎バートルKV-107	70×45m
阪 066	三田市	三田市テクノパーク3番地の1	テクノ公園	三田市長 (三田市役所公園みどり課)	079-559-5253	川崎CH-47J	100×100m
阪北 309	三田市	三田市三輪1314番	城山運動公園 陸上競技場	三田市長 (三田市役所公園みどり課)	079-559-5253	川崎CH-47	160×93m
阪北 310	三田市		(欠番)				
阪北 311	三田市	三田市四ツ辻字西野々1414	三田松聖高等学校 総合グラウンド	理事長 浅井祐子 (事務所)	079-568-1001	川崎CH-47	130×100m
阪北 312	三田市	三田市小野81-2	小野公園 多目的広場	三田市長 (三田市役所公園みどり課)	079-559-5253	川崎CH-47	110×120m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
阪北 344	三田市	三田市ゆりのき台1丁目44番	駒ヶ谷運動公園野球場	三田市長 (三田市役所公園みどり課)	079-559-5253	川崎CH-47J	137×126m
阪北 365	三田市	三田市あかしあ台5丁目	はじかみ池公園	三田市長 (三田市役所公園みどり課)	079-559-5253	川崎BK117	35×15m
阪北 366	三田市	三田市四ツ辻1129-2	三田市ふれあいプール駐車場	三田市長 (ふれあいと創造の里センター)	079-568-4000	川崎BK117	35×15m
阪北 367	三田市	三田市永沢寺82-3	永沢寺花しょうぶ園駐車場	和田 良三	079-566-0935	川崎BK117	35×15m
阪北 368	三田市	三田市西野上	武庫川右岸河川敷	阪神北県民局宝塚土木事務所	0797-83-3203	川崎BK117	35×15m
阪北 369	三田市	三田市尼寺	兵庫県立有馬富士公園 大芝生広場	兵庫県公園・園芸協会	079-562-3040	川崎BK117	35×15m
阪 067	猪名川町	川辺郡猪名川町白金1丁目74-8	猪名川町総合公園	猪名川町長 (猪名川町建設課)	072-766-0001	川崎CH-47J	300×270m
阪 068	猪名川町	川辺郡猪名川町木津字向井山20-1	猪名川町立スポーツグランド	猪名川町長 (猪名川町参画協働課)	072-766-0001	川崎バートルKV-107	130×110m
阪北 268	猪名川町	川辺郡猪名川町島字前田3	大島でいい公園	猪名川町長 (猪名川町建設課)	072-766-0001	川崎CH-47J	122×38m
阪北 354	猪名川町	川辺郡猪名川町差組字米山154-4	猪名川町消防防災広場	猪名川町長 (猪名川町消防本部)	072-766-0119	川崎CH-47J	120×50m

※印を付した適地については、大阪国際空港運用中は、原則として、当該適地に代えて大阪国際空港を活用する。

(東播磨県民局管内)

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
東069	明石市		(欠番)				
東070	明石市	明石市大久保町松陰字石ヶ谷1126-47	石ヶ谷公園野外活動広場	明石市長 (明石市都市整備部緑化公園課)	078-918-5039	川崎CH-47J	80×120m
東071	明石市		(欠番)				
東播314	明石市	明石市明石公園1番27	明石公園補助競技場	(公財)兵庫県園芸・公園協会	078-912-7600	川崎CH-47	120×57m
東播315	明石市	明石市北王子町13-71	兵庫県立大学明石キャンパス 内グランド	兵庫県立大学長	078-794-6580	バートル107	110×60m
東播316	明石市	明石市大久保町松陰338番1	明石北わんぱく広場	明石市長 (明石市都市整備部緑化公園課)	078-918-5039	川崎CH-47	130×120m
東播317	明石市	明石市大久保町八木742 明石市大久保浄化センター	八木双葉グランド	明石市長 (明石市下水道部下水道施設課)	078-934-3425	川崎CH-47	65×65m
東播351	明石市	明石市二見町南二見8番1	明石海滨公園自由広場	明石市長 (明石市都市局緑化公園課)	078-918-5039	川崎CH-47	60×80m
東播364	明石市	明石市川崎町1-1	川崎重工業株式会社グラウンド	川崎重工業株式会社	078-921-1301	川崎BK117	35×35m
東072	加古川市	加古川市加古川町河原地先	加古川左岸河川敷緑地	加古川市長 (加古川市公園緑地課)	079-421-2000	川崎CH-47J	220×100m
東073	加古川市		(欠番)				
東074	加古川市	加古川市尾上町口里浜の宮817-1	浜の宮公園	加古川市長 (加古川市公園緑地課)	079-421-2000	川崎CH-47J	120×130m
東075	加古川市	加古川市西神吉町鼎及び宮前地内	加古川運動公園	加古川市長 (加古川市地域協働部 スポーツ・文化課)	079-421-2000	川崎CH-47J	118×54m
東播325	加古川市	加古川市神野町神野203	兵庫県立加古川医療センター	兵庫県病院事業管理者 (県立加古川医療センター 総務部総務課)	079-497-7000	川崎式BK117C-2	42.8×44m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
東335	加古川市	加古川市別府町新野辺1516-1	神戸製鋼加古川製鉄所 陸上競技場	(株)神戸製鋼所加古川製鉄所 (総務部総務室)	079-436-1119	川崎CH-47	150×75m
東播345	加古川市	加古川市加古川町本町439番地	加古川中央市民病院屋上	加古川市民病院機構 (総務部)	079-451-5500	B412EP及びAW139	20.7×20.7m
東084	高砂市	高砂市荒井町小松原638番地先	高砂河川公園 加古川河川敷緑地	高砂市長 (高砂市都市創造部土木建設室道路 公園課)	079-443-9038	川崎CH-47J	100×74m
東085	高砂市	高砂市米田町島	高砂市総合運動公園 サブグラウンド	高砂市長 (高砂市健康こども部健康文化室文 化スポーツ課)	079-443-9136	川崎CH-47J	120×100m
東086	高砂市	高砂市高砂町沖浜町883-2	(株)カネカ 高砂工業所グラウンド	(株)カネカ高砂工業所長 (信頼の環境安全センター防災チーム)	079-445-2302	川崎CH-47J	95×70m
東106	稻美町	加古郡稻美町国安1287-3	稻美町中央公園 多目的グラウンド	稻美町長 (稻美町教育委員会教育政策部)	079-492-1212	川崎CH-47J	140×85m
東107	稻美町	加古郡稻美町岡1840-2	サン・スポーツランドいなみ	稻美町長 (稻美町教育委員会教育政策部)	079-492-1212	川崎CH-47J	160×140m
東108	播磨町	加古郡播磨町古宮102-9	望海公園	播磨町長 (播磨町土木課・ スポーツクラブ21はりま)	079-435-2365	川崎CH-47J	140×88m
東109	播磨町	加古郡播磨町古宮351-13	秋ヶ池運動場	播磨町長 (播磨町協働推進課・ スポーツクラブ21はりま)	079-435-0565	川崎CH-47J	140×100m
東播333	播磨町	加古郡播磨町新島46番1	新島中央公園	播磨町長 (播磨町土木課)	079-435-2365	川崎BK-117	110×43m

(北播磨県民局管内)

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
東076	西脇市	西脇市鹿野町字壺焼山及び横山	城山公園	西脇市長 (西脇市くらし安心部防災安全課)	0795-22-3111	川崎CH-47J	80×150m
東077	西脇市	西脇市鹿野町字比延山1353-22	県民広場	西脇市長 (西脇市くらし安心部防災安全課)	0795-22-3111	川崎CH-47J	80×140m
東078	西脇市	西脇市野村町1796-270	重春グラウンド	西脇市長 (西脇市くらし安心部防災安全課)	0795-22-3111	川崎CH-47J	90×100m
東105	西脇市	西脇市黒田庄町前板2141	黒田庄グラウンド	西脇市長 (西脇市くらし安心部防災安全課)	0795-22-3111	川崎CH-47J	120×70m
東079	三木市	三木市緑が丘町西2丁目42	緑が丘スポーツ公園	三木市長 (三木市建設部都市整備課)	0794-82-2000	川崎CH-47J	100×100m
東080	三木市	三木市福井字三木山2465-1	三木山総合公園野球場	三木市長 (三木市建設部三木山総合公園)	0794-83-4442	川崎CH-47J	145×125m (扇形)
東081	三木市	三木市福井字三木山2472	三木グリーンパーク	三木市長 (三木市建設部都市整備課)	0794-82-2000	川崎CH-47J	130×110m
東082	三木市	三木市別所町巴13	ともえ運動公園	三木市長 (三木市建設部都市整備課)	0794-82-2000	川崎CH-47J	100×100m (扇形)
東083	三木市		(欠番)				
東093	三木市		(欠番)				
東094	三木市	三木市吉川町渡瀬300-12	県立吉川高等学校 第二グランド	吉川高等学校長 (学校事務長)	0794-73-0068	川崎バートルKV-107	110×60m
東095	三木市	三木市吉川町西奥549-481	三木市吉川総合公園 多目的グランド	三木市長 (三木市総合公園)	0794-73-1155	川崎CH-47J	150×80m
北播352	三木市	三木市細川町垂穂字槇山894-60	NESTA RESORT KOBE 第3駐車場	(株)NESTA RESORT	0794-83-5000	川崎CH-47J	155×60m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
東087	小野市	小野市王子町917-1	大池総合公園野球場	小野市長 (小野市都市施設管理協会)	0794-62-7000	川崎CH-47J	100×100m
東088	小野市	小野市福住町247-5	市民研修センターグランド	小野市長 (市民研修センター)	0794-67-0044	川崎CH-47J	130×80m
東089	小野市	小野市河合中町48-2	河合運動広場	小野市長 (小野市都市施設管理協会)	0794-62-7000	川崎CH-47J	170×75m
東090	加西市		(欠番)				
東091	加西市	加西市北条町西高室592-1	加西市民グラウンド	加西市長(加西市ふるさと創造部 文化・観光・スポーツ課)	0790-42-8773	川崎CH-47J	100×90m
東092	加西市	加西市玉野町1126-1	加西球場	加西市長(加西市ふるさと創造部 文化・観光・スポーツ課)	0790-42-8773	川崎CH-47J	130×140m (扇形)
北播269	加西市	加西市西上野町17	グリーンスポーツ広場 (アクアスかさい)	加西市長(加西市ふるさと創造部 文化・観光・スポーツ課)	0790-42-8773	川崎CH-47J	106×158m
東096	加東市	加東市社157-1	加東市社中央公園	加東市長 (加東市まち・農整備部土木課)	0795-43-0504	川崎バトルKV-107	直径55m (円形)
東097	加東市	加東市藤田473-1	加東市社第2グラウンド (野球場)	加東市長 (加東市教育委員会生涯学習課)	0795-48-2566	川崎CH-47J	100×100m
東098	加東市	加東市佐保43	加東市社第3グラウンド (サッカー場)	加東市長 (加東市教育委員会生涯学習課)	0795-48-2566	川崎CH-47J	100×90m
東099	加東市	加東市下滝野1283-9	県立播磨中央公園内芝生広場	(公財)兵庫県園芸・公園協会 播磨中央公園管理事務所	0795-48-5289	川崎CH-47J	150×100m
東100	加東市	加東市岡本1521	加東市東条グラウンド	加東市長 (加東市教育委員会生涯学習課)	0795-48-2566	川崎CH-47J	100×100m
東101	加東市	加東市長貞1823-33	加東市東条野球場	加東市長 (加東市教育委員会生涯学習課)	0795-48-2566	AS332L1	100×100m (扇形)
北播318	加東市	加東市西古瀬字戸サキ1169	北播衛生事務組合スポーツ公園	加東市長 (北播衛生事務組合)	0795-42-1285	川崎CH-47J	132×90m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
東 102	多可町	多可郡多可町中区岸上280-51	多可町中央公園グラウンド	多可町長 (多可町生涯学習課)	0795-32-5122	川崎CH-47J	140×110m
東 103	多可町	多可郡多可町加美区豊部1857-1	加美運動公園野球場	多可町長 (多可町生涯学習課)	0795-32-5122	川崎CH-47J	135×120m
東 104	多可町	多可郡多可町八千代区中野間363-13	ガルデンハ千代 グラウンド	多可町長 (多可町生涯学習課)	0795-32-5122	川崎CH-47J	135×130m

(中播磨県民センター管内)

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
西110	姫路市	姫路市峰南町1-70	陸上自衛隊姫路駐屯地 ヘリポート	陸上自衛隊姫路駐屯地司令 (中部方面特科連隊)	079-222-4001	川崎CH-47J	132×86m
西111	姫路市	姫路市中地377-1	姫路市立陸上競技場	姫路市長 (陸上競技場)	079-293-8571	川崎CH-47J	135×190m
西112	姫路市	姫路市広峰町2丁目7-8	姫路公園競馬場	兵庫県競馬組合管理事務所	079-282-5181	川崎CH-47J	300×100m
西113	姫路市	姫路市本町68	シロトピア記念公園	姫路市長 (姫路市城周辺活性化センター)	079-284-5684	川崎CH-47J	150×90m
西114	姫路市	姫路市豊富町神谷字大蔵1434	姫路セントラルパーク	(株)ジャパンパーク&リゾート	079-264-1611	川崎CH-47J	160×150m
西115	姫路市	姫路市四郷町山脇 市川左岸JR山陽本線南	市川河川敷グラウンド	県姫路土木事務所 (姫路市公園緑化課)	079-221-2411	川崎CH-47J	75×60m
西116	姫路市	姫路市青山1470	青山スポーツ広場	青山地区連合自治会長	090-3034-1460	川崎CH-47J	160×75m
西117	姫路市		(欠番)				
西118	姫路市	姫路市町田	姫路市飾西公園	姫路市長 (姫路市公園緑化課)	079-221-2411	川崎CH-47J	135×120m
西119	姫路市		(欠番)				
西120	姫路市		(欠番)				
西121	姫路市	姫路市船津町仁色	きょうさいスポーツ広場	(公財)姫路市中小企業共済センター	079-293-5670	川崎CH-47J	125×90m
西131	姫路市	姫路市家島町真浦2263-27	市立家島運動広場	姫路市長 (B&G家島海洋センター)	079-325-1000	川崎CH-47J	100×100m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
西132	姫路市	姫路市夢前町神種字仲田1036	市立夢前スポーツセンター・ラウンド	姫路市長 (夢前公民館)	079-336-1458	川崎CH-47J	160×125m
西133	姫路市	姫路市夢前町宮置301-6、301-7	市立置塙小学校駐車場	姫路市長 (市立置塙小学校)	079-335-2252	AS332L1	32×66m
西134	姫路市	姫路市夢前町山之内乙133	市立山之内運動広場	姫路市長 (夢前事務所)	079-336-0001	川崎バートルKV-107	55×65m
西135	姫路市	姫路市夢前町菅生澗117-5	市立すがの運動広場	姫路市長 (夢前事務所)	079-336-0001	川崎バートルKV-107	110×130m (扇形)
西142	姫路市	姫路市香寺町行重333	市立香寺総合公園スポーツセンター・グラウンド	姫路市長 (香寺公民館)	079-232-0230	川崎CH-47J	105×110m
西164	姫路市	姫路市安富町安志673-3	市立安富スポートセンター・野球場	姫路市長 (安富公民館)	0790-66-2932	川崎バートルKV-107	110×100m
西165	姫路市		(欠番)				
中播308	姫路市	姫路市家島町坊勢700-24	坊勢スポーツセンター	姫路市スポーツ振興課長 (姫路市スポーツ振興課)	079-221-2796	川崎CH-47J	86×84m
中播321	姫路市	姫路市下手野1-12-1	姫路赤十字病院屋上	姫路赤十字病院長 (施設用度課)	079-294-2251	SA365N	23×23m
中播332	姫路市	姫路市家島町真浦1563-10	姫路市家島事務所書庫棟 (家島ヘリポート跡地)	姫路市家島事務所 (庶務担当)	079-325-1001	川崎CH-47J	80×65m
中播337	姫路市	姫路市家島町坊勢字東尾友688	兵庫県立いえしま自然体験センター	姫路市家島町坊勢区長 (兵庫県立いえしま自然体験センター)	079-327-1508	川崎CH-47J	45×43m
中播338	姫路市	姫路市家島町坊勢700-29	坊勢西ノ浦漁港	姫路市長 (姫路市農林水産部水産漁港課)	079-221-2111	川崎CH-47J	160×48m
中播346	姫路市	姫路市網干区和久68-1	ツカザキ病院ヘリポート	社会医療法人三栄会ツカザキ病院 (総務課)	079-272-8555	川崎BK117	63×110m
中播348	姫路市	姫路市家島町宮2165-16	男鹿島ヘリポート	真浦区会	079-325-0214	川崎CH-47J	30×30m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
中播 356	姫路市	姫路市家島町真浦猫面2540	西島採石場ヘリポート	真浦区会	079-325-0214	川崎CH-47J	30×30m
中播 358	姫路市	姫路市夢前町前之庄1212 西 夢前川河川敷	夢前川前之庄河川敷	兵庫県 (中播磨県民センター長)	079-281-3001	川崎BK-117	50×200m
中播 359	姫路市	兵庫県姫路市神屋町三丁目264番地	兵庫県立はりま姫路総合医療センター 病院棟 屋上ヘリポート	兵庫県立はりま姫路総合医療センター	079-289-5080	ユーロコプター EC 225	24×24m
西 136	神河町	神崎郡神河町中村28-1	神河町市民グラウンド	神河町長 (神河町教育委員会)	0790-34-0969	川崎CH-47J	150×85m
西 137	神河町	神崎郡神河町根宇野1019-13	グリーンエコー笠形野球場	株グリーンエコー笠形	0790-32-1307	川崎バトルKV-107	130×130m (扇形)
西 143	神河町	神崎郡神河町寺前25	神河町ふるさと広場	神河町長 (神河町総務課)	0790-34-0001	川崎CH-47J	90×90m
西 144	神河町		(欠番)				
西 138	市川町	神崎郡市川町小室129	市川町総合グラウンド	市川町長 (市川町教育委員会生涯学習課)	0790-26-1010	川崎CH-47J	420×80m
西 139	市川町	神崎郡市川町北田中498	市川町スポーツセンター グラウンド	市川町長 (市川町教育委員会生涯学習課)	0790-26-1010	川崎CH-47J	115×125m
西 140	福崎町	福崎郡福崎町西田原845	福崎第一グランド	福崎町長 (福崎町教育委員会又は総務課)	0790-22-0560	川崎CH-47J	92×90m
西 141	福崎町		(欠番)				
中播 357	福崎町	神崎郡福崎町西治301-1	福崎浄化センター芝生広場	福崎町長 (上下水道課)	0790-22-0560	川崎BK-117	30×70m

(西播磨県民局管内)

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
西122	相生市	相生市相生5292	I H I 多目的広場	石川島播磨重工業株 (総務課長)	0791-24-2206	川崎CH-47J	100×100m (扇形)
西123	相生市	相生市陸宇池ノ上266-1	相生スポーツセンター	相生市教育委員会 (相生市教育委員会体育振興課)	0791-22-7129	川崎CH-47J	193×117m
西124	相生市	相生市相生字小丸5375	相生湾東部埋立地緑地	相生市長 (相生市建設管理課建設総務係)	0791-23-7136	川崎CH-47J	137×100m
西播329	相生市	相生市若狭野町福井1044	相生市立若狭野ふれあい公園	相生市長 (相生市建設経済部産業振興課)	0791-23-7156	Bell 412	253×60m
西播330	相生市	相生市矢野町下田甲8-1	コスモスの里	相生市長 (相生市企画管理部財政課)	0791-23-7116	BK-117 C-2	54×44m
西125	たつの市	たつの市龍野町北龍野揖保川河川敷	祇園公園グランド	たつの市長 (たつの市都市建設部都市計画課)	0791-64-3163	川崎CH-47J	80×220m
西126	たつの市	たつの市龍野町下霞城	市民グランド	たつの市長 (たつの市都市建設部都市計画課)	0791-64-3163	川崎CH-47J	100×65m
西127	たつの市	たつの市龍野町富永1005-1	中川原グランド (中川原公園内)	たつの市長 (たつの市都市建設部都市計画課)	0791-64-3163	川崎CH-47J	150×110m
西145	たつの市	たつの市新宮町宮内458-7	兵庫県立西播磨文化会館 グランド	兵庫県 (西播磨文化会館館長)	0791-75-3663	川崎CH-47J	90×75m
西146	たつの市	たつの市新宮町井野原・北村	新宮リバーパーク	たつの市長 (たつの市都市建設部都市計画課)	0791-64-3163	川崎CH-47J	175×92m
西147	たつの市	たつの市新宮町馬立	馬立ヘリポート	国土交通省 (姫路河川国道事務所龍野出張所)	0791-63-1040	川崎バートルKV-107	31×29m
西148	たつの市	たつの市揖保川町馬場966-1	揖保川グランド	たつの市長 (たつの市教育委員会体育振興課)	0791-62-2261	川崎CH-47J	90×100m
西149	たつの市		(欠番)				

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
西150	たつの市	たつの市御津町黒崎550	御津運動場	たつの市長 (たつの市教育委員会体育振興課)	0791-62-2261	川崎CH-47J	100×80m
西128	赤穂市	赤穂市加里屋1278	赤穂城南緑地公園陸上競技場	赤穂市長 (赤穂市建設経済部都市整備課)	0791-43-6828	川崎CH-47J	121×215m
西129	赤穂市	赤穂市南野中字久保	千種川河川敷緑地サッカーフィールド	赤穂市長 (赤穂市建設経済部都市整備課)	0791-43-6828	川崎CH-47J	105×105m
西130	赤穂市	赤穂市御崎1857-5	県立赤穂海浜公園	兵庫県知事 (赤穂海浜公園管理事務所)	0791-45-0800	川崎CH-47J	185×170m
西播284	赤穂市	赤穂市高野	千種川河川敷緑地(高野公園)	赤穂市長 (赤穂市建設経済部都市整備課)	0791-43-6828	川崎CH-47J	87×87m
西161	宍粟市	宍粟市山崎町下町1	山崎スポーツセンター 野球場	宍粟市教育長 (宍粟市社会教育課)	0790-63-3000	川崎CH-47J	90×90m
西162	宍粟市	宍粟市山崎町中井26-1	本多公園グランド	宍粟市教育長 (宍粟市社会教育課)	0790-63-3000	川崎バートルKV-107	110×60m
西163	宍粟市	宍粟市山崎町岸田521	かみかわ緑地公園	宍粟市長 (宍粟市都市整備課)	0790-63-3000	川崎CH-47J	100×60m
西166	宍粟市	宍粟市一宮町東市場1090-3	スポニックパーク一宮グランド	宍粟市教育長 (スポニックパークいちのみや)	0790-72-1331	川崎バートルKV-107	120×120m (扇形)
西167	宍粟市		(欠番)				
西168	宍粟市	宍粟市一宮町安積616-2	伊和高等学校グランド	伊和高校校長 (伊和高等学校事務室)	0790-72-0240	川崎CH-47J	100×140m
西播285	宍粟市	宍粟市一宮町三方町字家原624-1	家原遺跡公園「三方の里」 体験の広場	宍粟市長 (宍粟市三方町出張所)	0790-74-0001	川崎バートルKV-107	90×50m
西169	宍粟市	宍粟市波賀町上野164-6	波賀市民グラウンド	宍粟市教育長 (宍粟市社会教育課)	0790-63-3000	川崎CH-47J	50×60m
西170	宍粟市	宍粟市波賀町鹿伏175-10	鹿伏くるみの里グランド	宍粟市長 (株)マックアース	0790-73-0348	川崎バートルKV-107	60×70m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
西171	宍粟市	宍粟市波賀町有賀97-1	波賀総合スポーツ公園	宍粟市教育長 (宍粟市社会教育課)	0790-63-3000	川崎バートルKV-107	140×140m (扇形)
西172	宍粟市	宍粟市波賀町谷179-13	谷山村広場	谷自治会長	0790-75-2220	A S 332 L 1	50× 60m
西173	宍粟市	宍粟市千種町河呂字山田60-1	千種中学校運動場	宍粟市教育長 (宍粟市学校教育課)	0790-63-3000	川崎CH-47J	125× 80m
西174	宍粟市	宍粟市千種町西河内1047	ちくさ高原ネイチャーランド 駐車場	宍粟市長 (ちくさ高原開発企業組合)	0790-76-3555	川崎CH-47J	80×170m
西151	太子町	揖保郡太子町佐用岡87	太子町総合公園グラウンド	太子町長 (太子町市民体育館)	079-277-4800	川崎CH-47J	130×100m
西152	太子町		(欠番)				
西153	上郡町	赤穂郡上郡町竹万29	上郡町スポーツセンター 野球場	上郡町長 (上郡町スポーツセンター)	0791-52-4433	川崎CH-47J	135×130m
西154	上郡町	赤穂郡上郡町与井722-2	上郡町立高田地区運動公園	上郡町長 (上郡町スポーツセンター)	0791-52-4433	川崎CH-47J	100× 88m
西播327	上郡町		(欠番)				
西155	佐用町	佐用郡佐用町上石井764-1	旧石井小学校グランド	佐用町長 (佐用町総務課)	0790-82-2549	川崎バートルKV-107	70× 60m
西156	佐用町		(欠番)				
西157	佐用町	佐用郡佐用町上月1073	上月グラウンド	佐用町教育長 (佐用町教育委員会生涯学習課)	0790-86-0441	川崎CH-47J	118× 93m
西158	佐用町		(欠番)				
西159	佐用町	佐用郡佐用町林崎839	佐用町スポーツ公園 (若あゆランド)	佐用町長 (佐用町南光支所地域振興室)	0790-78-0123	川崎CH-47J	145× 81m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
西 160	佐用町	佐用郡佐用町乃井野1720	三日月三方里山公園	佐用町長 (佐用町三日月支所地域振興室)	0790-79-2982	川崎 C H-47 J	直径100m (円形)

(但馬県民局管内)

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
但175	豊岡市		(欠番)				
但176	豊岡市	豊岡市戸牧359	豊岡市立豊岡総合スポーツセンター	豊岡市長(豊岡市地域コミュニティ振興部 スポーツ振興課)	0796-23-1111	川崎CH-47J	110×190m
但177	豊岡市	豊岡市小島字荷柄1163	兵庫県立円山川公苑	(公財)兵庫県体育協会 (県立円山川公苑)	0796-28-3085	川崎CH-47J	90×40m
但178	豊岡市	豊岡市城崎町桃島1232-2	豊岡市立菊屋島運動公園	豊岡市長(豊岡市地域コミュニティ振興部 スポーツ振興課)	0796-23-1111	川崎CH-47J	167×125m
但179	豊岡市	豊岡市竹野町須谷1395	豊岡市立竹野中央公園ゲート	豊岡市長(豊岡市地域コミュニティ振興部 スポーツ振興課)	0796-23-1111	川崎CH-47J	130×100m
但182	豊岡市	豊岡市日高町西芝字清水	日高臨時ヘリポート	豊岡市長 (豊岡市日高振興局地域振興課)	0796-42-1111	川崎CH-47J	30×25m
但183	豊岡市	豊岡市日高町野829	豊岡市立 植村直己記念スポーツ公園	豊岡市長(豊岡市地域コミュニティ振興部 スポーツ振興課)	0796-23-1111	川崎CH-47J	140×70m
但184	豊岡市	豊岡市出石町福住1200	豊岡市立出石総合スポーツセンター	豊岡市長(豊岡市地域コミュニティ振興部 スポーツ振興課)	0796-23-1111	川崎CH-47J	250×110m
但185	豊岡市		(欠番)				
但186	豊岡市		(欠番)				
但187	豊岡市	豊岡市但東町水石69-1	水石農村公園	豊岡市長 (豊岡市但東振興局地域振興課)	0796-54-1000	川崎バトルKV-107	58×40m
但188	豊岡市		(欠番)				
但189	豊岡市	豊岡市但東町栗尾406-3	高橋地区公園	豊岡市長 (豊岡市但東振興局地域振興課)	0796-54-1000	川崎CH-47J	68×63m
但319	豊岡市	豊岡市戸牧1094	公立豊岡病院	公立豊岡病院組合立豊岡病院 (管理課)	0796-22-6111	BK117	20×21m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
但347	豊岡市	豊岡市下鶴井950	豊岡市立玄武洞スポーツ公園	豊岡市長 (豊岡市スポーツ振興課)	0796-23-1111	川崎CH-47J	200×180m
但349	豊岡市		(欠番) ※周辺工事に伴い、令和5年3月まで使用不可				
但353	豊岡市	豊岡市但東町中山700	旧但東北中学校グラウンド	豊岡市長 (豊岡市但東振興局地域振興課)	0796-54-1000	川崎CH-47J	55×90m
但200	養父市	養父市八鹿町高柳字笠尾2689-4	養父市救急用ヘリコプター 場外離着陸場	養父市長 (養父市総務部総務課)	079-662-3161	川崎バートルKV-107	45×30m
但201	養父市	養父市八鹿町宿南字上川原2543-27	但馬自動車検査場	但馬自動車検査場管理委員会 (事務局)	079-662-3306	川崎バートルKV-107	52×44m
但202	養父市	養父市堀畠550	南但スポーツセンター グラウンド	朝来市長 (南但広域行政事務組合)	079-665-0146	川崎CH-47J	110×110m (扇形)
但203	養父市	養父市大塚	ねずみ塚運動公園	養父市長 (養父市都市整備部建設課)	079-664-1984	川崎CH-47J	150×90m
但204	養父市		(欠番)				
但205	養父市	養父市大屋町大屋市場975	おおやスポートセンター ^{カウント}	養父市長 (養父市教育委員会)	079-663-2021	川崎CH-47J	105×90m
但206	養父市		(欠番)				
但207	養父市	養父市関宮字末釜173-1	関宮農村広場	養父市長 (養父市教育委員会関宮公民館)	079-667-3266	川崎CH-47J	90×90m
但馬362	養父市	養父市関宮627	関宮コミュニティ スポーツセンター	養父市長 (養父市関宮地域局)	079-667-2331	川崎BK117	20×20m
但208	朝来市	朝来市生野町口銀谷北八王子2389番 外3筆併合地	朝来市八王子グラウンド	朝来市長 (朝来市教育委員会社会教育課)	079-677-2116	川崎CH-47J	120×100m
但209	朝来市	朝来市生野町柄原字東タキゴ1699	朝来市柄原運動広場	朝来市長 (朝来市産業振興部農林整備課)	079-672-2237	川崎CH-47J	120×115m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
但210	朝来市	朝来市和田山町筒江字長尾100	朝来市筒江農村広場	朝来市長 (朝来市教育委員会社会教育課)	079-677-2116	川崎CH-47J	100×100m
但211	朝来市	朝来市和田山町寺内561	朝来市寺内すこやかひろば	朝来市長 (朝来市教育委員会社会教育課)	079-677-2116	川崎CH-47J	65×65m
但212	朝来市	朝来市山東町野間956	朝来市磯部農村広場	朝来市長 (朝来市教育委員会社会教育課)	079-677-2116	川崎CH-47J	77×79m (扇形)
但213	朝来市	朝来市山東町粟鹿147-2	朝来市山東農村広場	朝来市長 (朝来市教育委員会社会教育課)	079-677-2116	川崎CH-47J	125×120m (扇形)
但214	朝来市	朝来市立脇20-1	朝来市朝来グラウンド	朝来市長 (朝来市教育委員会社会教育課)	079-677-2116	川崎CH-47J	110×95m
但215	朝来市		(欠番)				
但馬274	朝来市		(欠番)				
但馬363	朝来市	朝来市和田山町枚田414-1	円山川枚田河川公園	朝来市長 (朝来市都市開発課)	079-672-6127	川崎BK117	20×20m
但180	香美町	美方郡香美町香住区境字今子谷605	香美町立今子浦グラウンド	香美町長 (香美町観光商工課)	0796-36-1111	川崎CH-47J	105×100m
但181	香美町		(欠番)				
但190	香美町	美方郡香美町村岡区相岡628	相岡すこやか広場	香美町長 (香美町教育委員会生涯学習課)	0796-36-1111	川崎CH-47J	165×130m
但191	香美町	美方郡香美町村岡区村岡3507-1	御殿山公園グラウンド	香美町長 (村岡地域局農林建設係)	0796-94-0321	川崎CH-47J	95×45m
但192	香美町	美方郡香美町村岡区宿791-1	兎和野高原野外教育センター グラウンド	兎和野高原野外 教育センター長	0796-94-0211	川崎CH-47J	170×110m
但193	香美町	美方郡香美町村岡区村岡2931	県立村岡高校グラウンド	県立村岡高等学校長	0796-94-0201	A S332L 1	100×60m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
但196	香美町	美方郡香美町小代区広井787	広井多目的山村広場	香美町長（香美町教育委員会 小代区地域連携センター）	0796-97-3966	川崎CH-47J	110×100m
但197	香美町	美方郡香美町小代区忠宮290番地の1	香美町小代健康公園	香美町長（香美町教育委員会 小代区地域連携センター）	0796-97-3966	BK117C1	73×33m
但194	新温泉町	美方郡新温泉町浜坂清富河原地内岸田 川右岸	岸田川河川敷	兵庫県知事 (新温泉土木事務所)	0796-82-3141	川崎CH-47J	225×70m
但195	新温泉町	美方郡新温泉町浜坂二日市263	山村広場	新温泉町体育協会	0796-82-5244	川崎CH-47J	110×110m
但198	新温泉町	美方郡新温泉町井上字八日市前川原	出合河川敷 ^{ガウンド}	新温泉町長 (新温泉町建設課)	0796-82-3111	川崎CH-47J	250×150m
但199	新温泉町	美方郡新温泉町湯	健康公園グラウンド	株夢公社	0796-92-2002	川崎CH-47J	120×120m

(丹波県民局管内)

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
丹216	丹波市	丹波市柏原町母坪371-1	丹波市消防本部	丹波市消防本部消防長 (予防課)	0795-72-2255	川崎バートルKV-107	80×48m
丹217	丹波市	丹波市柏原町柏原5001-1	丹波の森公苑多目的グランド	兵庫県 (公財)兵庫丹波の森協会総務担当	0795-72-2127	川崎CH-47J	185×150m
丹218	丹波市	丹波市氷上町上新庄3	氷上総合グラウンド	丹波市長 (丹波市氷上公民館)	0795-82-1001	川崎CH-47J	100×100m
丹219	丹波市		(欠番)				
丹220	丹波市	丹波市青垣町西芦田32-2 (第2グランド)	旧丹波少年自然の家事務組合 グラウンド	丹波市長 (丹波市総合政策課)	0795-82-1001	川崎CH-47J	110×63m (扇形)
丹221	丹波市	丹波市青垣町田井縄782番地	青垣総合運動公園 (グリーンベル青垣グランド)	丹波市教育委員会(丹波市青垣公民館<グリーンベル青垣>)	0795-87-2200	川崎CH-47J	190×110m
丹222	丹波市	丹波市春日町下三井庄735番地	春日総合運動公園 多目的グラウンド	丹波市教育委員会 (春日総合運動公園管理事務所)	0795-75-1030	川崎CH-47J	130×80m
丹223	丹波市		(欠番)				
丹224	丹波市		(欠番)				
丹225	丹波市		(欠番)				
丹226	丹波市		(欠番)				
丹296	丹波市	丹波市柏原町田路102-3	県立丹波年輪の里	兵庫県知事 (県立丹波年輪の里)	0795-73-0725	川崎CH-47J	100×90m
丹297	丹波市	丹波市氷上町成松103	丹波市立氷上中学校	丹波市長 (丹波市立氷上中学校)	0795-82-1148	川崎CH-47J	180×100m
丹298	丹波市	丹波市春日町野村2476	丹波市立春日中学校	丹波市長 (丹波市立春日中学校)	0795-74-2075	川崎CH-47J	170×100m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
丹299	丹波市		(欠番)				
丹300	丹波市	丹波市山南町谷川1348	丹波市立山南中学校	丹波市長 (丹波市立山南中学校)	0795-88-5730	川崎CH-47J	115×90m
丹301	丹波市	丹波市市島町上垣2002	丹波市立市島中学校	丹波市長 (丹波市立市島中学校)	0795-85-0046	川崎CH-47J	140×85m
丹302	丹波市	丹波市市島町中竹田6121-3	スポーツピアいちじま	丹波市長 (スポーツピアいちじま)	0795-86-0100	川崎CH-47J	122×105m
丹350	丹波市	丹波市氷上町石生2002-7	県立丹波医療センター 屋上ヘリポート	県立丹波医療センター病院長 (医事企画課)	0795-88-5200	AW139	24.5×24.5m
丹227	丹波篠山市	丹波篠山市郡家字練兵の坪451-1	市立篠山総合スポーツセンター	丹波篠山市長 (丹波篠山市教育委員会スポーツ振興課)	079-552-8681	川崎CH-47J	200×100m
丹228	丹波篠山市		(欠番)				
丹229	丹波篠山市	丹波篠山市日置385-1	市立城東グラウンド	丹波篠山市長 (丹波篠山市教育委員会城東公民館)	079-556-3171	川崎CH-47J	120×100m
丹230	丹波篠山市		(欠番)				
丹231	丹波篠山市	丹波篠山市網掛字下張ノ坪340番地	四季の森運動公園グラウンド	丹波篠山市長 (丹波篠山市教育委員会四季の森生涯学習センター)	079-594-1180	川崎CH-47J	100×90m
丹232	丹波篠山市	丹波篠山市野中539	丹波篠山市消防本部訓練場	丹波篠山市消防本部消防長 (丹波篠山市消防本部管理課)	079-594-1119	ベル205	100×40m
丹233	丹波篠山市	丹波篠山市今田町今田新田字向上14-1	市立今田グラウンド	丹波篠山市長 (丹波篠山市教育委員会今田公民館)	079-597-2255	川崎CH-47J	100×90m
丹323	丹波篠山市	丹波篠山市群家字練兵451-4	丹波篠山市立篠山総合スポーツセンターホッケー場	丹波篠山市 (スポーツセンター館長)	079-552-8681	川崎CH-47J	100×60m
丹波324	丹波篠山市	丹波篠山市西谷字西谷の坪602	丹波篠山市立西紀運動公園 グランド	丹波篠山市 (西紀運動公園)	079-590-8118	川崎CH-47J	120×70m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
丹波 340	丹波篠山市	丹波篠山市後川上糀田ノ坪494	後川ヘリポート	丹波篠市教育委員会 (教育総務課長)	079-552-1111	ベル222	80×80m
丹波 355	丹波篠山市	丹波篠山市遠方119-1	オータニにしきカントリークラブ	大谷実業(株)	079-592-0331	A S 365	60×40m
丹波 361	丹波篠山市	丹波篠山市今田町今田一本松8-6	今田商工会館西側	丹波篠山市消防本部消防長	079-594-1119	川崎B K117C-2	86×36m

(淡路県民局管内)

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
淡234	洲本市	洲本市宇原1807番地	洲本市交流センター 野球場	洲本市教育長 (オーエンス淡路土建グループ・ 市民交流センター)	0799-24-4450	川崎CH-47J	130×130m
淡235	洲本市	洲本市由良町内田161、996	関西太平洋鉱産株式会社 内田鉱業所	関西太平洋鉱産(株)内田鉱業所	0799-27-1321	川崎CH-47J	80×70m
淡236	洲本市	洲本市木戸847番地	城戸アグリ公園	洲本市長 (農林水産部農林水産課)	0799-24-7582	川崎CH-47J	181×140m
淡242	洲本市	洲本市五色町都志大日707番地	五色県民健康村グラウンド	洲本市長 (健康村トレーニングセンター)	0799-33-1254	川崎CH-47J	120×100m
淡路280	洲本市	洲本市五色町鳥飼浦2613	アスパ五色	洲本市教育長 (アスパ五色)	0799-34-1177	川崎バートルKV-107	205×127m
淡331	洲本市	洲本市塩屋一丁目1番137号	県立淡路医療センター屋上	兵庫県淡路医療センター 事業管理者(総務課)	0799-22-1200	川崎BK117型B-2	15×15m
淡237	淡路市	淡路市志筑249-1	県立津名高等学校グラウンド	津名高等学校長 (津名高等学校事務室)	0799-62-0071	川崎CH-47J	180×170m
淡238	淡路市		(欠番)				
淡239	淡路市	淡路市生田田尻629	淡路カントリークラブ	淡路観光開発株式会社 (管理部管理課)	0799-84-1212	川崎バートルKV-107	25×21m
淡240	淡路市	淡路市多賀600	県立淡路文化会館グラウンド	(公財)兵庫県生きがい創造協会 (淡路文化会館)	0799-85-1391	川崎CH-47J	145×100m
淡241	淡路市		(欠番)				
淡243	淡路市		(欠番)				
淡路276	淡路市		(欠番)				

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
淡路 277	淡路市		(欠番)				
淡路 278	淡路市	淡路市富島171-2	県立淡路高等学校 グラウンド	県立淡路高等学校長 (淡路高等学校事務室)	0799-82-1137	川崎バートルKV-107	125×80m
淡路 279	淡路市	淡路市多賀2466-2	多賀海浜公園	淡路市長 (淡路市都市整備部都市総務課)	0799-64-2125	川崎CH-47J	115×73m
淡路 281	淡路市	淡路市久留麻2743	農村広場多目的グラウンド	淡路市長 (淡路市産業振興部商工観光課)	0799-64-2542	川崎バートルKV-107	100×100m
淡路 287	淡路市		(欠番)				
淡路 304	淡路市	淡路市佐野新島9-6	県立淡路佐野運動公園 多目的広場	兵庫県園芸・公園協会・ ミズノ共同体 (淡路佐野運動公園管理事務所)	0799-26-3228	川崎CH-47J	160×91m
淡路 305	淡路市	淡路市夢舞台6	淡路夢舞台国際会議場 ヘリポート	(株)夢舞台 (兵庫県国際交流課)	078-362-3025	川崎CH-47J	45×37m
淡路 341	淡路市		(欠番)				
淡路 342	淡路市	淡路市夢舞台	国営明石海峡公園海岸部 臨時駐車場2	国土交通省近畿地方整備局 (国営明石海峡公園事務所)	0799-72-2000		300×100m
淡路 343	淡路市	淡路市夢舞台	国営明石海峡公園海岸部 臨時駐車場3	国土交通省近畿地方整備局 (国営明石海峡公園事務所)	0799-72-2000		180×85m
淡 244	南あわじ市	南あわじ市広田広田1466-1	サンライズ淡路第2芝生 グラウンド	(株)かいげつ (サンライズ淡路)	0799-45-1411	川崎CH-47J	60×120m
淡 245	南あわじ市	南あわじ市津井2281-1	南あわじ市西淡グラウンド	南あわじ市長(南あわじ市教育委員会体育青少年課)	0799-43-5234	川崎CH-47J	120×100m
淡 246	南あわじ市	南あわじ市青木198-5	南あわじ市三原健康広場 グラウンド	南あわじ市長(南あわじ市教育委員会体育青少年課)	0799-43-5234	川崎CH-47J	130×120m
淡 247	南あわじ市	南あわじ市福良甲1515-2	南あわじ市南淡B&G 海洋センターグラウンド	南あわじ市長(南あわじ市教育委員会体育青少年課)	0799-43-5234	川崎CH-47J	155×130m

番号	市町名	所 在 地	離着陸場適地名	施設管理者名	連絡先 電話番号	最大対応機種	敷地の広さ 延長×幅(m)
淡248	南あわじ市	南あわじ市沼島字丸山766	南あわじ市沼島グラウンド	南あわじ市長(南あわじ市教育委員会体育青少年課)	0799-43-5234	川崎CH-47J	60×70m
淡路282	南あわじ市		(欠番)				
淡路283	南あわじ市		(欠番)				
淡路303	南あわじ市	南あわじ市広田広田1473-12	淡路ふれあい公園芝生広場	(株)かいげつ (サンライズ淡路)	0799-45-1411	川崎BK117	57×34m
淡路306	南あわじ市	南あわじ市北阿万筒井1509-1	南あわじ市文化体育馆 多目的広場	南あわじ市長(南あわじ市教育委員会体育青少年課)	0799-43-5234	川崎バートルKV-107	100×65m
淡路307	南あわじ市	南あわじ市阿万塩屋町757-195	南あわじ市阿万 スポーツセンターグラウンド	南あわじ市長(南あわじ市教育委員会体育青少年課)	0799-43-5234	川崎バートルKV-107	100×80m
淡路313	南あわじ市	南あわじ市沼島1109	沼島ヘリポート	南あわじ市 (総務部防災課)	0799-43-5006	BK1170-2	30×30m
淡路336	南あわじ市	南あわじ市八木養宜中412他	淡路ファームパーク イングランドの丘第3駐車場	南あわじ市長 (南あわじ市商工観光課)	0799-43-5240	川崎CH-47J	140×60m
淡路344	南あわじ市	南あわじ市福良丙947-8	鳴門岬駐車場 「うずまちテラス」	南あわじ市長(南あわじ市産業建設部商工観光課)	0799-43-5221	川崎BK117	15×15m